16L

GERÄUSCHIMMISSIONSGUTACHTEN

für den Betrieb von

2 WINDENERGIEANLAGEN

Typ Nordex N90 mit 100,0 m Nabenhöhe

am Standort

56745 WEIBERN

AUFTRAGGEBER:

Gamesa Energie Deutschland

Staulinie 14 - 17

D - 26122 Oldenburg

AUFTRAGNEHMER:

Ingenieurbüro PLANkon

Dipl.-Ing. Roman Wagner vom Berg

Achternstraße 16

D - 26122 Oldenburg

Tel.: (0441) 39034-0

BERICHTSNUMMER:

PK 2008003-SLG

DATUM:

19.03.2009

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Aufgabenstellung.	3
2 -	Kartengrundlagen	3
3	Standortbeschreibung	4
4	Daten der emittierenden Windenergieanlagen	4
5	Randbedingungen und Berechnungsverfahren.	8
6	Immissionsrichtwerte und Immissionspunkte	11
7	Ermittlung der Geräuschimmissionen	12
8	Beurteilung	16
9	Quellenverzeichnis	17
10	Anlagen zum Geräuschimmissionsgutachten 2 WEA in Weibern	18



1 Einleitung und Aufgabenstellung

Für den Standort Weibern ist die Aufstellung von 2 Windenergieanlagen (WEA) des Typs Nordex N90-2,5 MW geplant. Die geplante Nabenhöhe beträgt 100,0 m, der Rotordurchmesser misst 90,0 m und die Nennleistung der Anlagen beträgt je Anlage 2500 kW. Nordöstlich und südwestlich der geplanten Anlagen werden bereits 6 WEA betrieben, weitere 7 WEA wurden beantragt.

Der Auftraggeber, die Fa. Gamesa Energie Deutschland, beauftragte das Ingenieurbüro PLANkon mit der Erstellung einer Geräuschimmissionsprognose für die geplanten Windkraftanlagen. Die hier vorgenommene Begutachtung erfolgt im Rahmen des BImSch-Genehmigungsverfahrens.

Eine Voraussetzung für den Betrieb von Windenergieanlagen ist die genehmigungsfähige Höhe der durch den Anlagenbetrieb verursachten Schallimmissionen an den für die Untersuchung relevanten Immissionspunkten. Die zu beurteilenden Immissionspunkte leiten sich aus den örtlichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung ihrer Lage und Nutzung ab. Die Einstufung der Immissionspunkte erfolgte nach zeichnerischen Angaben in Bebauungsplänen durch Fr. Hatzmann der Verbandsgemeinde Mendig und Fr. Kardinal der Verbandsgemeinde Brohltal für die Ortschaften Rieden, Volkesfeld, Weibern und Wabern.

Im Rahmen dieses Gutachtens erfolgt eine Prognoseberechnung der entstehenden Geräuschimmissionen, die durch den Betrieb der Windenergieanlagen (WEA) hervorgerufenen werden, für jeden relevanten Immissionspunkt. Die aus den Geräuschimmissionen entstehenden Umwelteinwirkungen werden hinsichtlich einer dem geltenden BimSchG /4/ entsprechenden Genehmigungsfähigkeit untersucht.

Die Windenergieanlagen sollen zu jeder Tages- und Nachtzeit betrieben werden können.

2 Kartengrundlagen

- 1. Topographische Karten im Maßstab 1: 25.000
- 2. Topographische Karten im Maßstab 1:50.000



3 Standortbeschreibung

Die Ortschaft Weibern gehört zum Landkreis Ahrweiler und liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Auftraggeber plant hier 2 Windkraftanlagen des Typs Nordex N90-2,5MW.

Nordöstlich und südwestlich der geplanten Anlagen werden bereits 6 WEA betrieben, weitere 7 WEA sind beantragt worden. Die vorhandenen und beantragten WEA sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Anzahl	Тур	Nabenhöhe [m]	Rotordurch messer [m]	Nennleistung [kW]	Status
1	Seewind 110/20	28,2	21,0	110	vorhanden
5	Vestas V47	65,0	47,0	660	vorhanden
7	Enercon E-82	108,4	82	2000	beantragt

Das Gebiet um den Standort stellt sich als landwirtschaftlich genutzter Einwirkungsbereich dar. Der geplante Windpark befindet sich zwischen den Ortschaften Weibern im Westen, Wabern im Südwesten sowie Volkesfeld und Rieden im Südosten. Die Anlagen besitzen zu den Orten eine Entfernung von mind. 635 m.

Als Immissionspunkte werden die als Wohnhäuser im Außenbereich und an den Ortsrändern gekennzeichneten Gebäude berücksichtigt. Die Koordinaten der geplanten Immissionspunkte wurden mit Hilfe der verwendeten Berechnungssoftware aus dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Kartenmaterial ermittelt. Die Koordinaten der vorhandenen WEA wurden dem Raumordnungskataster sowie den Angaben des Auftraggebers entnommen. Es handelt sich dabei um eingemessene Koordinaten, die beim Vermessungsamt hinterlegt sind.

4 Daten der emittierenden Windenergieanlagen

1) geplante WEA Nordex N90-2,5MW

Gemäß Auszug Nr. WT 4226/05 aus dem Prüfbericht von WINDTEST Nr. WT 4212/05 vom 13.05.2005 ergibt sich bei einfacher Vermessung der geplanten Windenergieanlagen ein Schalleistungspegel von 103,3 dB(A) bei einer Beurteilungssituation v(10) = 8,6 m/s, der dem Messergebnis bei 95 % der Nennleistung entspricht (s. Auszug Messbericht). Dieser Wert zzgl. einer Beaufschlagung von 2,6 dB(A) für Unsicherheiten der Schallemissions-Vermessung und der Serienstreuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosemodells der Ausbreitungsrechnung wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. Mögliche Tonhaltigkeiten sind über diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen.



2) vorhandene WEA Seewind 110/20

Gemäß Prüfbericht vom DEWI Nr. DEWI AM 96 0406 vom 12.08.1996 ergibt sich bei einfacher Vermessung bei 8 m/s in 10 m Höhe der vorhandenen Windenergieanlage ein Schalleistungspegel von 94,8 dB(A) (s. Auszug Messbericht). Dieser Wert zzgl. einer Beaufschlagung von 2,5 dB(A) für Unsicherheiten der Serienstreuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosemodells der Ausbreitungsrechnung wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. Hinzu kommt ein Zuschlag von 3 dB(A), da der Schallpegel bei 8 m/s in 10 m Höhe bestimmt worden ist. Mögliche Tonhaltigkeiten sind über diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen.

3) vorhandene WEA Vestas V47

Gemäß erstem Nachtrag zum Prüfbericht von WINDTEST Nr. WT 802/98 vom 11.02.2005 ergibt sich bei einfacher Vermessung der vorhandenen Windenergieanlagen ein Schalleistungspegel von 101,9 dB(A) bei einer Beurteilungssituation v(10) = 10 m/s, der dem Messergebnis bei 95 % der Nennleistung entspricht (s. Auszug Messbericht). Dieser Wert zzgl. einer Beaufschlagung von 3,4 dB(A) für Unsicherheiten der Schallemissions-Vermessung und der Serienstreuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosemodells der Ausbreitungsrechnung wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. Mögliche Tonhaltigkeiten sind über diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen.

4) beantragte WEA Enercon E-82 - Vollastbetrieb

Gemäß Prüfbericht von Kötter Nr. 207542-02.02 vom 18.09.2008 ergibt sich bei dreifacher Vermessung der geplanten Windenergieanlagen ein energetischer Mittelwert der Schalleistungspegel von 103,8 dB(A) bei einer Beurteilungssituation v(10) = 7,7 m/s, der dem Messergebnis bei 95 % der Nennleistung entspricht (s. Auszug Messbericht). Dieser Wert zzgl. einer Beaufschlagung von 2,1 dB(A) für Unsicherheiten der Schallemissions-Vermessung und der Serienstreuung der WEA sowie für Unsicherheiten des Prognosemodells der Ausbreitungsrechnung wird als Emissionspegel bei den Berechnungen angesetzt. Mögliche Tonhaltigkeiten sind über diesen Wert hinaus nicht zu berücksichtigen.

Für eine Betrachtung relevanter Infraschall wird von heutigen Windkraftanlagen nachweislich nicht emittiert, an dieser Stelle sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen.

Die wichtigsten, für die Prognoseberechnung erforderlichen Daten der untersuchten Windenergieanlagen folgen im Überblick:

Parameter	gepl. WEA 1+2	1 vorh. WEA	5 vorh. WEA	7 beantragte WEA
WEA - Typ	Nordex N90	Seewind 110/20	Vestas V47	Enercon E-82
Nennleistung	2500 kW	110 kW	660 kW	2000 kW
Rotordurchmesser	90,0 m	21,0 m	47,0 m	82,0 m
Nabenhöhe	100,0 m	28,2 m	65,0 m	108,4 m
Vermessung Schall	WINDTEST	DEWI	WINDTEST	Müller BBM, Kötter
max. Schallpegel	103,3 dB(A)	94,8 dB(A)	101,9 dB(A)	103,8 dB(A)
Tonhaltigkeit K _T	0,0 dB(A)	0,0 dB(A)	0,0 dB(A)	0,0 dB(A)
Impulshaltigkeit K _I	0,0 dB(A)	0,0 dB(A)	0,0 dB(A)	0,0 dB(A)
Zuschlag für Unsicherheiten	2,6 dB(A)	5,5 dB(A)	3,4 dB(A)	2,1 dB(A)
Summe	105,9 dB(A)	100,3 dB(A)	105,3 dB(A)	105,9 dB(A)

Es wurde aufgrund von Forderungen der zuständigen Genehmigungsbehörde, Hr. Schäfer von der Immissionsschutzabteilung der SGD Nord Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz, eine zusätzliche Sicherheitsbetrachtung der verwendeten Emissionspegel unter Berücksichtigung der Ungenauigkeiten des Berechnungsmodells gefordert. Es werden Unsicherheiten für Messwerte, die Serienstreuung und die Ausbreitungsberechnung angesetzt. Zur Berechnung der Gesamtunsicherheit werden die Einzelunsicherheiten quadriert und aufsummiert. Aus der Summe wird die Wurzel gezogen. Das Ergebnis wird zur Würdigung einer 10 %-igen Irrtumswahrscheinlichkeit mit dem Faktor 1,28 multipliziert.

Für die o.g. Punkte ergeben sich Unsicherheiten für die geplanten WEA Nordex N90 bei der schalltechnischen Vermessung von 0,5 dB(A), in der Prognoseberechnung von 1,5 dB(A) und für die Standardabweichung der Messwerte durch die Einfachvermessung von 1,22 dB(A). Es ergibt sich der Wert 2,0 dB(A).

$$U_{ges} = 1,28*(U1^2+U2^2+U3^2)^{0.5} = 1,28*(0,5^2+1,22^2+1,5^2)^{0.5} = 2,6 \text{ dB(A)}$$

Der Sicherheitsabstand zu den Richtwerten kann reduziert werden, wenn die angenommenen Unsicherheiten durch messtechnische Nachweise ausgeräumt werden können. Aus Vereinfachungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicherheitswert den vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissionsquelle die Ausbreitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je WEA ein Rechenpegel von 103,3 + 2,6 = 105,9 dB(A) je WEA infolge der Berücksichtigung der o.g. Unsicherheiten.



Für die <u>vorh. WEA Seewind 110/20</u> ergeben sich Unsicherheiten in der Prognoseberechnung von 1,5 dB(A) und für die Standardabweichung der Messwerte infolge der vorhandenen Einfachvermessung von 1,22 dB(A). Es ergibt sich der Wert 1,9 dB(A).

$$U_{ges} = 1,28*(U1^2+U2^2+U3^2)^{0.5} = 1,28*(1,22^2+1,5^2)^{0.5} = 2,5 \text{ dB(A)}$$

Hinzu kommt ein Zuschlag von 3 dB(A), da der Schallpegel bei 8 m/s in 10 m Höhe bestimmt worden ist.

Aus Vereinfachungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurden diese Sicherheitswerte den vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissionsquelle die Ausbreitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich für die vorh. WEA ein Rechenpegel von 94.8 + 2.5 + 3.0 = 100.3 dB(A) infolge der Berücksichtigung der o.g. Unsicherheiten.

Für die <u>vorhandenen WEA vom Typ Vestas V47</u> ergeben sich Unsicherheiten bei der schalltechnischen Vermessung von 1,8 dB(A), in der Prognoseberechnung von 1,5 dB(A) und für die Standardabweichung der Messwerte infolge der vorhandenen Einfachvermessung 1,22 dB(A). Es ergibt sich der Wert 2,6 dB(A).

$$U_{ges} = 1,28*(U1^2+U2^2+U3^2)^{0.5} = 1,28*(1,8^2+1,22^2+1,5^2)^{0.5} = 3,4 dB(A)$$

Der Sicherheitsabstand zu den Richtwerten kann reduziert werden, wenn die angenommenen Unsicherheiten durch messtechnische Nachweise ausgeräumt werden können. Aus Vereinfachungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicherheitswert den vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissionsquelle die Ausbreitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je vorhandener WEA ein Rechenpegel von 101.9 + 3.4 = 105.3 dB(A) je WEA infolge der Berücksichtigung der o.g. Unsicherheiten.

Für die o.g. Punkte ergeben sich Unsicherheiten für die <u>vorhandenen WEA Enercon E-82 im Volllastbetrieb</u> bei der schalltechnischen Vermessung von 0,5 dB(A), in der Prognoseberechnung von 1,5 dB(A) und für die Standardabweichung der Messwerte durch die Auswertung der Dreifachvermessung 0,4 dB(A). Es ergibt sich der Wert 1,6 dB(A).

$$U_{\text{ges}} = 1,28*(U1^2 + U2^2 + U3^2)^{0,5} = 1,28*(0,5^2 + 1,5^2 + 0,4^2)^{0,5} = \textbf{2,1 dB(A)}$$

Aus Vereinfachungsgründen, die im vorliegenden Fall anwendbar sind, wurde dieser Sicherheitswert den vermessenen Pegeln beaufschlagt und mit diesen erhöhten Pegeln je Emissionsquelle die Ausbreitungsberechnung durchgeführt. Dadurch ergibt sich je WEA ein Rechenpegel von 103.8 + 2.1 = 105.9 dB(A) je WEA infolge der Berücksichtigung der o.g. Unsicherheiten.



5 Randbedingungen und Berechnungsverfahren

Windenergieanlagen erzeugen abhängig von der Windgeschwindigkeit zwei Arten von Geräuschen. Zum Einen entstehen Maschinengeräusche durch Generator und Getriebe mit einem anlagenabhängigen Frequenzspektrum, zum Anderen entstehen aerodynamische Geräusche infolge der Luftverwirbelungen an den Rotorblättern, die ein breitbandiges Frequenzspektrum aufweisen.

Schallimmissionspegel werden als A-bewertete Schallpegel in der Einheit Dezibel dB(A) angegeben. Die A-Bewertung berücksichtigt das vom menschlichen Gehör subjektiv wahrnehmbare Frequenzspektrum und Lärmempfinden. Die Schallemissionen der Windenergieanlagen liegen ebenfalls als A-bewertete Schalleistungspegel vor.

Aus den Frequenzspektren der Windenergieanlagen heraustretende Einzeltöne, die abhängig von ihrer Frequenz über weitere Entfernungen hörbar bleiben (Tonhaltigkeiten) und im Hörempfinden als besonders störend gelten, werden durch einen Tonhaltigkeitszuschlag k_T berücksichtigt.

Für eine Betrachtung relevanter Infraschall wird von heutigen Windenergieanlagen nachweislich nicht emittiert, an dieser Stelle sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen.

Die Beurteilungssituation ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe über Grund gegeben, dies entspricht v(10) = 10 m/s. Es wird in dieser Situation davon ausgegangen, daß bei flachem Gelände für umliegende, von Bewuchs gesäumte Immissionspunkte die ungünstigste Beurteilungssituation entsteht, da dann nahezu die Nennleistung der Windenergieanlagen erreicht ist und die WEA i.d.R. den max. Schallpegel emittieren. Die windinduzierten Hintergrundgeräusche an den Immissionspunkten können sich dann im Bereich um ca. 45 dB(A) bewegen.

Die Berechnung der Schallausbreitung wird nach DIN ISO 9613-2 /7/ vorgenommen. Die Berechnungen werden mit dem Programm "WINDPRO, Modul: DECIBEL" der Fa. EMD durchgeführt. Die Ergebnisprotokolle sind im Anhang zu finden.

In der Regel wird, aufgrund der vorliegenden vermessenen Schallpegel als A-bewertete Schallpegel, die Berechnung mit einem A-bewerteten Emissionspegel der WEA durchgeführt. Für die Abschätzung der resultierenden Dämpfung der Schallausbreitung werden die Dämpfungswerte bei 500 Hz angesetzt.

Der Schallpegel L_{AT} an einem Immissionsort im Abstand d vom Mittelpunkt einer Schallquelle wird für eine Mitwindwetterlage nach folgender Gleichung berechnet:

$$L_{AT}(DW) = L_{WA} + D_C - A$$



In der Formel bedeuten:

L_{AT}: Beurteilungspegel am Immissionsort

L_{WA}: Schalleistungspegel einer Punktschallquelle in dB bezogen auf Bezugsschalleistung von einem Picowatt an einem Punkt in dB(A)

 D_c : Richtwirkungskorrektur für die Quelle ohne Richtwirkung (0dB), aber unter Berücksichtigung der Reflexion am Boden D_{Ω} :

$$D_{\Omega} = 10Lg \left(1 + \left[\left(d_{p}^{2} + \left(h_{s} - h_{r} \right)^{2} \right) / \left(d_{p}^{2} + \left(h_{s} + h_{r} \right)^{2} \right) \right] \right)$$

Mit:

h_s: Höhe der Quelle über dem Grund (Nabenhöhe)

h_r: Höhe des Immissionspunktes über dem Grund (Nabenhöhe)

 d_p : Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger, projiziert auf die Bodenebene. Der Abstand bestimmt sich aus den x - und y - Koordinaten der Quelle (Index s) und des Immissionspunktes (Index r)

$$d_p = \sqrt{(x_s - x_r)^2 + (y_s - y_r)^2}$$

A: Dämpfung zwischen der Punktschallquelle (WKA-Gondel) und dem Immissionspunkt, die während der Schallausbreitung vorhanden ist. Sie bestimmt sich aus den folgenden Dämpfungsarten:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

A_{div}: Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung

$$A_{div} = 20 \lg (d / 1m) + 11 dB$$

d: Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt

A_{atm}: Dämpfung durch Luftabsorption

$$A_{atm} = \alpha_{500} d / 1000$$

 α_{500} : Absorptionskoeffizient der Luft, hier 1,9 dB/km für 500 Hz bei 10° C und 70 % relative Luftfeuchte

Der Wert α_{500} bezieht sich auf die günstigsten Schallausbreitungsbedingungen (Temperatur von 10° und relativer Luftfeuchte von 70~%)

Agr: Bodendämpfung

$$A_{gr} = 4.8 - (2h_m / h)x(17 + (300 / d)) \ge 0$$

h_m: mittlere Höhe (in Meter) des Schallausbreitungsweges über der Boden

$$h_{m} = (h_{s} + h_{r})/2$$



h_s: Quellhöhe (Nabenhöhe); h_r: Aufpunkthöhe, hier 5 m

A_{bar}: Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutzmaßnahmen), hier A_{bar} = 0

 A_{misc} : Dämpfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung etc.) In der Regel gehen diese Effekte nicht in die Prognose ein; hier $A_{misc} = 0$

In der Praxis dämpfen Bebauung und Bewuchs den Schall, d.h. $A_{misc} > 0$, insofern ist die hier vorgenommene Prognoserechnung konservativ angesetzt.

Bei mehreren Schallquellen werden die Schallpegel L_{ATi} am Immissionsort für jede Quelle getrennt ermittelt und energetisch addiert. Gem. der TA-Lärm ist der aus allen Schallquellen resultierende Schalleistungspegel L_{AT} bei Berücksichtigung von eventuell erforderlichen Zuschlägen nach der im folgenden aufgeführten Gleichung zu ermitteln:

$$L_{AT}(LT) = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^{n} 10^{0,1(L_{ATI} - C_{met} + K_{Ii} + K_{Ii})} \right)$$

L_{AT}: Beurteilungspegel am Immissionsort

L_{ATi}: Schallimmissionspegel einer Emissionsquelle i an dem Immissionspunkt

i: Index für alle Geräuschquellen von 1-n

 C_{met} : Meteorologische Korrektur (hier (bei 0 : konservativster) Ansatz $C_0 = 0.0$)

K_{Ti}: Zuschlag für die Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i

K_{li}: Zuschlag für die Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i

Für die Entstehung von tonhaltigen Geräuschen bei Windenergieanlagen können Anlagenteile wie Getriebe, Generatoren, Azimutgetriebe und eventuelle Hydraulikanlagen verantwortlich sein. Die Hersteller bemühen sich durch konstruktive Maßnahmen Tonhaltigkeiten in den Geräuschemissionen bei Windenergieanlagen zu vermeiden, bzw. zu minimieren. Genauere Daten dazu sind in der Regel dem Meßbericht zu entnehmen.

Treten aus den Anlagengeräuschen Einzeltöne deutlich hervor, ist gem. TA-Lärm /3/ erforderlichenfalls ein Zuschlag K_T anzusetzen. In Abhängigkeit von der Auffälligkeit des Tones ist ein Zuschlag K_T von 3 oder 6 dB(A) anzusetzen. Tritt die Tonhaltigkeit nur im Nahbereich der Windenergieanlage auf, so spricht man von einer Tonhaltigkeit K_{TN} . Bei Entfernungen ab 300 m ergeben sich aus Tonhaltigkeiten K_{TN} folgende Tonhaltigkeiten K_T :

$$K_T = 0$$
 für $0 \le K_{TN} \le 2$ $K_T = 3$ für $2 < K_{TN} \le 4$ $K_T = 6$ für $K_{TN} > 4$



6 Immissionsrichtwerte und Immissionspunkte

Für die Beurteilung von Industrie- und Gewerbegeräuschen sind in TA Lärm /3/ und VDI 2058 Blatt 1 /2/ Immissionsrichtwerte sowohl für den Beurteilungspegel, als auch für Maximalpegel einzelner Geräuschereignisse genannt. Sie sind nach Einwirkungsorten entsprechend der baulichen Nutzung ihrer Umgebung, sowie nach Tag und Nacht unterteilt (s. Tabelle unten). Die Beurteilungspegel beziehen sich auf die Zeiträume tags von 6:00 bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 bis 6:00 Uhr. Somit werden auch die Einflüsse der Ortsüblichkeiten und des Zeitpunktes des Auftretens der Geräusche berücksichtigt. Im vorliegenden Fall ist die lauteste Nachtstunde maßgeblich.

Industriegebiete	tags und nachts
	70 dB(A)
Gewerbegebiete	tags 65 dB(A)
	nachts 50 dB(A)
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete	tags 60 dB(A)
	nachts 45 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete	tags 55 dB(A)
	nachts 40 dB(A)
Reine Wohngebiete	tags 50 dB(A)
	nachts 35 dB(A)
Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten	tags 45 dB(A)
	nachts 35 dB(A)

Es werden insgesamt 15 Punkte in der näheren Umgebung zu den geplanten Windkraftanlagen als Immissionspunkte untersucht. Bei den Immissionspunkten handelt es sich hauptsächlich um die nächstgelegene Wohnbebauung, die in ein- bzw. zweigeschossiger Bauweise mit ausgebautem Dachgeschoß ausgebildet ist. Die Einstufung der Immissionspunkte erfolgte nach Rücksprache mit den örtlichen Baubehörden der Verbandsgemeinden Mendig und Brohltal. Die Koordinaten der Immissionspunkte wurden mit Hilfe der verwendeten Berechnungssoftware aus dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Kartenmaterial ermittelt. Die Höhe des Aufpunktes wird mit 5 m bzw. 7,50 m über Gelände angesetzt. Die Immissionspunkte wurden im Zuge einer Ortsbegehung besichtigt.



Die Bezeichnungen und Lagebeschreibungen sowie zulässigen Richtwerte für die verschiedenen Immissionspunkte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Immissionspunkt	Lagebeschreibung	Richtwert Tag/Nacht in dB(A)
IP A	Whs. Appentalerhof	60/45
IP B	Whs. Auf Ahlenbuch 13, Weibern	55/40
IP C	Whs. Tannenweg 5, Weibern	60/45
IP D	Whs. Waldstr. 32, Weibern	60/45
IP E	Whs. Kirchstr. 27, Weibern	60/45
IP F	Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern	60/45
IP G	Whs. Dorfstr. 10, Wabern	60/45
IP H	Whs. Heideweg 6a, Wabern	55/40
IP I	Whs. Birkenhof, Volkesfeld	60/45
IP J	Whs. Sonnenwinkel 8, Volkesfeld	55/40
IP K	Whs. Seeblick 2, Volkesfeld	55/40
IP L	Hotel Eifler Seehütte, Rieden	55/40
IP M	Whs. Waldseestr. 8, Rieden	55/40
IP N	Whs. Suhrstr. 24, Rieden	60/45
IP O	Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden	55/40

7 Ermittlung der Geräuschimmissionen

Grundlage für die Berechnung der Geräuschimmissionen sind die Schallleistungspegel der Windenergieanlagen gem. Abs. 4, sowie die Randbedingungen und Berechnungsgrundlagen gem. Abs. 5.

Die Berechnungen erfolgen mit dem Programmsystem DECIBEL. Das Programmsystem führt die Schallausbreitungsrechnungen auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2 /7/ durch. Die Berechnungen ermöglichen eine Analyse des Einflusses jeder Emissionsquelle auf die Geräuschimmission an jedem Immissionsort.

Berechnet wurden drei verschiedene Zustände, bedingt durch die 13 bestehenden bzw. beantragten Anlagen. Es wurden die 13 bestehenden/beantragten Anlagen (Vorbelastung) und die 2 geplanten Anlagen (Zusatzbelastung) jeweils getrennt betrachtet. Weiterhin wurden Immissionen durch die Gesamtbelastung der insgesamt 15 WEA berechnet.



Berechnet wurde die <u>Vorbelastung durch 13 bestehende/beantragte WEA</u> in Weibern. In den Berechnungsausdrucken im Anhang sind die Berechnungsergebnisse dokumentiert. Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Immissionspunkt	Berechneter Schallpegel L_s in $dB(A)$	erf. Richtwert in dB(A)	Reserve zum Richtwert
	V(10)=10 m/s		in dB(A)
IP A	38,4	45,0	6,6
IP B	39,2	40,0	0,8
IP C	42,0	45,0	3,0
IP D	40,3	45,0	4,7
IP E	40,1	45,0	4,9
IP F	37,3	45,0	7,7
IP G	34,7	45,0	10,3
IP H	34,0	40,0	6,0
IP I	35,8	45,0	9,2
IP J	37,9	40,0	2,1
IP K	36,2	40,0	3,8
IP L	38,7	40,0	1,3
IP M	36,7	40,0	3,3
IP N	43,7	45,0	1,3
IP O	39,7	40,0	0,3

Als Immissionspunkt mit dem geringsten Abstand zum Richtwert ergibt sich in der Berechnung der Vorbelastung IP O. Es wird hier ein Abstand von 0,3 dB(A) zum Richtwert eingehalten.

Der Immissionspunkt N ist der IP mit der höchsten Schallbelastung. An diesem IP werden 43,7 dB(A) immittiert.



Berechnet wurde die <u>Zusatzbelastung durch 2 geplante WEA</u> in Weibern. In den Berechnungsausdrucken im Anhang sind die Berechnungsergebnisse dokumentiert. Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Immissionspunkt	Berechneter Schallpegel L _s in dB(A) $V(10){=}10 \text{ m/s}$	erf. Richtwert in dB(A)	Reserve zum Richtwert in dB(A)
	V(10)=10 III 3		
IP A	29,6	45,0	15,4
IP B	31,5	40,0	8,5
IP C	33,0	45,0	12,0
IP D	32,1	45,0	12,9
IP E	31,8	45,0	13,2
IP F	30,7	45,0	14,3
IP G	28,7	45,0	16,3
IP H	28,1	40,0	11,9
IP I	30,9	45,0	14,1
IP J	34,2	40,0	5,8
IP K	33,3	40,0	6,7
IP L	35,1	40,0	4,9
IP M	32,5	40,0	7,5
IP N	38,4	45,0	6,6
IP O	31,6	40,0	8,4

Als Immissionspunkt mit dem geringsten Abstand zum Richtwert ergibt sich in der Berechnung der Zusatzbelastung IP L. Es wird hier ein Abstand von 4,9 dB(A) zum Richtwert eingehalten.

Als Immissionspunkt mit der höchsten Schallbelastung ergibt sich in der Berechnung der Zusatzbelastung IP N. An diesem IP werden 38,4 dB(A) immittiert.

Es erfolgt an keinem IP eine Überschreitung der zulässigen Richtwerte durch die beiden geplanten WEA der Zusatzbelastung.

Die Immissionspunkte A und C bis I liegen zudem nicht mehr im Einflussbereich der geplanten WEA, da hier mehr als 10 dB(A) Abstand zum Richtwert eingehalten werden.



Berechnet wurde die <u>Gesamtbelastung aus insgesamt 15 Anlagen (2 geplante WEA und 13 vorhandene WEA)</u>. In den Berechnungsausdrucken im Anhang sind die Berechnungsergebnisse dokumentiert. Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Immissionspunkt	Berechneter Schallpegel Ls	arf Dichtwart in	December District
- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	in dB(A)	dB(A)	Reserve zum Richtwert
			in dB(A)
	V(10)=10 m/s		
IP A	38,9	45,0	6,1
IP B	39,9	40,0	0,1
IP C	42,5	45,0	2,5
IP D	40,9	45,0	4,1
IP E	40,7	45,0	4,3
IPF	38,2	45,0	6,8
IP G	35,7	45,0	9,3
IP H	35,0	40,0	5,0
IP I	37,0	45,0	8,0
IP J	39,4	40,0	0,6
IP K	38,0	40,0	2,0
IP L	40,2	40,0	-0,2
IP M	38,1	40,0	1,9
IP N	44,8	45,0	0,2
IP O	40,3	40,0	-0,3

Als Immissionspunkt mit der höchsten Richtwertüberschreitung ergibt sich IP O ("Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden") mit $0.3~\mathrm{dB(A)}$. Weiterhin wird der Richtwert an IP L ("Hotel Eifler Seehütte, Rieden") um $0.2~\mathrm{dB(A)}$ überschritten.

Lt. TA-Lärm ist durch den Betrieb von bestehenden WEA eines anderen Betreibers (Vorbelastung) eine Überschreitung der festgesetzten Immissionsrichtwerte in der Gesamtbelastung um nicht mehr als 1 dB(A) zulässig. Diese Forderung wird gemäß der obigen Tabelle eingehalten, zumal die Emmissionen der Vorbelastung an den betreffenden IPs L und O weitaus höher sind (38,7 dB(A) bzw. 39,7 dB(A)) als die Emmissionen der Zusatzbelastung (35,1 dB(A) bzw. 31,6 dB(A)).

Beide geplanten WEA können somit sowohl nachts als auch tagsüber im Volllastmodus betrieben werden.

Es ergeben sich somit zu keiner Zeit Überschreitungen um mehr als 0,3 dB(A) der zulässigen Schallgrenzwerte an den einzelnen Immissionspunkten.

177

8 Beurteilung

Folgende Vorschriften werden zur Beurteilung herangezogen:

- BImSchG /4/ mit allen ergänzenden und relevanten Verordnungen
- TA Lärm /3/

Die Begutachtung erfolgt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. In den Berechnungsausdrucken sind verschiedene Belastungszustände aus schalltechnischer Sicht dokumentiert. Bewertet werden die Ergebnisse für die verschiedenen Immissionspunkte gemäß den relevanten Belastungszuständen für die Belastung nachts (22-6 Uhr). Aufgrund der um 15 dB(A) höheren Richtwerte tags sind am Tage (6-22 Uhr) generell höhere Emissionswerte möglich. Alle Berechnungen enthalten je nach WEA-Typ einen Zuschlag zum Emissionspegel von 5,5 - 2,1 dB(A), s. auch Kap. 4.

Die Immissionspunkte A und C bis I liegen nicht mehr im Einflussbereich der geplanten WEA, da hier mehr als 10 dB(A) Abstand zum Richtwert eingehalten werden.

Der max. Immissionspegel an einem Immissionspunkt beträgt in der Berechnung der Gesamtbelastung 44,8 dB(A) am Immissionspunkt N ("Whs. Suhrstr. 24, Rieden"). An diesem IP werden 0,2 dB(A) Abstand zum Richtwert eingehalten.

Beide geplanten Windenergieanlagen können tagsüber und auch nachts mit dem vollen Emissionspegel betrieben werden. Bei Ansatz des Emissionspegels von 103,3 dB(A) mit Ansatz von 2,6 dB(A) für Unsicherheiten (s. Kap. 4) für jede der 2 neuen WEA werden die Richtwerte nachts lt. Prognose bei Betrachtung der Gesamtbelastung an allen relevanten Immissionspunkten um max. 0,3 dB(A) überschritten.

Dies ist lt. TA-Lärm zulässig, wenn die Überschreitung der Richtwerte kleiner gleich 1 dB(A) ist und, wie im vorliegenden Gutachten, die Emmissionen der Vorbelastung an den betreffenden IPs höher sind als die Emmissionen der Zusatzbelastung.

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken bei Errichtung der Anlagen.

Oldenburg, den 19. März 2009

Dipl.-Ing. Roman Wagner vom Ber

VS

9 Quellenverzeichnis

/1/ VDI 2714:

Schallausbreitung im Freien

Fassung vom Januar 1988

/2/ VDI 2058/1:

Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft.-

Fassung vom Februar 1999

/3/ TA Lärm:

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm),

Fassung vom August 1998

/4/ BImSchG:

Bundesimmissionsschutzgesetz

Fassung vom September 2002, letzte Änderung Juni 2005

/5/ 4. BImSchV:

Vierte Verordnung zur Durchführung des

Bundesimmissionsschutzgesetzes

Fassung vom Juni 2005

/6/ DIN 18005:

Schallschutz im Städtebau

Teil 1: Berechnungsverfahren

Fassung vom Juli 2002

/7/ DIN ISO 9613/2: DIN ISO 9613-2, "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren"


Deutsche Fassung ISO 9613-2 vom Oktober 1999

PR

10 Anlagen zum Geräuschimmissionsgutachten 2 WEA in

Weibern

- 1 Blatt Übersichtskarte
- 2 Blatt Lageplan
- 2 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten 13 WEA (Vorbelastung)
- 6 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten, detaillierten Ergebnissen und Isophondarstellungen 5 WEA (Zusatzbelastung)
- 9 Blatt Berechnungsprotokolle inkl. Eingabedaten, detaillierten Ergebnissen und Isophondarstellungen 15 WEA (Gesamtbelastung)
- 2 Blatt schalltechnischer Messbericht für die gepl. Nordex N90-2,5MW-WEA: Fa. WINDTEST, Auszug Nr. WT 4226/05 aus dem Prüfbericht Nr. WT 4212/05 vom 13.05.2005
- 2 Blatt Auszug aus dem schalltechnischen Messbericht für die vorh. WEA Seewind 110/20: Fa. DEWI, Bericht Nr. DEWI AM 96 0406 für eine Seewind 25/132-WEA vom 04.07.1996 (einzige Vermessung eines bauähnlichen Typs der vorh. Seewind-WEA)
- 2 Blatt Auszug aus dem schalltechnischen Messbericht für die vorh. WEA Vestas V47:
 Fa. WINDTEST, Bericht Nr. WT 802/98 von Januar 1998; ebenso 2 Blatt des ersten Nachtrags zum Prüfbericht von WINDTEST Nr. WT 802/98 vom 11.02.2005
- 2 Blatt schalltechnischer Messbericht für die beantragten Enercon E-82-WEA, Volllastbetrieb: Zusammenfassung von 3 Messungen von der Fa. Kötter, Bericht Nr. 207542-02.02

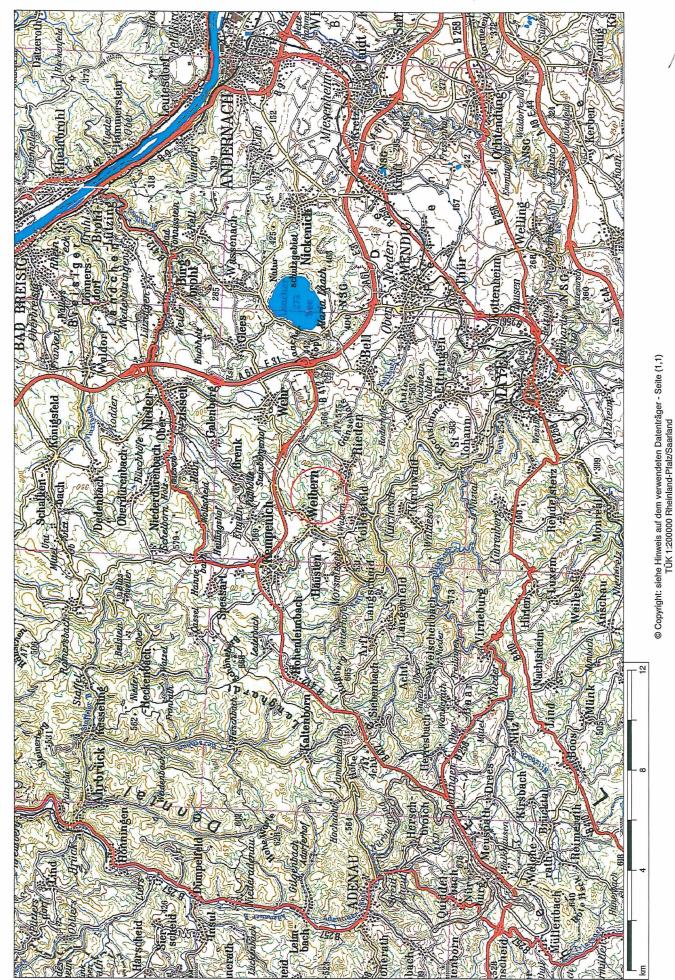


Projekt:

Weibern

DECIBEL - TK25t Weibern

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13

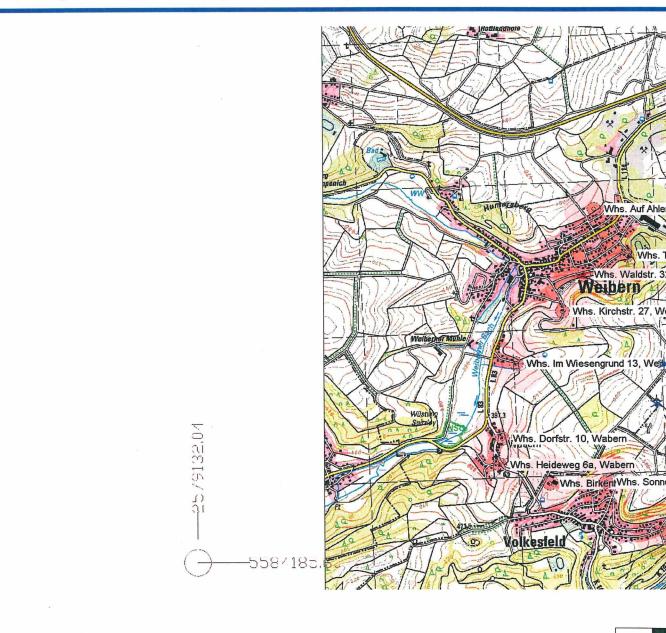

0 250 000. Karten

Karte: TK25t Weibern , Druckmaßstab 1:25.000, Karten

★ Existierende WEA Schall-Immissionsort

Neue WEA

19.03.2009 16:49 / 1


Lizensierter Anwender:

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

diverse vorh. WEA Datei: TK25t Weibern.bmi

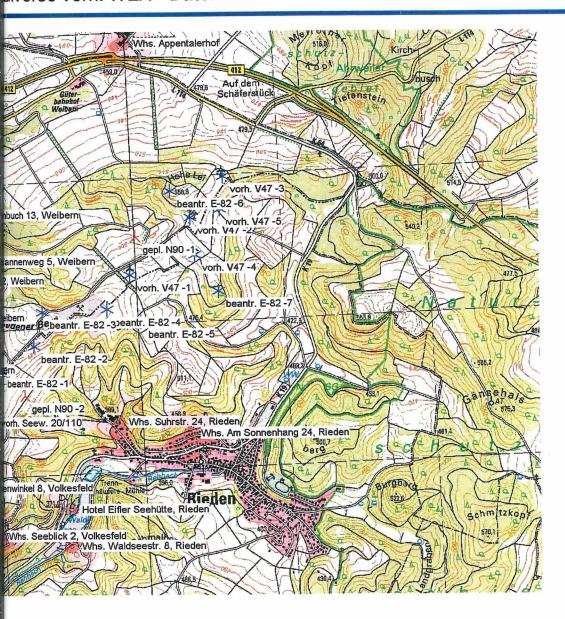

500 750 1000m


zentrum GK (Bessel) Zone: 2 Ost: 2.582.520 Nord: 5.586.000

Projekt:

Weibern

DECIBEL - TK25t Weibern

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13

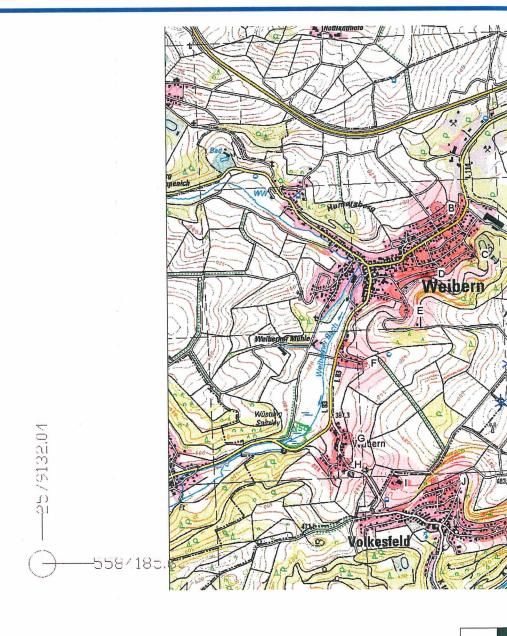

Neue WEA

Karte: TK25t Weibern , Druckmaßstab 1:25.000, Karter
★ Existierende WEA Schall-Immissionsort

19.03.2009 16:50 / 1

Lizensierter Anwender:


Ingenieurbüro PLANkon

Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

diverse vorh. WEA Datei: TK25t Weibern.bmi

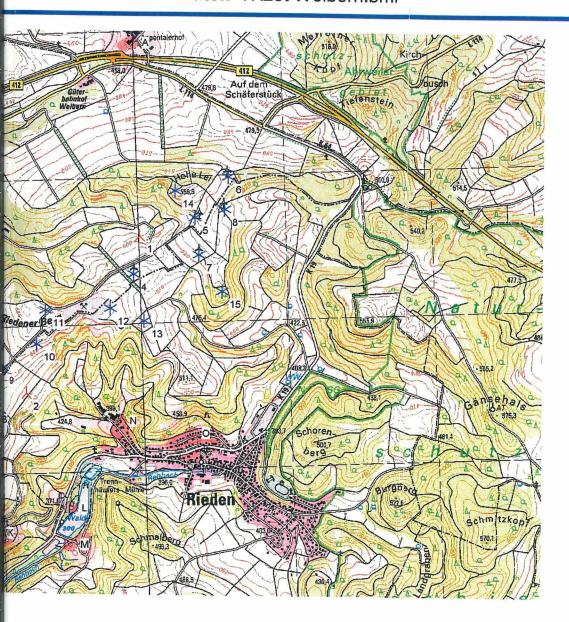

500 750 1000m

rentrum GK (Bessel) Zone: 2 Ost: 2.582.520 Nord: 5.586.000

183

Weibern

Ausdruck/Selte 18.03.2009 17:24 / 1

Izanalartar Anwandari

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:46/2.4.0.67

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Vorbelastung SLG durch 1x vorh. Seewind 20/110, 5x vorh. V47, 7x vorh. E-82

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s

Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A)
Dorf- und Mischgebiet: 45 dB(A)
Reines Wohngebiet: 35 dB(A)
Gewerbegebiet: 50 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A)
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)



Maßstab 1:75.000

★ Existierende WEA Schall-Immissionsort

WEA

GK (Bessel) Zone: 2					WEA-Typ							Schallwerte				
	Òst	Nord	Z			Hersteller	Тур	Leistung	Rotord.	Höhe			LwA,ref	Einzel-	Oktav-	
														töne	Bänder	
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[dB(A)]			
1	2.582.245	5.585.270	508	vorh. Seew. 20/1	. Ja	SEEWIND		110/20	21,0	28,2	USER	DEWI AM 96 0406 + Unsicherh. S-A, RhPf.	100,3	Nein	Nein	
2	2.583.217	5.586.188	515	vorh. V47 -1	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	Nein	
3	2.583.632	5.586.579	537	vorh. V47 -2	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	Nein	
4	2.583.855	5.586.860	537	vorh. V47 -3	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	Nein	
5	2.583.661	5.586.325	524	vorh. V47 -4	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	Nein	
6	2.583.835	5.586.638	530	vorh. V47 -5	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	Nein	
7	2.582.301	5.585.538	516	beantr. E-82 -1	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Nein	
8	2.582.561	5.585.703	527	beantr. E-82 -2	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Nein	
9	2.582.621	5.585.936	533	beantr. E-82 -3	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Nein	
10	2.583.061	5.585.953	525	beantr. E-82 -4	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Nein	
11	2.583.293	5.585.868	515	beantr. E-82 -5	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Nein	
12	2.583.495	5.586.763	550	beantr. E-82 -6	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Neiņ	
13	2.583.821	5.586.077	530	beantr. E-82 -7	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	Nein	

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel

п	5-1-5-							
	Schall-Immissionsort	GK (Besse	I) Zone: 2		Anforderungen	Beurteilungspegel	Anforderungen erfüllt?	
	Nr. Name	Ost	Nord	Z	Schall	Von WEA	Schall	
				[m]	[dB(A)]	[dB(A)]		
	A Whs. Appentalerhof	2.583.191	5.587.773	472	45,0	38,4	Ja	
	B Whs. Auf Ahlenbuch 13, Weibern	2.581.829	5.586.603	440	40,0	39,2	Ja	
	C Whs. Tannenweg 5, Weibern	2.582.052	5.586.285	436	45,0	42,0	Ja	
	D Whs. Waldstr. 32, Weibern	2.581.759	5.586.152	429	45,0	40,3	Ja	
	E Whs. Kirchstr. 27, Weibern	2.581.612	5.585.902	447	45,0	40,1	Ja	
	F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern	2.581.299	5.585.544	416	45,0	37,3	Ja	
ı	G Whs. Dorfstr. 10, Wabern	2.581.203	5.585.030	422	45,0	34,7	Ja	
	H Whs. Heideweg 6a, Wabern	2.581.186	5.584.852	423	40,0	34,0	Ja	
	I Whs. Birkenhof, Volkesfeld	2.581.519	5.584.725	460	45,0	35,8	Ja -	
	J Whs. Sonnenwinkel 8, Volkesfeld	2.581.903	5.584.735	448	40,0	37,9	Ja	
	K Whs. Seeblick 2, Volkesfeld	2.582.282	5.584.406	437	40,0	36,2	Ja	
	L Hotel Eifler Seehütte, Rieden	2.582.811	5.584.584	383	40,0	38,7	Ja	
	M Whs. Waldseestr. 8, Rieden	2.582.807	5.584.336	369	40,0	36,7	Ja	
	N Whs. Suhrstr. 24, Rieden	2.583.133	5.585.184	408	45,0	43,7	Ja	
I	O Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden	2.583.622	5.585.103	420	40,0	39,7	Ja	

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

_{Projekt:} Weibern

Ausdruck/Seite 18.03.2009 17:24 / 2

Lizensierter Anwender: Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg

0441 92540350

Berechnet: 18.03.2009 16:46/2.4.0.67

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Vorbelastung SLG durch 1x vorh. Seewind 20/110, 5x vorh. V47, 7x vorh. E-82

Abstände (m)

	WEA												
Schall-Immissionsort	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	2676	1585	1273	1129	1522	1305	2406	2164	1923	1825	1908	1055	1809
В	1396	1448	1803	2042	1853	2006	1164	1160	1035	1392	1638	1673	2060
С	1033	1169	1607	1892	1609	1818	787	773	667	1062	1309	1520	1781
D	1007	1459	1921	2213	1910	2132	819	919	889	1317	1560	1841	2064
Ε	895	1631	2131	2439	2093	2342	780	970	1010	1450	1682	2071	2216
F	985	2023	2552	2875	2488	2762	1002	1272	1379	1809	2020	2512	2578
G	1069	2323	2881	3222	2778	3084	1210	1516	1683	2075	2252	2874	2820
Н	1138	2431	2994	3340	2880	3195	1309	1617	1798	2174	2339	2997	2906
1	908	2241	2811	3165	2674	3004	1128	1429	1637	1971	2110	2839	2670
J	635	1959	2528	2886	2371	2712	897	1171	1400	1681	1794	2579	2341
K	865	2012	2558	2914	2363	2719	1132	1326	1567	1732	1777	2650	2271
L	889	1654	2157	2504	1937	2295	1081	1146	1365	1391	1371	2284	1802
M	1090	1897	2390	2733	2165	2521	1305	1389	1611	1637	1608	2523	2015
N	892	1007	1481	1824	1257	1614	904	772	910	772	702	1620	1127
0	1387	1158	1476	1772	1222	1549	1391	1219	1302	1018	832	1665	994

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

Weibern

18.03.2009 17:27 / 1
Lizenslerter Anwender:
Ingenieurbüro PLANkon
Achternstraße 16

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:52/2.4.0.67

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Zusatzbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s

Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A)
Dorf- und Mischgebiet: 45 dB(A)
Reines Wohngebiet: 35 dB(A)
Gewerbegebiet: 50 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A)
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)



Neue WEA

WEA

GK (Bessel) Zone: 2 Ost Nord		z	Beschreibung	WEA-Typ Aktuell Hersteller Typ			Leistung Rotord. Höhe			Schall Quelle		LwA,ref		Oktav- Bänder	
				3 gepl. N90 -1 5 gepl. N90 -2			N90/2500 LS N90/2500 LS		[m] 90,0 90,0			Vermessung_N90L-6-noise-de_Volllast + Unsicherh. RhPf. Vermessung_N90L-6-noise-de_Volllast + Unsicherh. RhPf.		Nein	Nein Nein

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel

Schall-Im	missionsort	GK (Besse	I) Zone: 2		Anforderungen	Beurteilungspegel	Anforderungen erfüllt?
Nr.	Name	Ost	Nord	Z	Schall	Von WEA	Schall
				[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	
	A Whs. Appentalerhof	2.583.191	5.587.773	472	45,0	29,6	Ja
	B Whs. Auf Ahlenbuch 13, Weibern	2.581.829	5.586.603	440	40,0	31,5	Ja
	C Whs. Tannenweg 5, Weibern	2.582.052	5.586.285	436	45,0	33,0	Ja
	D Whs. Waldstr. 32, Weibern	2.581.759	5.586.152	429	45,0	32,1	Ja
	E Whs. Kirchstr. 27, Weibern	2.581.612	5.585.902	447	45,0	31,8	Ja
	F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern	2.581.299	5.585.544	416	45,0	30,7	Ja
	G Whs. Dorfstr. 10, Wabern	2.581.203	5.585.030	422	45,0	28,7	Ja
	H Whs. Heideweg 6a, Wabern	2.581.186	5.584.852	423	40,0	28,1	Ja
	I Whs. Birkenhof, Volkesfeld	2.581.519	5.584.725	460	45,0	30,9	Ja
	J Whs. Sonnenwinkel 8, Volkesfeld	2.581.903	5.584.735	448	40,0	34,2	Ja
	K Whs. Seeblick 2, Volkesfeld	2.582.282	5.584.406	437	40,0	33,3	Ja
	L Hotel Eifler Seehütte, Rieden	2.582.811	5.584.584	383	40,0	35,1	Ja
	M Whs. Waldseestr. 8, Rieden	2.582.807	5.584.336	369	40,0	32,5	Ja
	N Whs. Suhrstr. 24, Rieden	2.583.133	5.585.184	408	45,0	38,4	Ja
	O Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden	2.583.622	5.585.103	420	40.0	31.6	Ja

Abstände (m)

	WEA		
Schall-Immissionsort	1	2	
Α	1325	2509	
В	1435	1404	
C	1215	1020	
D	1527	1076	
E	1733	1031	
F	2157	1205	
G	2496	1331	
н	2615	1402	

Fortsetzung auf folgender Seite...

186

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

Ausdruck/Seite
18.03.2009 17:27 / 2

Lizensielur/Dürg Pl ANkon

Lizensierter Anwerder:
Ingenieurbüro PLANkon
Achternstraße 16
DE-26122 Oldenburg
0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:52/2.4.0.67

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Zusatzbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW

...Fortsetzung von voriger Seite
WEA

Schall-Immissionsort 1 2
I 2448 1163
J 2185 861
K 2264 980
L 1918 843
M 2161 1076
N 1272 667
O 1396 1161

197

Projekt:

Weibern

Ausdruck/Selte

18.03.2009 17:27 / 3

Lizensierter Anwender

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:52/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Zusatzbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW

Annahmen

Beurteilungspegel L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (wenn mit Bodendämpfung gerechnet wird, dann ist Dc = Domega)

LWA,ref:

Schalleistungspegel WKA

K:

Einzeltöne

Dc:

Richtwirkungskorrektur

Adiv:

die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm:

die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts

Agr: Abar:

die Dämpfung aufgrund von Abschirmung

Amisc:

die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Amisc: Cmet:

Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse

Schall-Immissionsort: A Whs. Appentalerhof

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m] 1.325		[m]		[dB(A)]	[dB(A)]								
1	1.325	1.330	36,4	Ja	29,04	105,9	3,01	73,48	2,53	3,86	0,00	0,00	79,87	0,00
2	2.509	2.512	40,7	Nein	20,34	105,9	3,01	79,00	4,77	4,80	0,00	0,00	88,57	0,00

Summe 29,59

Schall-Immissionsort: B Whs. Auf Ahlenbuch 13, Weibern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]								
1	1.435	1.443	57,5	Ja	28,55	105,9	3,01	74,19	2,74	3,43	0,00	0,00	80,35	0,00
2	1.404	1.413	41,9	Ja	28,44	105,9	3,01	74,00	2,68	3,78	0,00	0,00	80,46	0,00

Summe 31,51

Schall-Immissionsort: C Whs. Tannenweg 5, Weibern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]								
1	1.215	1.226	50,5	Nein	29,01	105,9	3,01	72,77	2,33	4,80	0,00	0,00	79,90	0,00
2	1.020	1.033	17,2	Nein	30,87	105,9	3,01	71,28	1,96	4,80	0,00	0,00	78,04	0,00

Summe 33,05

Schall-Immissionsort: D Whs. Waldstr. 32, Weibern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
ŀ	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.527	1.536	48,2	Ja	27,54	105,9	3,01	74,73	2,92	3,72	0,00	0,00	81,37	0,00
. 2	1.076	1.089	23,1	Nein	30,30	105,9	3,01	71,74	2,07	4,80	0,00	0,00	78,61	0,00

Summe 32,15

Schall-Immissionsort: E Whs. Kirchstr. 27, Weibern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]								
1	1.733	1.739	40,4	Nein	25,00	105,9	3,01	75,81	3,30	4,80	0,00	0,00	83,91	0,00
2	1.031	1.042	37,4	Nein	30,77	105,9	3,01	71,35	1,98	4,80	0,00	0,00	78,13	0,00

Weibern

Ausdruck/Seite

18.03.2009 17:27 / 4

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:52/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Zusatzbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW

Summe 31,79

Schall-Immissionsort: F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern

۱۸/	c	۸

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
į.	[m]	[m]	[m]			[dB(A)]								
1	2.157	2.164	25,1	Nein	22,29							0,00		
2	1.205	1.218	34,8	Ja	30,06	105,9	3,01	72,72	2,32	3,82	0,00	0,00	78,85	0,00

Summe 30,73

Schall-Immissionsort: G Whs. Dorfstr. 10, Wabern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]								
1	2.496	2.502	21,0	Nein	20,39	105,9	3,01	78,97	4,75	4,80	0,00	0,00	88,52	0,00
2	1.331	1.342	21,6	Nein	28,00	105,9	3,01	73,56	2,55	4,80	0,00	0,00	80,91	0,00

Summe 28,70

Schall-Immissionsort: H Whs. Heideweg 6a, Wabern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
2	[m]	[m]	[m]			[dB(A)]								
1	2.615	2.621	16,1	Nein	19,76	105,9	3,01	79,37	4,98	4,80	0,00	0,00	89,15	0,00
2	1.402	1.413	24,0	Nein	27,42	105,9	3,01	74,00	2,68	4,80	0,00	0,00	81,48	0,00

Summe 28,11

Schall-Immissionsort: I Whs. Birkenhof, Volkesfeld

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
l	[m]	[m]	[m]			[dB(A)]								
1	2.448	2.452	19,2	Nein	20,66	105,9	3,01	78,79	4,66	4,80	0,00	0,00	88,25	0,00
2	1.163	1.171	32,8	Ja	30,48	105,9	3,01	72,37	2,23	3,83	0,00	0,00	78,43	0,00

Schall-Immissionsort: J Whs. Sonnenwinkel 8, Volkesfeld

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]			[dB(A)]								
1	2.185	2.190	14,7	Nein	22,14	105,9	3,01	77,81	4,16	4,80	0,00	0,00	86,77	0,00
2	861	874	32,9	Ja	33,92	105,9	3,00	69,83	1,66	3,49	0,00	0,00	74,99	0,00

Summe 34,20

Schall-Immissionsort: K Whs. Seeblick 2, Volkesfeld

WEA

	•													
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.264	2.269	44,1	Nein	21,68	105,9	3,01	78,12	4,31	4,80	0,00	0,00	87,23	0,00
2	980	993	47,9	Ja	32,95	105,9	3,01	70,94	1,89	3,13	0.00	0.00	75.95	0,00

Summe 33,27

Schall-Immissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]								
1	1.918	1.930	31,5	Ja	24,29	105,9	3,01	76,71	3,67	4,24	0,00	0,00	84,62	0,00
2	843	869	50,5	Ja	34,68	105,9	3,00	69,79	1,65	2,79	0,00	0,00	74,22	0,00

Projekt:

Weibern

Ausdruck/Seite 18.03.2009 17:27 / 5

Lizensierter Anwender:

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:52/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Zusatzbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW

Summe 35,06

Schall-Immissionsort: M Whs. Waldseestr. 8, Rieden

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Mittlere Höhe [m]	Sichtbar	Beurteilungspegel [dB(A)]	LwA,ref [dB(A)]								
1 2	2.161 1.076	2.173 1.099		Nein Ja	22,24 32,02	105,9	3,01	77,74	4,13	4,80	0,00	0,00	86,67	0,00

Summe 32,45

Schall-Immissionsort: N Whs. Suhrstr. 24, Rieden

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.272	1.285	21,4	Nein	28,48							0,00		
2	667	693	58,3	Ja	37,90	105,9	3,00	67,82	1,32	1,87	0,00	0,00	71,00	0,00

Summe 38,37

Schall-Immissionsort: O Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
ı	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.396	1.407	10,4	Nein	27,47							0,00		
2	1.161	1.174	69,3	Nein	29,48							0,00		


Summe 31,60

Projekt:

Weibern

DECIBEL - TK25t Weibern

Berechnung: Zusatzbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW Datei:

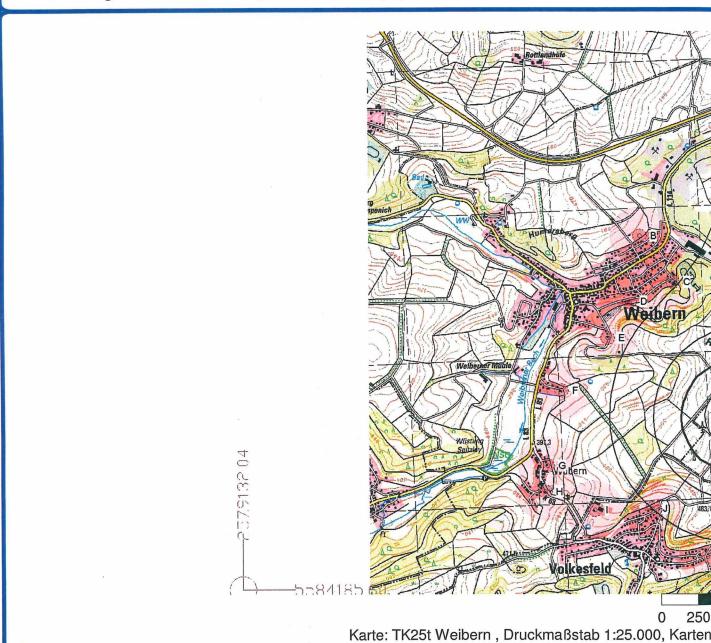

- 40 dB(A)

Schall-Immissionsort

Höhe über Meeresspiege
45 dB(A)

- 35 dB(A)

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

Ausdruck/Seite

19.03.2009 17:00 / 1


Lizensierter Anwender:

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:52/2.4.0.67

K25t Weibern.bmi

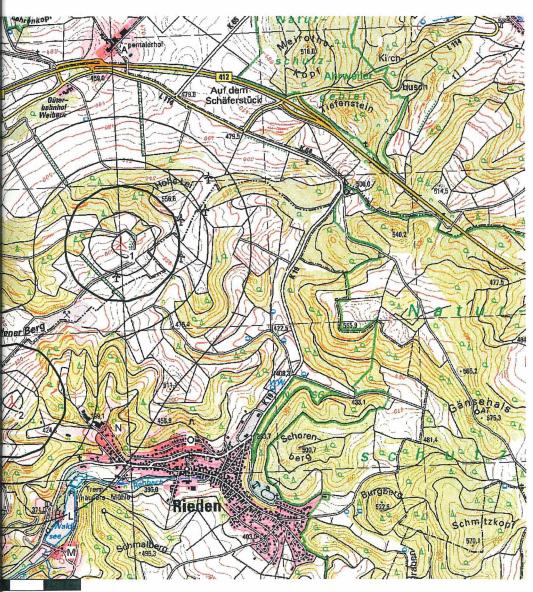

500 750 1000m

ntrum GK (Bessel) Zone: 2 Ost: 2.582.520 Nord: 5.586.300

on aktivem Höhenlinien-Objekt

- 50 dB(A)

- 55 dB(A)

587008,57

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

Weibern

18.03.2009 17:28 / 1 Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2


Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Windgeschw. in 10 m Höhe: 10,0 m/s

Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A) Dorf- und Mischgebiet: 45 dB(A) Reines Wohngebiet: 35 dB(A) Gewerbegebiet: 50 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A)
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)

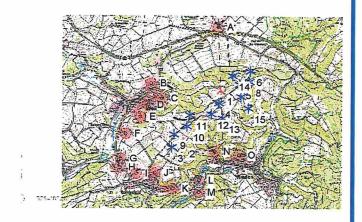

Neue WEA

Maßstab 1:75.000 * Existierende WEA

Schall-Immissionsort

WEA

	GK (Besse Ost	l) Zone: 2 Nord	z	Beschreibung	WEA-T Aktuell	yp Hersteller	Тур	Leistung	Rotord.	Höhe	Schall Quelle		LwA,ref	Einzel-	
١.			[m]					[kW]	[m]	[m]			[dB(A)]	töne	Bänder
				gepl. N90 -1	Ja	NORDEX	N90/2500 LS	2.500	90,0	100,0	USER	Vermessung_N90L-6-noise-de_Volllast + Unsicherh. RhPf.	105,9	Nein	Nein
				gepl. N90 -2	Ja	NORDEX	N90/2500 LS	2.500	90,0	100,0	USER		105,9	Nein	
				vorh. Seew. 20/110	Ja	SEEWIND		110/20	21,0	28,2		DEWI AM 96 0406 + Unsicherh, S-A, Rh,-Pf,	100.3	Nein	
				vorh. V47 -1	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3		Nein
				vorh. V47 -2	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105.3		Nein
				vorh. V47 -3	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	
				vorh. V47 -4	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105.3	Nein	
				vorh. V47 -5	Ja	VESTAS	V47	660/200	47,0	65,0	USER	WT 802/98	105,3	Nein	
				beantr. E-82 -1	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0	108,4	USER	Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	
				beantr. E-82 -2	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0			Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	
				beantr. E-82 -3	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82.0			Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	
12	2.583.061	5.585.953	525	beantr. E-82 -4	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0			Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	
13	2.583.293	5.585.868	515	beantr. E-82 -5	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0			Vollast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	
14	2.583.495	5.586.763	550	beantr. E-82 -6	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0			Vollast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	
15	2.583.821	5.586.077	530	beantr. E-82 -7	Ja	ENERCON	E-82	2.000	82,0			Volllast 103,8 + Sicherheit 2,09 S-A	105,9	Nein	

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel

Schall-Im	missionsort	GK (Besse	I) Zone: 2		Anforderungen	Beurteilungspegel	Anforderungen erfüllt?
Nr.	Name	Ost	Nord	Z	Schall	Von WEA	Schall
				[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	
	A Whs. Appentalerhof	2.583.191	5.587.773	472	45,0	38,9	Ja
	B Whs. Auf Ahlenbuch 13, Weibern	2.581.829	5.586.603	440	40,0	39,9	Ja
	C Whs. Tannenweg 5, Weibern	2.582.052	5.586.285	436	45,0	42,5	Ja
	D Whs. Waldstr. 32, Weibern	2.581.759	5.586.152	429	45,0	40,9	Ja
	E Whs. Kirchstr. 27, Weibern	2.581.612	5.585.902	447	45,0	40,7	Ja
	F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern	2.581.299	5.585.544	416	45,0	38,2	Ja
	G Whs. Dorfstr. 10, Wabern	2.581.203	5.585.030	422	45,0	35,7	Ja
	H Whs. Heideweg 6a, Wabern	2.581.186	5.584.852	423	40,0	35,0	Ja
3807	I Whs. Birkenhof, Volkesfeld	2.581.519	5.584.725	460	45,0	37,0	. Ja
	J Whs. Sonnenwinkel 8, Volkesfeld	2.581.903	5.584.735	448	40,0	39,4	Ja
	K Whs. Seeblick 2, Volkesfeld	2.582.282	5.584.406	437	40,0	38,0	Ja
	L Hotel Eifler Seehütte, Rieden	2.582.811	5.584.584	383	40,0	40,2	Nein
	M Whs. Waldseestr. 8, Rieden	2.582.807	5.584.336	369	40,0	38,1	Ja
	N Whs. Suhrstr. 24, Rieden	2.583.133	5.585.184	408	45,0	44,8	Ja
	O Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden	2.583.622	5.585.103	420	40,0	40,3	Nein



WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

Weibern

Ausdruck/Seite
18.03.2009 17:28 / 2
Lizensleifer / Anwerder:
Ingenieurbüro PLANkon
Achternstraße 16
DE-26122 Oldenburg
0441 92540350

Berechnet: 18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

Abstände (m)

	WEA														
Schall-Immissionsort	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2
A	2676	1585	1273	1129	1522	1305	2406	2164	1923	1825	1908	1055	1809	1325	2509
В	1396	1448	1803	2042	1853	2006	1164	1160	1035	1392	1638	1673	2060	1435	1404
C	1033	1169	1607	1892	1609	1818	787	773	667	1062	1309	1520	1781	1215	1020
D	1007	1459	1921	2213	1910	2132	819	919	889	1317	1560	1841	2064	1527	1076
Ε	895	1631	2131	2439	2093	2342	780	970	1010	1450	1682	2071	2216	1733	1031
F	985	2023	2552	2875	2488	2762	1002	1272	1379	1809	2020	2512	2578	2157	1205
G	1069													2496	
Н	1138													2615	1402
1	908	2241	2811	3165	2674	3004	1128	1429	1637	1971	2110	2839	2670	2448	1163
J	635			2886				1171				2579			861
К	865							1326			1777	2650	2271	2264	980
L	889	1654	2157	2504	1937	2295	1081	1146	1365	1391	1371	2284	1802	1918	843
M	1090	1897	2390	2733	2165	2521	1305	1389	1611	1637	1608	2523	2015	2161	1076
N	892	1007	1481	1824	1257	1614	904	772	910	772	702	1620	1127	1272	667
0	1387	1158	1476	1772	1222	1549	1391	1219	1302	1018	832	1665	994	1396	1161

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

Projekt: Weibern

Ausdruck/Seite
18.03.2009 17:28 / 3
Lizensierter Anwender:
Ingenieurbüro PLANkon
Achternstraße 16
DE-26122 Oldenburg
0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

Annahmen

Beurteilungspegel L(DW) = LWA, ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (wenn mit Bodendämpfung gerechnet wird, dann ist <math>Dc = Domega)

LWA.ref:

Schalleistungspegel WKA

K:

Einzeltöne

Dc:

Richtwirkungskorrektur

Adiv:

die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm:

die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption

Agr:

die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar:

die Dämpfung aufgrund von Abschirmung

Amisc:

die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Cmet:

Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse

Schall-Immissionsort: A Whs. Appentalerhof

WEA

Nr.		Schallweg		Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
İ	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.325	1.330	36,4	Ja	29,04	105,9	3,01	73,48	2,53	3,86	0,00	0,00	79,87	0,00
2	2.509	2.512	40,7	Nein	20,34	105,9	3,01	79,00	4,77	4,80	0,00	0,00	88,57	0,00
3	2.676	2.677	10,5	Nein	13,87	100,3	3,01	79,55	5,09	4,80	0,00	0,00	89,44	0,00
4	1.585	1.589	29,2	Nein	25,47	105,3	3,01	75,02	3,02	4,80	0,00	0,00	82,84	0,00
5	1.273	1.280	33,8	Ja	28,84	105,3	3,01	73,14	2,43	3,89	0,00	0,00	79,47	0,00
6	1.129	1.137	44,9	Ja	30,60	105,3	3,01	72,11	2,16	3,44	0,00	0,00	77,71	0,00
7	1.522	1.527	23,6	Nein	25,93	105,3	3,01	74,68	2,90	4,80	0,00	0,00	82,38	0,00
8	1.305	1.311	32,6	Ja	28,52	105,3	3,01	73,35	2,49	3,94	0,00	0,00	79,79	0,00
9	2.406	2.411	56,1	Ja	21,68	105,9	3,01	78,64	4,58	4,00	0,00	0,00	87,23	0,00
10	2.164	2.170	63,9	Ja	23,27	105,9	3,01	77,73	4,12	3,79	0,00	0,00	85,64	0,00
11	1.923	1.931	73,0	Ja	25,02	105,9	3,01	76,72	3,67	3,50	0,00	0,00	83,89	0,00
12	1.825	1.832	57,2	Ja	25,44	105,9	3,01	76,26	3,48	3,73	0,00	0,00	83,47	0,00
13	1.908	1.914	46,1	Nein	23,83	105,9	3,01	76,64	3,64	4,80	0,00	0,00	85,08	0,00
14	1.055	1.072	69,3	Ja	32,70	105,9	3,01	71,60	2,04	2,57	0,00	0,00	76,20	0,00
15	1.809	1.817	43,7	Ja	25,29	105,9	3,01	76,19	3,45	3,97	0,00	0,00	83,62	0,00

Summe 38,91

Schall-Immissionsort: B Whs. Auf Ahlenbuch 13, Weibern

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.435	1.443	57,5	Ja	28,55	105,9	3,01	74,19	2,74	3,43	0,00	0,00	80,35	0,00
2	1.404	1.413	41,9	Ja	28,44	105,9	3,01	74,00	2,68	3,78	0,00	0,00	80,46	0,00
3	1.396	1.399	23,1	Ja	22,50	100,3	3,01	73,92	2,66	4,23	0,00	0,00	80,81	0,00
4	1.448	1.455	52,1	Ja	27,72	105,3	3,01	74,26	2,76	3,57	0,00	0,00	80,59	0,00
5	1.803	1.810	45,4	Ja	24,78	105,3	3,01	76,15	3,44	3,94	0,00	0,00	83,53	0,00
6	2.042	2.048	19,6	Nein	22,39	105,3	3,01	77,23	3,89	4,80	0,00	0,00	85,92	0,00
7	1.853	1.859	45,2	Ja	24,43	105,3	3,01	76,38	3,53	3,96	0,00	0,00	83,88	0,00
8	2.006	2.012	31,9	Nein	22,61	105,3	3,01	77,07	3,82	4,80	0,00	0,00	85,70	0,00
9	1.164	1.179	65,8	Ja	31,36	105,9	3,01	72,43	2,24	2,87	0,00	0,00	77,54	0,00
10	1.160	1.176	60,5	Ja	31,24	105,9	3,01	72,41	2,23	3,02	0,00	0,00	77,66	0,00
11	1.035	1.054	67,8	Ja	32,87	105,9	3,01	71,46	2,00	2,58	0,00	0,00	76,04	0,00
12	1.392	1.406	71,9	Ja	29,24	105,9	3,01	73,96	2,67	3,04	0,00	0,00	79,67	0,00
13	1.638	1.648	60,6	Ja	26,90	105,9	3,01	75,34	3,13	3,54	0,00	0,00	82,01	0,00
14	1.673	1.688	61,7	Ja	26,61	105,9	3,01	75,55	3,21	3,54	0,00	0,00	82,30	0,00
15	2.060	2.069	65,9	Ja	23,95	105,9	3,01	77,32	3,93	3,71	0,00	0,00	84,96	0,00

Summe 39,91

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004

^{Projekt:} Weibern

Ausdruck/Seite 18.03.2009 17:28 / 4

Lizensierter Anwender:
Ingenieurbüro PLANkon
Achternstraße 16
DE-26122 Oldenburg
0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

Schall-Immissionsort: C Whs. Tannenweg 5, Weibern

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.215	1.226	50,5	Nein	29,01	105,9	3,01	72,77	2,33		0.00	0,00	79.90	
2	1.020	1.033	17,2	Nein	30,87	105,9	3,01	71,28	1,96	4.80	0.00		78.04	. ,
3	1.033	1.038	-3,7	Nein	25,21	100,3	3,01	71,32	1,97	4.80	0.00		78,10	-,
4	1.169	1.178	30,4	Nein	28,85	105,3	3,01	72,42	2,24	4,80	0.00		79.46	
5	1.607	1.616	47,2	Nein	25,27	105,3	3,01	75,17		4,80			83.04	- ,
6	1.892	1.900	31,2	Nein	23,32	105,3	3,01	76,57	3,61	4.80	0.00	0.00	84.98	0.00
7	1.609	1.617	27,9	Nein	25,26	105,3	3,01	75,17	3,07	4.80	0.00	•	. ,	- ,
8	1.818	1.825	36,4	Nein	23,82	105,3	3,01	76,22	3,47	4.80	0.00	0.00	84.49	0.00
9	787	810	39,7	Ja	35,10	105,9	3,00	69,17	1,54	3,10	0,00	0.00	73.80	-,
10	773	799	31,8	Ja	34,92	105,9	3,00	69,05		3,42		0.00	73.98	0.00
11	667	699	37,3	Ja	36,75	105,9	3,00	67,89	1,33	2,94	0.00	0.00	72.15	
12	1.062	1.081	40,0	Nein	30,38	105,9	3,01	71,67				0.00	78.53	0.00
13	1.309	1.323	29,6	Nein	28,17	105,9	3,01	73,43	2,51	4,80	0.00		80.74	-,
14	1.520	1.537	72,6	Nein	26,46	105,9	3,01	74,73		4,80			,	0.00
15	1.781	1.793	47,5	Nein	24,63	105,9	3,01	76,07	3,41	4,80	0,00	0,00	84,28	0,00

Summe 42,50


Schall-Immissionsort: D Whs. Waldstr. 32, Weibern WEA

	-													
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.527	1.536	48,2	Ja	27,54	105,9	3,01	74,73	2,92	3,72	0.00			0.00
2	1.076	1.089	23,1	Nein	30,30	105,9	3,01	71,74	2,07	4,80	0,00	0,00	78,61	0.00
3	1.007	1.013	1,3	Nein	25,47	100,3	3,01	71,12	1,93	4.80	0.00	0.00	77.84	0.00
4		1.467	25,9	Nein	26,39	105,3	3,01	74,33	2,79	4,80	0,00	0,00	81.91	0.00
5	1.921	1.929	46,6	Ja	23,96	105,3	3,01	76,71	3,67	3,97	0,00	0,00	84,35	0.00
6	2.213	2.220	36,9	Ja	21,94	105,3	3,01	77,93	4,22	4,23	0,00	0,00	86,37	0,00
7	1.910	1.917	25,8	Nein	23,21	105,3	3,01	76,65	3,64	4,80	0,00	0.00	85.10	0.00
8	2.132	2.139	36,9	Ja	22,43	105,3	3,01	77,60	4,06	4,21	0,00	0.00	85.88	0.00
9	819	843	44,2	Ja	34,81	105,9	3,00	69,51	1,60	2,98	0,00	0.00	74.10	0.00
10	919	943	40,7	Ja	33,32	105,9	3,00	70,49	1,79	3,31	0,00	0,00	75,59	0.00
11	889	915	43,6	Ja	33,79	105,9	3,00	70,22	1,74	3,15	0,00	0.00	75,11	0.00
12	1.317	1.334	34,8	Nein	28,07	105,9	3,01	73,50	2,53	4,80	0,00	0,00	80,84	0,00
13	1.560	1.573	22,9	Nein	26,19	105,9	3,01	74,93	2,99	4,80	0,00	0.00	82.72	0.00
14		1.855	77,9	Ja	25,66	105,9	3,01	76,37	3,53	3,36	0,00	0,00	83,25	0.00
15	2.064	2.075	42,2	Nein	22,83	105,9	3,01	77,34	3,94	4,80	0,00		•	0,00

Summe 40,93

Schall-Immissionsort: E Whs. Kirchstr. 27, Weibern

WE	4													
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
ŀ	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.733	1.739	40,4	Nein	25,00	105,9	3,01	75,81	3,30	4,80	0,00	0,00	83,91	0.00
2	1.031	1.042	37,4	Nein	30,77	105,9	3,01	71,35	1,98	4,80	0,00	0.00	78,13	0.00
3	895	900	18,1	Nein	26,72	100,3	3,01	70,08	1,71	4,80	0,00	0,00	76,59	0.00
4	1.631	1.636	19,3	Nein	25,12	105,3	3,01	75,28	3,11	4,80	0,00	0,00	83,18	0.00
5	2.131	2.136	39,7	Nein	21,86	105,3	3,01	77,59	4,06	4,80	0,00	0,00	86,45	0.00
6	2.439	2.444	41,0	Nein	20,10	105,3	3,01	78,76	4,64	4,80	0,00	0,00	88,21	0.00
7	2.093	2.097	21,5	Nein	22,09	105,3	3,01	77,43	3,99	4,80	0,00	0,00	86,22	0.00
8	2.342	2.347	31,3	Nein	20,64	105,3	3,01	78,41	4,46	4,80	0,00	0,00	87,67	0.00
9	780	800	57,9	Ja	36,04	105,9	3,00	69,06	1,52	2,28	0,00	0,00	72,86	0,00
10	970	988	44,9	Ja	32,91	105,9	3,01	70,90	1,88	3,23	0,00	0,00	76.00	0.00
11	1.010	1.029	43,3	Ja	32,36	105,9	3,01	71,24	1,95	3,34	0,00	0,00	76,54	0.00
12	1.450	1.462	31,4	Nein	27,03	105,9	3,01	74,30	2,78	4,80	0,00	0,00	81,88	0,00
13	1.682	1.691	25,2	Nein	25,33	105,9	3,01	75,56	3,21	4,80	0,00	0,00	83,58	0.00
14	2.071	2.082	81,7	Nein	22,79	105,9	3,01	77,37	3,95	4,80	0.00	0,00	86.12	0,00
15	2.216	2.225	36,6	Nein	21,94	105,9	3,01	77,94	4,23	4,80	0,00	0,00	86,97	0,00



Weibern

Ausdruck/Seite 18.03.2009 17:28 / 5

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

Summe

Schall-Immissionsort: F Whs. Im Wiesengrund 13, Weibern

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.157	2.164	25,1	Nein	22,29	105,9	3,01	77,70	4,11	4,80	0,00	0,00	86,62	0,00
2	1.205	1.218	34,8	Ja	30,06	105,9	3,01	72,72	2,32	3,82	0,00	0,00	78,85	0,00
3	985	992	9,7	Nein	25,69	100,3	3,01	70,93	1,89	4,80	0,00	0,00	77,62	0,00
4	2.023	2.030	10,9	Nein	22,50	105,3	3,01	77,15	3,86	4,80	0,00	0,00	85,81	0,00
5	2.552	2.559	23,4	Nein	19,49	105,3	3,01	79,16	4,86	4,80	0,00	0,00	88,82	0,00
6	2.875	2.881	20,6	Nein	17,85	105,3	3,01	80,19	5,47	4,80	0,00	0.00	90,46	0,00
7	2.488	2.494	9,8	Nein	19,83	105,3	3,01	78,94	4,74	4,80	0,00	0,00	88,47	0,00
8	2.762	2.768	15,2	Nein	18,41	105,3	3,01	79,84	5,26	4,80	0,00	0,00	89,90	0,00
9	1.002	1.023	61,0	Ja	33,03	105,9	3,01	71,20	1,94	2,74	0,00	0,00	75,88	0,00
10	1.272	1.291	56,4	Ja	29,95	105,9	3,01	73,22	2,45	3,29	0,00	0,00	78,96	0,00
11	1.379	1.397	52,5	Ja	28,84	105,9	3,01	73,90	2,65	3,51	0,00	0,00	80,07	0,00
12	1.809	1.822	37,5	Ja	25,14	105,9	3,01	76,21	3,46	4,09	0,00	0,00	83,76	0,00
13	2.020	2.031	33,8	Ja	23,67	105,9	3,01	77,15	3,86	4,23	0,00	0,00	85,24	0,00
14	2.512	2.523	60,3	Nein	20,28	105,9	3,01	79,04	4,79	4,80	0,00	0,00	88,63	0,00
15	2.578	2.587	35,2	Nein	19,94	105,9	3,01	79,26	4,92	4,80	0,00	0,00	88,97	0,00

Summe 38,18

Schall-Immissionsort: G Whs. Dorfstr. 10, Wabern

w	EΑ

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.496	2.502	21,0	Nein	20,39	105,9	3,01	78,97	4,75	4,80	0,00	0,00	88,52	0,00
2	1.331	1.342	21,6	Nein	28,00	105,9	3,01	73,56	2,55	4,80	0,00	0,00	80,91	0,00
3	1.069	1.076	-2,3	Nein	24,83	100,3	3,01	71,64	2,04	4,80	0,00	0,00	78,48	0,00
4	2.323	2.329	2,8	Nein	20,74	105,3	3,01	78,34	4,42	4,80	0,00	0,00	87,57	0,00
5	2.881	2.887	16,2	Nein	17,82	105,3	3,01	80,21	5,48	4,80	0,00	0,00	90,49	0,00
6	3.222	3.227	16,4	Nein	16,20	105,3	3,01	81,18	6,13	4,80	0,00	0,00	92,11	0,00
7	2.778	2.784	2,6	Nein	18,33	105,3	3,01	79,89	5,29	4,80	0,00	0,00	89,98	0,00
8	3.084	3.089	7,2	Nein	16,84	105,3	3,01	80,80	5,87	4,80	0,00	0,00	91,47	0,00
9	1.210	1.227	42,9	Ja	30,20	105,9	3,01	72,78	2,33	3,59	0,00	0,00	78,70	0,00
10	1.516	1.531	41,0	Nein	26,50	105,9	3,01	74,70	2,91	4,80	0,00	0,00	82,41	0,00
11	1.683	1.697	46,5	Nein	25,29	105,9	3,01	75,60	3,22	4,80	0,00	0,00	83,62	0,00
12	2.075	2.086	30,3	Nein	22,76	105,9	3,01	77,39	3,96	4,80	0,00	0,00	86,15	0,00
13	2.252	2.261	31,8	Nein	21,73	105,9	3,01	78,09	4,30	4,80	0,00	0,00	87,18	0,00
14	2.874	2.883	55,4	Nein	18,43	105,9	3,01	80,20	5,48	4,80	0,00	0,00	90,48	0,00
15	2.820	2.828	37,0	Nein	18,71	105,9	3,01	80,03	5,37	4,80	0,00	0,00	90,20	0,00

35,68 Summe

Schall-Immissionsort: H Whs. Heideweg 6a, Wabern

WE	4														
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet	
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
1	2.615	2.621	16,1	Nein	19,76	105,9	3,01	79,37	4,98	4,80	0,00	0,00	89,15	0,00	
2	1.402	1.413	24,0	Nein	27,42	105,9	3,01	74,00	2,68	4,80	0,00	0,00	81,48	0,00	
3	1.138	1.145	0,7	Nein	24,16	100,3	3,01	72,17	2,17	4,80	0,00	0,00	79,15	0,00	
. 4	2.431	2.436	. 0,4	Nein	20,15	105,3	3,01	78,73	4,63	4,80	0,00	0,00	88,16	0,00	
5	2.994	3.000	11,1	Nein	17,27	105,3	3,01	80,54	5,70	4,80	0,00	0,00	91,04	0,00	
6	3.340	3.345	11,4	Nein	15,67	105,3	3,01	81,49	6,36	4,80	0,00	0,00	92,64	0,00	
7	2.880	2.885	3,2	Nein	17,83	105,3	3,01	80,20	5,48	4,80	0,00	0,00	90,48	0,00	
8	3.195	3.200	3,3	Nein	16,33	105,3	3,01	81,10	6,08	4,80	0,00	0,00	91,98	0,00	
9	1.309	1.325	42,4	Ja	29,25	105,9	3,01	73,44	2,52	3,70	0,00	0,00	79,66	0,00	
10	1.617	1.631	39,9	Nein	25,76	105,9	3,01	75,25	3,10	4,80	0,00	0,00	83,15	0,00	
11	1.798	1.812	42,9	Nein	24,50	105,9	3,01	76,16	3,44	4,80	0,00	0,00	84,41	0,00	
12	2.174	2.185	30,8	Nein	22,17	105,9	3,01	77,79	4,15	4,80	0,00	0,00	86,74	0,00	
13	2.339	2.348	34,7	Nein	21,23	105,9	3,01	78,41	4,46	4,80	0,00	0,00	87,67	0,00	
1/1	2 997	3 007	50.7	Nain	17.84	105 9	3.01	80.56	5 71	4.80	በ በበ	0.00	91 07	0.00	

WindPRO version 2.4.0.67 Dez 2004, ^{Projekt:} Weibern

18.03.2009 17:28 / 6

Lizensierter Anwender: Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet: 18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

..Fortsetzung von voriger Seite

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]			[dB(A)]								
15	2.906	2.914	40,8	Nein	18,28							ົດ ດັດ		

Summe 34,96

Schall-Immissionsort: I Whs. Birkenhof, Volkesfeld

			L	, ii keiii k	i, voikesieid									
WE	4													
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.448	2.452	19,2	Nein	20,66	105,9	3,01	78,79	4,66	4,80	0,00	0,00	88,25	0,00
2	1.163	1.171	32,8	Ja	30,48	105,9	3,01	72,37	2,23	3,83	0,00	0,00	78,43	0,00
3	908	911	6,6	Nein	26,58	100,3	3,01	70,19	1,73	4,80	0,00	0,00	76,73	0,00
4	2.241	2.245	11,3	Nein	21,22	105,3	3,01	78,02	4,26	4,80	0,00	0,00	87,09	0,00
5	2.811	2.815	19,6	Nein	18,17	105,3	3,01	79,99	5,35	4,80	0,00	0,00	90,14	0,00
6	3.165	3.168	16,7	Nein	16,48	105,3	3,01	81,02	6,02	4,80	0,00	0,00	91,83	0,00
7	2.674	2.677	22,3	Nein	18,87	105,3	3,01	79,55	5,09	4,80	0,00	0,00	89,44	0,00
8	3.004	3.007	16,8	Nein	17,23	105,3	3,01	80,56	5,71	4,80	0,00	0,00	91,08	0,00
9	1.128	1.140	46,1	Ja	31,20	105,9	3,01	72,14	2,17	3,40	0,00	0,00	77,71	0,00
10	1.429	1.440	45,2	Ja	28,29	105,9	3,01	74,17	2,74	3,72	0,00	0,00	80,62	0,00
11	1.637	1.648	45,0	Ja	26,58	105,9	3,01	75,34	3,13	3,86	0,00	0,00	82,33	0,00
12	1.971	1.979	45,3	Nein	23,42	105,9	3,01	76,93	3,76	4,80	0,00	0,00	85,49	0,00
13	2.110	2.117	52,3	Nein	22,57	105,9	3,01	77,51	4,02	4,80	0,00	0,00	86,34	0,00
14	2.839	2.846	53,2	Nein	18,62	105,9	3,01	80,08	5,41	4,80	0,00	0,00	90,29	0,00
15	2.670	2.676	62,6	Nein	19,48	105,9	3,01	79,55	5,08	4,80	0,00	0,00	89,43	0,00

Summe 37,05

Schall-Immissionsort: J Whs. Sonnenwinkel 8, Volkesfeld

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.185	2.190	14,7	Nein	22,14	105,9	3,01	77,81	4,16	4,80	0,00	0,00	86,77	0,00
2	861	874	32,9	Ja	33,92	105,9	3,00	69,83	1,66	3,49	0,00	0,00	74,99	0,00
3	635	642	3,0	Nein	30,14	100,3	3,01	67,15	1,22	4,80	0,00	0,00	73,17	0,00
4	1.959	1.964	14,9	Nein	22,92	105,3	3,01	76,86	3,73	4,80	0,00	0,00	85,39	0,00
5	2.528	2.533	23,2	Nein	19,62	105,3	3,01	79,07	4,81	4,80	0,00	0,00	88,69	0,00
6	2.886	2.890	17,7	Nein	17,80	105,3	3,01	80,22	5,49	4,80	0,00	0,00	90,51	0,00
7	2.371	2.375	28,8	Nein	20,48	105,3	3,01	78,51	4,51	4,80	0,00	0,00	87,83	0,00
8	2.712	2.716	21,0	Nein	18,67	105,3	3,01	79,68	5,16	4,80	0,00	0,00	89,64	0,00
9	897	914	37,7	Ja	33,58	105,9	3,00	70,22	1,74	3,37	0,00	0,00	75,33	0.00
10	1.171	1.186	39,6	Nein	29,37	105,9	3,01	72,48	2,25	4,80	0,00	0,00	79,54	0,00
11	1.400	1.413	35,7	Nein	27,42	105,9	3,01	74,00	2,69	4,80	0,00	0,00	81,49	0,00
12	1.681	1.691	49,0	Nein	25,33	105,9	3,01	75,57	3,21	4,80	0,00	0,00	83,58	0,00
13	1.794	1.802	60,3	Nein	24,57	105,9	3,01	76,12	3,42	4,80	0,00	0,00	84,34	0,00
14	2.579	2.587	46,4	Nein	19,94	105,9	3,01	79,26	4,92	4.80	0.00	0.00	88.97	0.00
15	2.341	2.349	70,3	Nein	21,23	105,9	3,01	78,42	4,46	4,80	0,00	0,00	87,68	0,00
1														

Summe 39,42

Schall-Immissionsort: K Whs. Seeblick 2, Volkesfeld

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.264	2.269	44,1	Nein	21,68	105,9	3,01	78,12	4,31	4,80	0,00	0,00	87,23	0,00
2	980	993	47,9	Ja	32,95	105,9	3,01	70,94	1,89	3,13	0,00	0,00	75,95	0,00
3	865	870	5,6	Nein	27,06	100,3	3,01	69,79	1,65	4,80	0,00	0,00	76,25	0,00
4	2.012	2.017	43,9	Nein	22,58	105,3	3,01	77,09	3,83	4,80	0,00	0,00	85,73	0,00
5	2.558	2.563	45,3	Nein	19,47	105,3	3,01	79,17	4,87	4,80	0,00	0,00	88,84	0,00
6	2.914	2.919	38,3	Nein	17,66	105,3	3,01	80,30	5,55	4,80	0,00	0,00	90,65	0,00
7	2.363	2.367	51,2	Ja	21,27	105,3	3,01	78,49	4,50	4,06	0,00	0,00	87,04	0,00
8	2.719	2.723	42,9	Ja	19,17	105,3	3,01	79,70	5,17	4,26	0,00	0,00	89,14	0,00

Fortsetzung auf folgender Seite.

187

Weibern

Ausdruck/Seite 18.03.2009 17:28 / 7

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

Fo	rtsetzung	von voriger	Seite											
WEA	4													
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
9	1.132	1.147	43,4	Nein	29,73	105,9	3,01	72,19	2,18	4,80	0,00	0,00	79,17	0,00
10	1.326	1.341	57,2	Nein	28,01	105,9	3,01	73,55	2,55	4,80	0,00	0,00	80,90	0,00
11	1.567	1.580	52,6	Nein	26,13	105,9	3,01	74,97	3,00	4,80	0,00	0,00	82,77	0,00
12	1.732	1.743	78,2	Ja	26,51	105,9	3,01	75,82	3,31	3,26	0,00	0,00	82,39	0,00
13	1.777	1.787	80,5	Ja	26,22	105,9	3,01	76,04	3,39	3,25	0,00	0,00	82,69	0,00
14	2.650	2.660	71,3	Nein	19,56	105,9	3,01	79,50	5,05	4,80	0,00	0,00	89,35	0,00
15	2.271	2.280	88,2	Ja	22,94	105,9	3,01	78,16	4,33	3,47	0,00	0,00	85,97	0,00

Summe 38,00

Schall-Immissionsort: L Hotel Eifler Seehütte, Rieden

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.918	1.930	31,5	Ja	24,29	105,9	3,01	76,71	3,67	4,24	0,00	0,00	84,62	0,00
2	843	869	50,5	Ja	34,68	105,9	3,00	69,79	1,65	2,79	0,00	0,00	74,22	0,00
3	889	903	16,9	Ja	27,33	100,3	3,01	70,11	1,72	4,15	0,00	0,00	75,98	0,00
4	1.654	1.666	33,0	Ja	25,59	105,3	3,01	75,44	3,17	4,12	0,00	0,00	82,72	0,00
5	2.157	2.168	34,8	Ja	22,22	105,3	3,01	77,72	4,12	4,25	0,00	0,00	86,09	0.00
6	2.504	2.514	24,0	Nein	19,73	105,3	3,01	79,01	4,78	4,80	0,00	0,00	88,58	0,00
7	1.937	1.948	38,5	Ja	23,69	105,3	3,01	76,79	3,70	4,12	0,00	0,00	84,62	0,00
8	2.295	2.305	28,6	Nein	20,88	105,3	3,01	78,25	4,38	4,80	0,00	0,00	87,43	0,00
9	1.081	1.108	47,9	Ja	31,60	105,9	3,01	71,89	2,11	3,31	0,00	0,00	77,31	0,00
10	1.146	1.174	61,2	Ja	31,28	105,9	3,01	72,39	2,23	3,00	0,00	0,00	77,63	0,00
11	1.365	1.390	56,2	Ja	29,00	105,9	3,01	73,86	2,64	3,41	0,00	0,00	79,90	0,00
12	1.391	1.414	73,2	Ja	29,19	105,9	3,01	74,01	2,69	3,02	0,00	0,00	79,72	0,00
13	1.371	1.393	78,6	Ja	29,53	105,9	3,01	73,88	2,65	2,86	0,00	0,00	79,38	0,00
14	2.284	2.300	55,9	Ja	22,34	105,9	3,01	78,24	4,37	3,97	0,00	0,00	86,57	0,00
15	1.802	1.821	69,0	Ja	25,74	105.9	3,01	76,21	3,46	3.50	0.00	0.00	83.16	0.00

Summe 40,25

Schall-Immissionsort: M Whs. Waldseestr. 8, Rieden

WEA

	-													
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	2.161	2.173	35,1	Nein	22,24	105,9	3,01	77,74	4,13	4,80	0,00	0,00	86,67	0,00
2	1.076	1.099	57,9	Ja	32,02	105,9	3,01	71,82	2,09	2,98	0,00	0,00	76,89	0,00
3	1.090	1.104	18,8	Ja	25,15	100,3	3,01	71,86	2,10	4,21	0,00	0,00	78,16	0,00
4	1.897	1.909	37,2	Ja	23,94	105,3	3,01	76,62	3,63	4,13	0,00	0,00	84,37	0,00
5	2.390	2.401	37,0	Nein	20,34	105,3	3,01	78,61	4,56	4,80	0,00	0,00	87,97	0,00
6	2.733	2.743	26,0	Nein	18,53	105,3	3,01	79,76	5,21	4,80	0,00	0,00	89,78	0,00
7	2.165	2.176	39,7	Nein	21,62	105,3	3,01	77,75	4,13	4,80	0,00	0,00	86,69	0,00
8	2.521	2.531	29,9	Nein	19,63	105,3	3,01	79,07	4,81	4,80	0,00	0.00	88,68	0,00
9	1.305	1.329	55,6	Ja	29,55	105,9	3,01	73,47	2,53	3,36	0,00	0,00	79,36	0,00
10	1.389	1.415	65,1	Ja	28,99	105,9	3,01	74,01	2,69	3,22	0,00	0,00	79,92	0,00
11	1.611	1.634	60,4	Ja	27,01	105,9	3,01	75,27	3,10	3,53	0,00	0,00	81,90	0,00
12	1.637	1.658	77,5	Ja	27,17	105,9	3,01	75,39	3,15	3,19	0,00	0,00	81,74	0,00
13	1.608	1.628	82,0	Ja	27,52	105,9	3,01	75,23	3,09	3,07	0,00	0,00	81,39	0,00
. 14	2.523	2.539	61,7	Ja	21,02	105,9	3,01	79,09	4,83	3,97	0,00	0,00	87,89	0,00
15	2.015	2.033	62,7	Ja	24,14	105,9	3,01	77,16	3,86	3,74	0,00	0,00	84,77	0,00

Summe 38,07

Schall-Immissionsort: N Whs. Suhrstr. 24, Rieden

WEA

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.272	1.285	21,4	Nein	28,48	105,9	3,01	73,18	2,44	4,80	0,00	0,00	80,42	0,00
2	667	693	58,3	Ja	37,90	105,9	3,00	67,82	1,32	1,87	0,00	0,00	71,00	0,00

Fortsetzung auf folgender Seite..

Projekt:

Weibern

Ausdruck/Seite
18.03.2009 17:28 / 8
Lizensierer Anwerder:
Ingenieurbüro PLANkon
Achternstraße 16
DE-26122 Oldenburg
0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13 diverse vorh. WEA

...Fortsetzung von voriger Seite
WEA
Nr. Abstand Schallweg Mittle

Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Beurteilungspegel	LwA,ref	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
3	892	902	25,9	Ja	27,68	100,3	3,01	70,11	1,71	3,80	0,00		75.62	0.00
4	1.007	1.022	22,1	Ja	31,12	105,3	3,01	71,19	1,94	4.05	0.00	0.00	77.18	0.00
5	1.481	1.494	14,0	Nein	26,18	105,3	3,01	74,49	2,84	4,80	0,00	0.00	82,13	0.00
6	1.824	1.835	6,1	Nein	23,75	105,3	3,01	76,27	3,49	4,80	0,00	0.00	84.56	0.00
7	1.257	1.270	18,0	Nein	28,02	105,3	3,01	73,08	2,41	4,80	0,00	0.00	80.29	0.00
8	1.614	1.625	9,9	Nein	25,20	105,3	3,01	75,22	3,09	4,80	0,00	0.00	83.11	0.00
9	904	930	51,2	Ja	33,87	105,9	3,00	70,37	1,77	2,89	0,00	0.00	75.03	0.00
10	772	806	67,4	Ja	36,35	105,9	3,00	69,12	1,53	1,89	0,00	0,00	72.55	0.00
11	910	940	59,1	Ja	34,04	105,9	3,00	70,46	1,79	2,62	0.00	0.00	74.87	0.00
12	772	805	48,3	Ja	35,54	105,9	3,00	69,12	1,53	2,71	0.00	0.00	73.36	0.00
13	702	735	57,3	Ja	37,09	105,9	3,00	68,33	1,40	2,08	0.00	-,	71.81	0.00
14	1.620	1.639	42,1	Nein	25,70	105,9	3,01	75,29	3.11	4.80	0.00	0.00	83.21	0.00
15	1.127	1.151	50,7	Ja	31,22	105,9	3,01	72,22	2,19	3,28	0,00		77,69	0,00

Summe 44.78

Schall-Immissionsort: O Whs. Am Sonnenhang 24, Rieden

Nr. Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar Beurteilungspegel LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc Cmet [m] [m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 1.396 1.407 104 Nein 27,47 105,9 3,01 73,96 2,67 4,80 0,00 0,00 81,44 0,00 2 1 161 1.174 69,3 Nein 29,48 105,9 3,01 72,39 2,23 4,80 0.00 0.00 0.00 79.42 3 1.387 1.392 39,8 Nein 21,99 100,3 3,01 73,87 2,65 4,80 0,00 0.00 81.32 0.00 4 1.158 1.169 6,2 Nein 28,93 105,3 3,01 72,36 2,22 4,80 0,00 0,00 79,38 0,00 5 1.476 1.487 18,8 Nein 26.24 105,3 3,01 74,45 2,83 4,80 0,00 0,00 82,07 0,00 6 1.772 1.782 6.9 Nein 24,11 105,3 3,01 76,02 3,39 4,80 0,00 0,00 84,20 0,00 1.222 1.234 Nein 19,6 28.33 105,3 3,01 72,83 2,35 4,80 0,00 0,00 79,97 0,00 8 1.549 1.560 7.9 Nein 25,69 105,3 3,01 74,86 2,96 4,80 0,00 0.00 82.62 0.00 9 1.391 1.406 68,9 Nein 27,48 105,9 3,01 73,96 2.67 4.80 0.00 0.00 81.43 0.00 10 1.219 1.238 72,0 28,90 Nein 105,9 3,01 72,85 2,35 4,80 0.00 0,00 80,01 0,00 11 1.302 1.321 56,7 Nein 28,18 105.9 3.01 73,42 2,51 4,80 0,00 0,00 80,73 0,00 12 1.018 1.041 43,3 Nein 30.78 105,9 3,01 71,35 1,98 4,80 0,00 0,00 78,12 0,00 13 832 857 36,1 Nein 32.81 105,9 3,00 69,66 1,63 4,80 0,00 0,00 76,09 0,00 14 1.665 1.682 41,1 Nein 25,40 105,9 3,01 75,52 3,20 4,80 0,00 0.00 83.51 0.00 15 994 1.018 46,1 Nein 31,02 105,9 3,01 71,16 1,93 4,80 0,00 0,00 77,89 0,00


Summe 40,34

Projekt:

Weibern

DECIBEL - TK25t Weibern

Berechnung: Gesamtbelastung SLG durch 2 gepl. WEA Nordex N90-2,5MW und 13

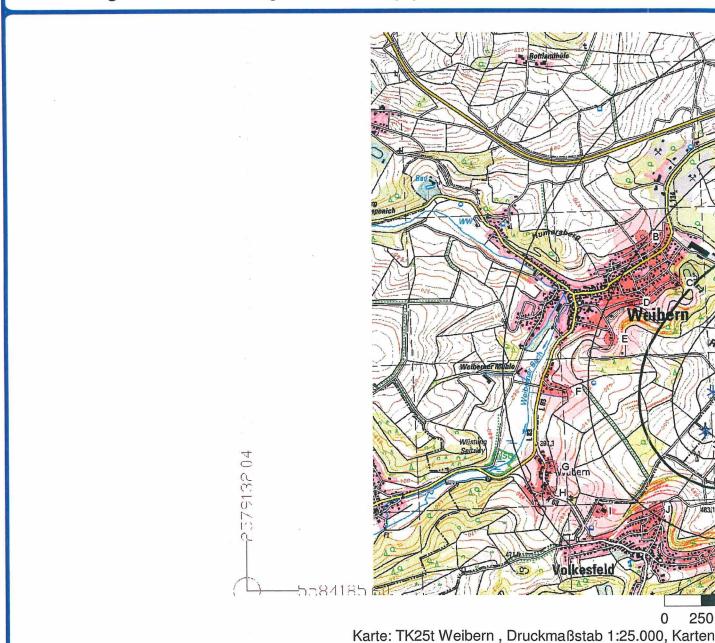

* Existierende WEA

Schall-Immissionsort

Höhe über Meeresspiege

35 dB(A)

Neue WEA

- 40 dB(A)

45 dB(A)

Ausdruck/Seite

19.03.2009 16:55 / 1


Lizensierter Anwender:

Ingenieurbüro PLANkon Achternstraße 16 DE-26122 Oldenburg 0441 92540350

Berechnet:

18.03.2009 16:58/2.4.0.67

diverse vorh. WEA Datei: TK25t Weibern.bmi

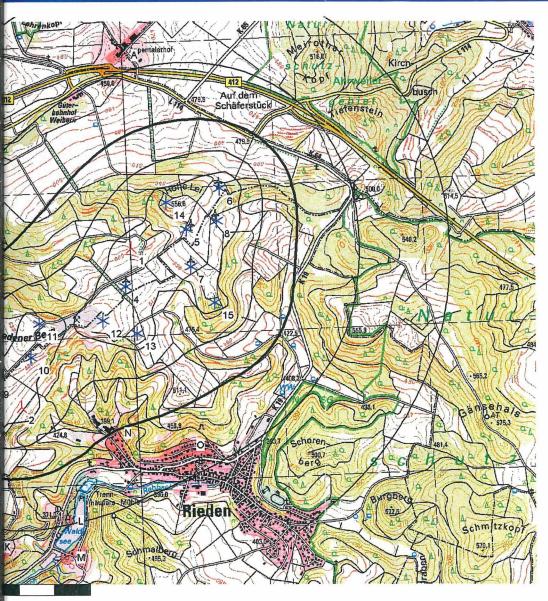

500 750 1000m

entrum GK (Bessel) Zone: 2 Ost: 2.582.520 Nord: 5.586.300

von aktivem Höhenlinien-Objekt

- 50 dB(A)

- 55 dB(A)

587008,57



WINDTESTKaiser-Wilhelm-Koog GmbH

Auszug WT 4226/05 aus dem Prüfbericht WT 4212/05 zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ Nordex N90/2500 LS

Messdatum: 2005-04-18/19

Standort bzw. Messort:	Høvsøre, Ringl	købing Amt, Dänemark,							
Auftraggeber:									
Auftragnehmer:	Auftragnehmer: WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH Sommerdeich 14 b 25709 Kaiser-Wilhelm-Koog Deutschland								
Datum der Auftragserteilung:	2005-01-13	Auftragsnummer:	6020 04 02753 06						

Kaiser-Wilhelm-Koog, 2005-05-13

Dieses Dokument darf auszugsweise nur mit schriftlicher Zustimmung der WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH vervielfältigt werden. Es umfasst 2 Seiten.



Auszug WT 4226/05 aus dem Prüfbericht WT 4212/05

zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ Nordex N90/2500 LS

Stammblatt "Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte"

Rev. 15 vom 01. Jan. 2004 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel)

Allgemeine Angaben		Technische Daten (Herstellerang	gaben)
Anlagenhersteller:	Nordex Energy GmbH	Nennleistung (Generator):	2500 kW
	Bornbarch 2	Rotordurchmesser:	90 m
	22848 Norderstedt	Nabenhöhe über Grund:	80 m
Seriennummer	8047	Turmbauart:	konisches Rohr
WEA-Standort	Høvsøre, Stand 4	Leistungsregelung:	pitch
Ergänzende Daten zum Ro	tor (Herstellerangaben)	Erg. Daten zu Getriebe und Gen	erator (Herstellerangaben)
Rotorblatthersteller:	LM Glasfiber A/S	Getriebehersteller:	Rexroth
Typenbezeichnung Blatt:	LM 43.8P	Typenbezeichnung Getriebe:	GPV510D
Blatteinstellwinkel:	variabel	Generatorhersteller:	Loher
Rotorblattanzahl	3	Typenbezeichnung Generator:	AFWA-630MD-06A
Rotordrehzahlbereich:	14,9 / 9,6 - 16,9 U/min	Generatornenndrehzahl:	1150/ 744 - 1310 U/min

			Refe	renzpunk	rt		Schallemis	ssions-Par	ameter	F	Bemerkung	ien
		Wind	ndardisierte geschwindi n 10 m Höh	g- E	Elektrische /irkleistung			33.07.3 1 41	uncto		- Cincinati	
Schallleis Pegel L _{WA,P}	tungs-		6 ms ⁻¹ 7 ms ⁻¹ 8 ms ⁻¹ 8,6ms ⁻¹ 10 ms ⁻¹		949 kW 1445 kW 2020 kW 2375 kW - kW		10 10 10	0,9 dB(A) 1,7 dB(A) 2,8 dB(A) 3,3 dB(A) - dB(A)				
1	onzuschlag für len Nahbereich Сти		6 ms ⁻¹ 7 ms ⁻¹ 8 ms ⁻¹ 8,6ms ⁻¹ 10 ms ⁻¹	1	949 kW 1445 kW 2020 kW 2375 kW - kW		0 dB bei - Hz - dB bei - Hz					
Impulszus für den Na Kın	schlag ahbereich		6 ms ⁻¹ 7 ms ⁻¹ 8 ms ⁻¹ 8,6ms ⁻¹ 10 ms ⁻¹		949 kW 1445 kW 2020 kW 2375 kW - kW			0 dB 0 dB 0 dB 0 dB - dB				
			Terz-S	challleistı	ungspegel	Referenz	punkt v ₁₀ =	8,6 ms ⁻¹ iı	n dB(A)			
Frequenz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
LWA, P	82,0	82,7	84,5	87,2	88,1	89,9	91,1	94,4	93,3	93,1	91,9	91,5
Frequenz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
LWA, P	89,7	88,9	89,9	91,4	91,0	89,6	88,4	84,2	81,0	76,0	70,3	63,7

Oktav-Schallleistungspegel Referenzpunkt v₁₀ = 8,6 ms⁻¹ in dB(A) 500

97,0

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 2005-05-10. Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

250

97,9

Bemerkungen: Die der 95%igen Nennleistung entsprechende WG beträgt 8,6 ms⁻¹.

Gemessen durch: WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

Sommerdeich 14b

93,3

25709 Kaiser-Wilhelm-Koog



1000

94,3

2000

95,5



8000

77,2



4000

90,3

Datum:

Frequenz

63

88,0

2005-05-13





Deutsches Windenergie - Institut



Bericht über Schallpegelmessungen

DEWI AM 96 0406, 12.08.1996

an der Windenergieanlage SEEWIND 25 / 132

Standort: Allendorf (Taunus)

Meßdatum: 04.07.96

Dr. Helmut Klug
Dipl.-Ing. Joachim Gabriel
Deutsches Windenergie - Institut
gemeinnützige GmbH
Ebertstr. 96
26382 Wilhelmshaven

Auftraggeber:

Seewind Windenergiesysteme GmbH
Im Grund 7
D-75045 Walzbachtal-Jöhlingen



Immissionsrelevanter Schalleistungspegel (A-bewertet)

Hintergrundkorrigiert beträgt der Wert für das alleinige Anlagengeräusch (L_s) bei einer Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe von 8 m/s $L_{Aeq,c} = 54.9$ dB(A).

Der immissionsrelevante A-bewertete Schalleistungspegel $L_{w_{AP}}$ wurde aus den gemessenen und hintergrundkorrigierten Schalldruckpegeln in Mitwindrichtung bestimmt:

$$L_{\text{WA,P}} = (L_{\text{Aeq,c}} - 6) + 10 \log (\text{S/S}_0) dB$$

= $L_{\text{Aeq,c}} + 39.9$

 $S = 4\pi R^2$

(Meßflächeninhalt)

 $S_0 = 1 \text{ m}^2$

(Bezugsmeßfläche)

R = 55.8 m

(Entfernung zwischen Schallquelle und Mikrofon incl. Entfernung

Turmmitte-Mittelpunkt der Rotorebene = 1.71 m)

Die Korrektur von 6 dB ergibt sich aufgrund der auf schallharter Unterlage (Schalldruckverdopplung) durchgeführten Messung (Empfehlung der IEA zur Bestimmung des Schallleistungspegels von Windenergieanlagen /1/).

Der ermittelte immissionsrelevante Schalleistungspegel der vermessenen Windenergieanlage bei einer Windgeschwindigkeit von 8 m/s in 10 m Höhe beträgt

$$L_{WA,P} = 94.8 \text{ dB(A)},$$

wobei die Meßunsicherheit mit +/- 2 dB(A) abgeschätzt wird.



and estas as		V47 660/200 kW Sch	alltechnisches Gutachten,Bredebr	0
Date: 29. Jan 1998	Class:	1 Item no.:	943124 RO Page:	1 of 23

WINDTEST

Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

Schalltechnisches Gutachten zur Windenergieanlage V47 660/200 kW in Bredebro/Dänemark

MeBdatum: 20.10.1997 und 23.10.1997

Januar 1998


Bericht WT 802/98

Durch das DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen akkreditiertes Prüflaboratorium

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.







943124.R0 8

4 Zusammenfassung und Bewertung

Im Auftrag der Vestas Wind Systems A/S, DK - 6940 Lem, wurde von der WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH die Geräuschabstrahlung der WEA V47 660/200 kW mit einer Nabenhöhe von $h_N=45,3$ m zuzüglich $h_F=0,5$ m Fundamenthöhe nach Länderrichtlinie /5/ untersucht. Grundlage für die Messungen und schalltechnische Beurteilung der WEA hinsichlich des Schalleistungspegels ist die IEA-Richtlinie /1/, für die Bestimmung der Tonhaltigkeit im Nahfeld der WEA die DIN 45681 /3/ bzw. für die Bewertung von Impulshaltigkeiten die DIN 45645 /2/. Die Berechnung basiert auf der im Anhang 7 dargestellten Leistungskurve.

Die Messungen ergeben für die V47 660/200 kW für eine gemessene Windgeschwindigkeit von 5 m/s in 10 m Höhe einen Schalleistungspegel von

und für eine Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe (entspricht ca. 95 % der Nennleistung) von

$$L_{WA, P. 10 \text{ m/s}} = 101.9 \text{ dB}.$$

Bezüglich der Schalleistungspegel L_{WA, P} ist für jede der Messungen eine Meßunsicherheit festgestellt worden von:

$$s_{tot} = 1.8 dB.$$

Eine Impulshaltigkeit nach DIN 45645 /3/ liegt nicht vor, d.h. der bewertete Impulszuschlag beträgt demnach

$$K_{IN} = 0 dB.$$

Es wurde keine Tonhaltigkeit im Sinne der DIN 45681 /3/ in dem in 75 m Entfernung gemessenen Anlagengeräusch festgestellt. Es ergibt sich in beiden Windgeschwindigkeitsbereichen ein Tonzuschlag von

$$K_{TN} = 0 dB$$
.

Eine ausgeprägte Richtungscharakteristik des Anlagengeräusches ist bei dieser Windenergieanlage nicht festgestellt worden.

Einzelereignisse, die den Mittelungspegel bei 8 m/s Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe um mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht festgestellt.

Es wird versichert, daß das Gutachten gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik unparteilsch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde.

WINDTEST


Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

Schalltechnisches Gutachten zu einer Windenergieanlage des Typs V47 660/200 kW in Bredebro / Dänemark

Messdatum: 1997-10-20 und 1997-10-23

Februar 2005

1. Nachtrag zu Bericht WT 802/98







1 Aufgabenstellung

Die WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH (WINDTEST) wurde am 2005-02-04 von der Vestas Deutschland GmbH beauftragt, zusätzlich zum Bericht WT 802/98 die Schallleistungspegel für die Windgeschwindigkeit von 4 m/s bis 10 m/s anzugeben. Als Datenbasis für die in diesem Nachtrag dargestellten Schallleistungspegel werden die bei den Schallemissionsmessungen vom 1997-10-20 und 1997-10-23 aufgezeichneten Daten verwendet.

Für die V47 660/200 kW ergeben sich in der vorliegenden Konfiguration die in Tabelle 1 dargestellten, immissionsrelevanten Schallleistungspegel.

Tabelle 1: Immissionsrelevanter Schallleistungspegel als Funktion der berechneten WG

WG in 10 m Höhe [m/s]	4	5	6	7	8	9	10
Schallleistungspegel L _{WA,k} [dB]	94,2	95,1	99,7	100,3	100,8	101,4	101,9

Die in diesem Nachtrag dargestellten Ergebnisse sind eine Ergänzung des Berichtes WT 802 / 98.

Es wird versichert, dass das Gutachten gemäß dem Stand der Technik unparteilsch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde.

2 Anhang



Seite 11 zum Bericht Nr. 207542-02.02

6.) Ergebniszusammenfassung für die Nabenhöhe 108 m

Bestimmung der Schall	leistungspegel aus n	nehreren Einzelmessu	ngen Seite 1 von 2
Auf der Basis von mindestens drei lichkeit die Schallemissionswerte e höhen.	Messungen nach der "Technis ines Anlagentyps gemäß [2] a	schen Richtlinie für Windenergier nzugeben, um die schalltechnisc	anlagen" [1] besteht die Mög- he Planungssicherheit zu er-
Anlagendaten			
Hersteller	Enercon GmbH	Anlagenbezeichnung	E-82
		Nennleistung in kW	2.000 (Betrieb I)
		Nabenhöhe in m	108
		Rotordurchmesser in m	82
Angaben zur Einzelmessung		Messung-Nr.	
Angaben zur Einzeimessung	1	2	3
Seriennummer	82001	82004	82258
Standort	Ihlow / Simonswolde	Bimolten	Sulingen
vermessene Nabenhöhe (m)	98	108	108
Messinstitut	Müller-BBM GmbH	KÖTTER Consulting Engineers KG	KÖTTER Consulting Engineers KG
Prüfbericht	M65 333/1	207041-01.01	207542-01.01
Datum	21.04.2006	19.04.2007	28.04.2008
Getriebetyp			-
Generatortyp	E-82	E-82	E-82
Rotorblatttyp	82 - 1	82 - 1	82 - 1

Schallemissionsparameter: Messwerte (Prüfbericht Leistungskurve: Berechnete Kennlinie Rev. 1.0, Januar 2005, Nennleistung 2.000 kW; Enercon E-82)

Schallleistungspegel LWA.P:

		W	indaeschwindia	keit in 10 m Hö	he	
Messung	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	7,7 m/s ²⁾
1 ¹⁾	100,9 dB(A)	103,1 dB(A)	103,4 dB(A)	dB(A)	dB(A)	103,4 dB(A)
2	100,7 dB(A)	103,4 dB(A)	103,7 dB(A)	dB(A)	dB(A)	103,8 dB(A)
3	100,9 dB(A)	103,6 dB(A)	104,1 dB(A)	103,7 dB(A)	dB(A)	104,1 dB(A)
Mittelwert \widetilde{L}_{W}	100,8 dB(A)	103,4 dB(A)	103,8 dB(A)	dB(A)	dB(A)	103,8 dB(A)
Standardab- weichung S	0,1 dB	0,2 dB	0,4 dB	dB	dB	0,4 dB
K nach [2] σ _R = 0,5 dB	1,0 dB	1,1 dB	1,2 dB	dB	dB	1,2 dB

^[1] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision 18, Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel

^[2] IEC 61400-14 TS ed. 1, Declaration of Sound Power Level and Tonality Values of Wind Turbines, 2005-03



Seite 12 zum Bericht Nr. 207542-02.02

Bestimmung der Schallleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen

Seite 2 von 2

nzuschlag	bei verr	nessene	er Nabenh	nöhe K _{TN} :	:							
Maccuna				,	Windges	chwindig	keit in 10	m Höhe				
Messung	6 m/s		7 m/s		8 m/s		9 m/s		10 m/s		7,7 m/s ²⁾	
1	0 dB	Hz	0 dB	Hz	0 dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	0 dB	H
2	0 dB	Hz	0 dB	Hz	0 dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	0 dB	H:
3	0 dB	Hz	0 dB	Hz	0 dB	Hz	0 dB	Hz	dB	Hz	0 dB	H

Ir	Impulszuschlag K _{IN} :												
	Messung		1	Windgeschwindig	keit in 10 m Höhe)							
	wessung	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	7,7 m/s ²⁾						
	1	0 dB	0 dB	0 dB	dB	dB	0 dB						
	2	0 dB	0 dB	0 dB	dB	dB	0 dB						
	3	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	dB	0 dB						

Terz-Schal	lleistung	spegel (N	/littel aus	drei Mes	ssungen)	Referen	zpunkt v	10LWA,Pmax	in dB(A)	3)		
Frequenz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
L _{WA,P}	75,8	78,7	81,5	83,0	87,7	86,8	87,1	89,9	91,5	93,1	94,5	94,7
Frequenz	800	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500	3.150	4.000	5.000	6.300	8.000	10.000
L _{WA,P}	94,9	95,2	93,7	91,6	89,4	85,6	81,6	77,5	73,7 4)	73,2 4)	71,4 4)	73,0 4)

Oktav-Sch	Oktav-Schallleistungspegel (Mittel aus drei Messungen) Referenzpunkt v _{10LWA,Pmax} in dB(A) ³⁾											
Frequenz	Frequenz 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000											
L _{WA,P} 84,0 91,0 94,6 98,9 99,5 94,3 83,4 4) 77,4 4)												

Die Angaben ersetzen nicht die o. g. Prüfberichte (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

Bemerkungen:

- Schallleistungspegel bei umgerechneter Nabenhöhe
- 2) Entspricht 95 % der Nennleistung

Entspricht v_{s,95%} = 7,7 m/s und der maximalen Schallleistung

Aufgrund von elektrischen Einflüssen durch die WEA bei der dritten Messung basieren die Terz- und Oktavpegel ab 5 kHz lediglich auf den ersten beiden Messungen.

Ausgestellt durch:

KÖTTER Consulting Engineers KG

Bonifatiusstraße 400

48432 Rheine

Datum: 18.09.2008

0. J.

i. V. Dipl.-Ing. Oliver Bunk

higu Winhin

i. A. Dipl.-Ing. Jürgen Weinheimer

KÖTTER CONSULTING ENGINEERS

Bonifatiusstraße 400 · 48432 Rheine Tel. 0 59 71 · 97 10.0 · Fax 0 59 71 · 97 10.43

Immissionsaufpunkte (Nachweis Gebiets- und Flächenausweisungen) für Schallgutachten

iii	Eintragung Antragsteller								Eintragung in Abstimmu Bauleitplanungsbehörde	Eintragung in Abstimmung mit der zuständigen Bauleitplanungsbehörde
<u>⊾</u>	Ort	Straße/Hausnummer	Flur	Flurstück	Gemarkung	Rechtswert	Hochwert	Immissions richtwert nachts [dB(A)]	Ausweisung nach BauNVO	Bebauungsplan, wenn vorhanden, ansonsten Flächennutzungsplan
⋖	Weibern	Appentalerhof	9	23/4	Engeln	2.583.191	5.587.773	45		Außenbereich
m	T	Auf Ahlenbuch 13	6	67/32	Weibern	2.581.829	5.586.603	40	WA	Wohnneebaufläche
C	1	Tannenweg 5	10	318	Weibern	2.582.052	5.586.285	45	MD	Mischgebiet
	1	Waldstr. 32	10	358/1	Weibern	2.581.759	5.586.152	45	MD	Mischgebiet
Ш	7	Kirchstr. 27	Ξ	313/3	Weibern	2.581.612	5.585.902	45	MD	Mischgebiet
ш	1	Im Wiesengrund 13	Ξ	341/2	Weibern	2.581.299	5.585.544	45	MD	Mischgebiet
. C	Т	Dorfstr. 10	N	9	Wabern	2.581.203	5.585.030	45	MD	Mischgebiet
) I	\neg	Heideweg 6a	N	70/4	Wabern	2.581.186	5.584.852	40	WA	Wohnbaufläche
-	7/	Birkenhof	က	-	Volkesfeld	2.581.519	5.584.725	45		Außenbereich
-	Volkesfeld	Sonnenwinkel 8	4	238	Volkesfeld	2.581.903	5.584.735	40	WA	Wohnbaufläche
Y	Т	Seeblick 2	4	82/3	Volkesfeld	2582282	5584406	40	WA	Wohnbaufläche
-	Т	Hotel Eifler Seehütte	7	322/5	Hieden	2582811	5584584	40	SO	Feriengebiet
Σ	$\overline{}$	Waldseastraße 8	1	317/12	Rieden	2582807	5584396	40	SO	Feriengebiet
Z	Т	Suhrstr. 24	က	32	Rieden	2583133	5585184	45	P	Mischgebiet
9	Π	Am Sonnenhang 24	4	18	Rieden	2583622	5585103	40	WA	Wohnbaufläche
Wic	Wichtig: Die Immissionsaufpunkte sind analog in den Schall- und Schattenprognosen vorzusehen und im Lageplan zu vermerken !!!	den Schall- und Schattenpro	gnosen	vorzusehen u	nd im Lageplan zu	ı vermerken !!!!			Bauleitp	Bauleitplanungsbehörde
	-								Hat vorgelegen	10000 wood
o di	Ort und Datum: Olds Sung 12, 09,09	60,00							J-C	100 mm
_									Malos inc	

Anhang: Lageplan Maßstab 1:5000 mit Darstellung der Abstände WKA zu den Immissionsaufpunkten

Datum, Unterschrift und Stempel der zuständigen Bauleitplanungsbehörde

Windpark Weibern-Rieden

Aktenzeichen: Vorhaben:

Gemarkung: Antragsteller:

Unterschrift Antragsteller: 1. 4

Weibern/Rieden/Volkesfeld Weibern/Wabern Gamesa Energie Deutschland GmbH

_
Seite
Vorbelastung
-
ende
Ĕ
0
<u>_</u>
₹
-
- 5
2
C
Ę
9
ı berücks
Zu berücksie

Fintra	adilingen	Eintradiingen der Genehmiglingshehörde	härde						Ctandorto	lotor un	Agaiomopilo	not opposed						
	agangan	aci dellellilliganigane	201011						Standorto	raten ur	Standortdaten und aligemeine Anlagendaten	niagendaten						
Rreis	Verbandsgemeinde	əbniəmə Ə	Anlagennummer	Anlagennummer es Antragstellers	Gemarkung	Flur	Flurstück	Rechtswert	Hochwert	Z	Ветечкилдел	hliagenherateiler	qvjnəgsinA	Nabenhöhe in Meter	Rotordurchmesser in Meter	WA ni gnutsiəlnnəN	(A) ab ni swJ	Impuls- und Ton- haltigkeit in dB (A)
AW	Brohlt.	Weibern	-	3	Weibern	4	203/1	2582245	5585270	508	508 Genehmigt	Seewind	20/110	28,2	21	110	94,8	0/1
AW	Brohlt.	Weibern	2	4	Weibern	2	136	2583217	5586188	515	515 Genehmigt	Vestas	V 47	65	47	099	101,9	0/0
AW	Brohlt.	Weibern	3	2	Weibern	2	110	2583632	5586579	534	534 Genehmigt	Vestas	V 47	92	47	099	101,9	0/0
	Brohlt.	Weibern	4	9	Weibern	2	108	2583855	5586860	533	533 Genehmigt	Vestas	V 47	92	47	099	101,9	0/0
M≺K	Mendig	Rieden	2	7	Rieden	-	26	2583661	5586325	522	522 Genehmigt	Vestas	V 47	65	47	099	101,9	0/0
	Mendig	Rieden	9	ω	Rieden	-	92	2583835	5586638	530	530 Genehmigt	Vestas	V 47	65	47	099	101,9	0/0
	Brohlt.	Weibern	7	6	Weibern	4	163	2582301	5585538	514	514 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	103,8	0/0
	Mendig	Rieden	80	9	Rieden	17	11	2582561	5585703	529	529 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	7,86	0/0
	Brohlt.	Weibern	6	7	Weibern	4	87	2582621	5585936	535	535 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	7,86	0/0
	Mendig	Rieden	9	12	Rieden	7	26/5	2583061	5585953	523	523 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	103,8	0/0
	Mendig	Rieden	7	13	Rieden	7	2712	2583293	5585868	513	513 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	103,8	0/0
	Brohlt.	Weibern	15.	14	Weibern	2	115	2583495	5586763	554	554 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	103,8	0/0
MYK	Mendig	Rieden	13	15	Rieden	1	111	2583821	2286077	533	533 Bim-Antrag	Enercon	E 82	108,38	82	2000	103,8	0/0
MYK	Mendig	Rieden	14	2	Rieden	17	29	2582491	5585364	492	Bim-Antrag	Nordex	06-N	100	06	2500	103,3	0/0
												5 100	c			1		
Hat vor	Hat vorgelegen										Ort und Datum		Md 300, (23.03.09) Ort und Datum	Ort und D	Jatum	Chely 62 03.09	157 12	03.0%
											i. A. Mas	J. Colombia		i.A.	hat	Outh	> \	,
Datum	i	Stempel u. Unterschrift	Shrift								Unterschrift Betreiber	Setreiber		Unterschrift Entwurfsverfasser	rift Ent	wurfsver	fasser	

Wichtig: Die vorgegebenen Anlagennummern (Spalte 4) sind u.a. analog in den Schall- und Schattenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken !!!

Beantragte Windenergieanlagen (Zusatzbelastung)

	_	_	_	_	_	
0/0						
103,3						
100 90 2500 103,3			\dagger		1	
96		H	\dagger	\dagger	\dagger	
100		\vdash	-	$\frac{1}{1}$	1	
			_	+	1	
06-N						
Nordex						
495 Bim-Antrag Nordex						
495						
5586450						
2583256						
144						
2						
Weibern						
1						
17						
Weibern						
AW Brohlt.						
AW						

Windpark Weibern-Rieden Weibern/Rieden Weibern/Rieden Vorhaben: Ort: Gemarkung: Betreiber:

Gamesa Energie Deutschland GmbH