

Nachtrag zum Schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von neun Windenergieanlagen am Standort Horath

Nachtrag Nr.: 3027-13-L2

Anlage Zum immissionsschutzrechtlichen Genelimigungsbescheid vom heutigen Tage. Az: 42.513.1.2

Ingenieurbüro für Energietechnik und Lärmschutz

Nachtrag zum Schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von neun Windenergieanlagen am Standort Horath

Nachtrag Nr.:

3027-13-L2

Auftraggeber:

ABO Wind AG Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden

Auftragnehmer:

IEL GmbH

Kirchdorfer Straße 26

26603 Aurich

Telefon: 04941 - 9558-0

Telefax: 04941 - 9558-11

email: <u>mail@iel-gmbh.de</u>

Bearbeiter:

Monika Bünting

(Sachbearbeiterin Schallimmissionsschutz)

Prüfer:

Volker Gemmel (Dipl.-Ing. (FH))

(Technischer Leiter Schallimmissionsschutz)

Textteil:

Anhang:

7 Seiten (inkl. Deckblätter)

siehe Anhangsverzeichnis

Datum:

16. Oktober 2013



Inha	Itsverzeichnis	3
1.	Einleitung	4
2.	Daten der geplanten Windenergieanlagen	4
3.	Rechenergebnisse und Beurteilung	5
4.	Qualität der Prognose	6
5.	Zusammenfassung	7

Anhang

Übersichtskarten (1 Seite)

Geplante Windenergieanlagen und Immissionspunkte

Datensatz (3 Seiten)

Berechnungsergebnisse

Zusammenfassung - Zusatzbelastung (1 Seite) Zusatzbelastung (2 Seiten) Schallimmissionsraster / Zusatzbelastung (1 Seite)

Legende zu den Berechnungsergebnissen (1 Seite)

Literaturverzeichnis (2 Seiten)



1. Einleitung

Am Standort Horath plant der Auftraggeber die Errichtung von neun Windenergieanlagen des Anlagentyps Vestas V112-3.0 MW mit 140 m Nabenhöhe und einer Nennleistung von 3.075 kW. Für diese neun geplanten Windenergieanlagen wurde im August 2013 das Schalltechnische Gutachten Nr. 3027-13-L1 erstellt.

Aktuell haben sich die Standorte der geplanten Windenergieanlagen verschoben. Aus diesem Grund ist eine erneute schalltechnische Berechnung und Beurteilung erforderlich.

Alle Berechnungsgrundlagen werden unverändert aus dem Schalltechnischen Gutachten Nr. 3027-13-L1 vom 09. August 2013 übernommen. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Tabellenbezeichnungen und Nummerierungen unverändert aus dem Schalltechnischen Gutachten übernommen.

2. Daten der geplanten Windenergieanlagen

Die Lage der geplanten Windenergieanlagen ist der Übersichtskarte des Anhangs zu entnehmen.

In der Tabelle nachfolgenden Tabelle werden die Koordinaten und die schalltechnischen Kennwerte der neun geplanten Windenergieanlagen zusammengefasst.

Bezeichnung	Naben- UTM WGS84 Schalll		UTM WGS84		UTIVI VVGSO4			
	[m]	Rechtswert	Hochwert	Tag	Nacht			
WEA 01 V112-3.0 MW	140	32.354.960	5.521.772	108,5	108,5			
WEA 02 V112-3.0 MW	140	32.355.136	5.521.479	108,5	108,5			
WEA 03 V112-3.0 MW	140	32.355.356	5.521.190	108,5	108,5			
WEA 04 V112-3.0 MW	140	32.353.680	5.521.467	108,5	108,5			
WEA 05 V112-3.0 MW	140	32.354.066	5.521.141	108,5	108,5			
WEA 06 V112-3.0 MW	140	32.354.458	5.521.009	108,5	108,5			
WEA 07 V112-3.0 MW	140	32.353.631	5.521.099	108,5	108,5			
WEA 08 V112-3.0 MW	140	32.354.461	5.521.917	108,5	108,5			
WEA 09 V112-3.0 MW	140	32.354.542	5.521.567	108,5	108,5			

Tabelle 4: Schalltechnische Kennwerte der geplanten Windenergieanlagen / Zusatzbelastung

^{*} inkl. 2,0 dB Zuschlag für den oberen Vertrauensbereich

3. Rechenergebnisse und Beurteilung

Gemäß TA-Lärm muss zur schalltechnischen Beurteilung die Gesamtbelastung an dem jeweiligen Immissionspunkt ermittelt werden (Abschnitt 2.4 der TA-Lärm). Sie setzt sich aus der Vorbelastung (Drahtwerk, siehe Gutachten Nr. 3027-13-L1) und der Zusatzbelastung (neun geplante Windenergieanlagen) zusammen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel $L_{r,o90}$ für die Nachtzeit aufgelistet.

Immissionspunkt	IRW-Nacht [dB(A)]	Windenergie- anlagen [dB(A)]	Drahtwerk [dB(A)]	Gesamt- belastung [dB(A)]
IP 01 Huhnlandhof	45	39,5	_	39,5
IP 02 St.Georg Str.6	45	41,7	_	41,7
IP 03 Am Soden 5	40	39,6	28,1	39,9
IP 04 Forstweg 2	40	38,3	32,5	39,3
IP 05 Rass Straße 3	45	38,7	43,5	44,7
IP 06 Rass Straße 4	45	38,4	45,0	45,9
IP 07 Familienhotel	40	38,4	_	38,4
IP 08 Hochwaldstr.49	45	36,4	_	36,4

Tabelle 6: Beurteilungspegel L_{r,090}

In Tabelle 7 werden die Beurteilungspegel (gerundet) den jeweiligen Immissionsrichtwerten gegenübergestellt

Immissionspunkt	IRW / Nacht [dB(A)]	Gesamtbelastung [dB(A)]	ΔL (IRW-Gesamt- belastung [dB]
IP 01 Huhnlandhof	45	40	5
IP 02 St.Georg Str.6	45	42	3
IP 03 Am Soden 5	40	40	0
IP 04 Forstweg 2	40	39	1
IP 05 Rass Straße 3	45	45	0
IP 06 Rass Straße 4	45	46	-1
IP 07 Familienhotel	40	38	2
IP 08 Hochwaldstr.49	45	36	9

Tabelle 7: Vergleich mit den zulässigen Immissionsrichtwerten

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, wird der jeweilige Immissionsrichtwert an sieben von acht Immissionspunkten nicht überschritten.

Am Immissionspunkt IP 06 wird der Immissionsrichtwert um 1 dB überschritten. Hier schöpft die Vorbelastung durch das Drahtwerk bereits den Immissionsrichtwert aus. Nach TA-Lärm Nr. 3.2.1, Absatz 3, soll die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn diese Überschreitung dauerhaft nicht mehr als 1 dB beträgt. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben.

Während der Tageszeit liegen die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung an allen Immissionspunkten um mindestens 11,8 dB unter dem jeweiligen Immissions-richtwert (siehe Zusammenfassung im Anhang). Alle Immissionspunkte befinden sich gemäß TA-Lärm während der Tageszeit somit außerhalb des Einwirkungsbereiches der geplanten Windenergieanlagen.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes bestehen weiterhin keine Bedenken gegen die Errichtung der neun geplanten Windenergieanlagen.

4. Qualität der Prognose

Für eine Schallimmissionsprognose fordert die TA-Lärm eine Aussage zur Prognosequalität. Anforderungen an Art und Umfang der Prognosequalität werden nicht näher beschrieben. Dies hat zur Konsequenz, dass die Beurteilung einer Schallimmissionsprognose bei Genehmigungsbehörden unterschiedlich gehandhabt wird.

Aus diesem Grund wird in ^{10.)} gefordert, dass bei einer Schallimmissionsprognose der Nachweis zu führen ist, dass die obere Vertrauensbereichsgrenze aller Unsicherheiten (Emissionsdaten und Ausbreitungsrechnung) der nach TA-Lärm ermittelten Beurteilungspegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % den jeweils zulässigen Immissionsrichtwert einhält. Die Ermittlung der oberen Vertrauensbereichsgrenze erfolgt entsprechend der in dem "Windenergiehandbuch"^{25.)} (Windenergiehandbuch, M. Agatz, Stand Dezember 2012) beschriebenen Vorgehensweise für das Standardverfahren (Merkblatt "Qualität der Prognose").

Für den geplanten Anlagentyp Vestas V112-3.0 MW liegen für den uneingeschränkten Betrieb (mode 0) drei schalltechnische Messberichte vor (siehe Gutachten). Im Mittel ergibt sich ein Schallleistungspegel von L_{wA} = 104,7 dB(A). Der Hersteller gibt für diese Betriebsvariante einen Schallleistungspegel von L_{wA} = 106,5 dB(A) an. Für die Berechnungen wurde ein Schallleistungspegel von $L_{wA,90}$ = 108,5 dB(A) (Herstellerangabe zzgl. 2,0 dB Zuschlag für den oberen Vertrauensbereich) berücksichtigt.

Der jeweilige Immissionsrichtwert wird an sieben von acht Immissionspunkten nicht überschritten. Am Immissionspunkt IP 06 wird der Immissionsrichtwert um 1 dB überschritten. Nach TA-Lärm Nr. 3.2.1, Absatz 3, soll die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn diese Überschreitung dauerhaft nicht mehr als 1 dB beträgt. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben.

Unter den dargestellten Bedingungen ist von einer ausreichenden Prognosesicherheit auszugehen.

5. Zusammenfassung

Am Standort Horath plant der Auftraggeber die Errichtung von neun Windenergieanlagen des Anlagentyps Vestas V112-3.0 MW mit 140 m Nabenhöhe und einer Nennleistung von 3.075 kW. Für diese neun geplanten Windenergieanlagen wurde im August 2013 das Schalltechnische Gutachten Nr. 3027-13-L1 erstellt.

Aktuell haben sich die Standorte der geplanten Windenergieanlagen verschoben. Aus diesem Grund wurde mit diesem Nachtrag eine erneute schalltechnische Berechnung und Beurteilung durchgeführt.

Die Daten der Vorbelastung (Drahtwerk) und die schalltechnischen Daten der geplanten Windenergieanlagen wurden unverändert aus dem Schalltechnischen Gutachten Nr. 3027-13-L1 vom 09. August 2013 übernommen.

Gegenüber dem Gutachten erhöht sich während der Nachtzeit am Immissionspunkt IP 01 der Beurteilungspegel um 1 dB, liegt aber immer noch um 5 dB unter dem zulässigen Immissionsrichtwert.

An allen weiteren Immissionspunkten ergeben sich während der Nachtzeit gegenüber dem Gutachten keine Veränderungen des Beurteilungspegels.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes bestehen unter den dargestellten Bedingungen weiterhin keine Bedenken gegen die Errichtung und den Betrieb der neun geplanten Windenergieanlagen.

Alle Berechnungsergebnisse und Beurteilungen gelten nur für die gewählte Konfiguration und in Zusammenhang mit dem Schalltechnischen Gutachten Nr. 3027-13-L1 vom 09. August 2013. Dieser Nachtrag (Textteil und Anhang) darf nur in seiner Gesamtheit verwendet werden.

Aurich, den 16. Oktober 2013

Bericht verfasst durch

Monika Bünting


(Sachbearbeiterin Schallimmissionsschutz)

Geprüft und freigegeben durch

Volker Gemmel (Dipl.-Ing. (FH)) (Technischer Leiter Schallimmissionsschutz)




Übersichtskarte

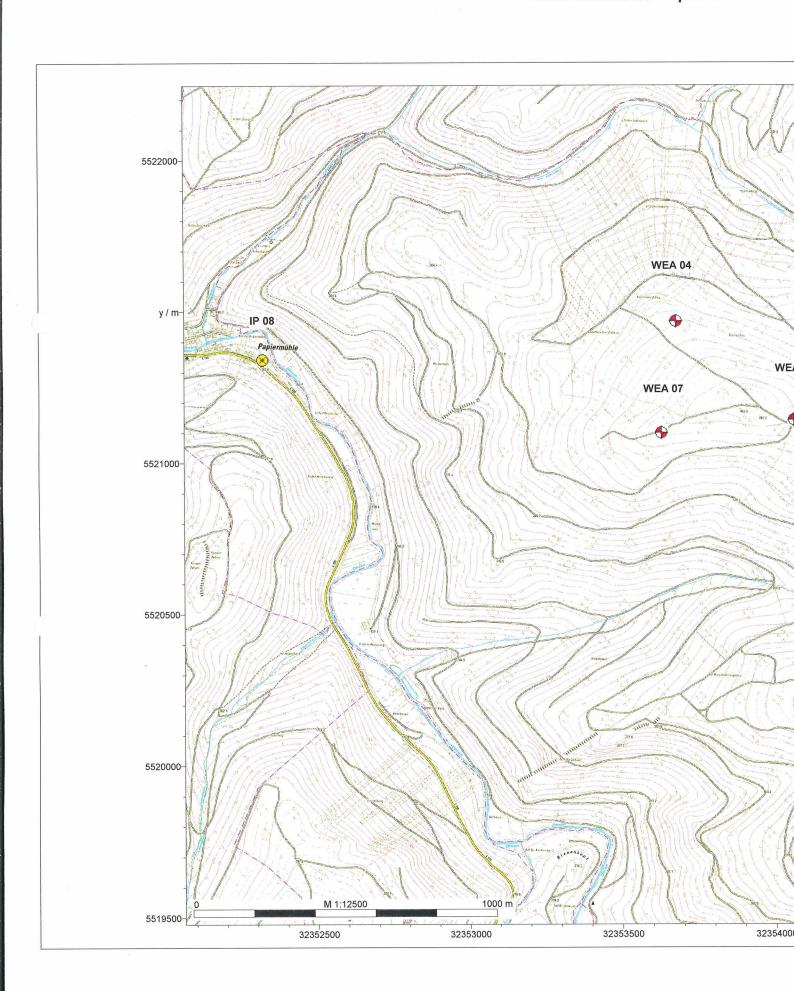

Horath gieanlagen und Immissionspunkte



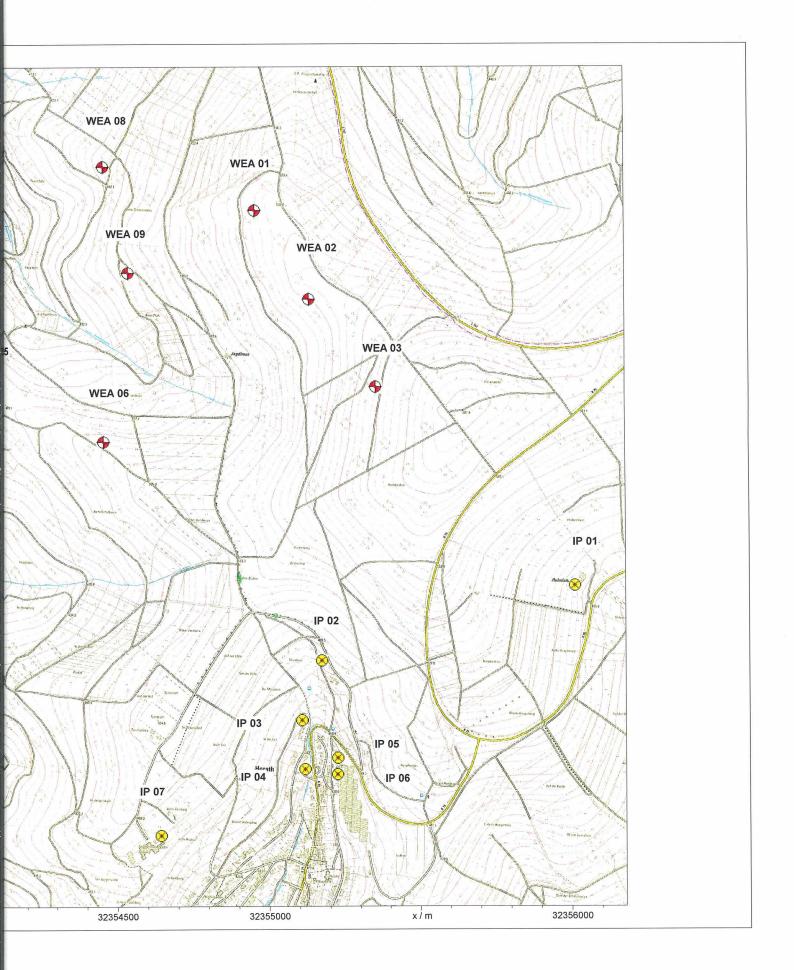



Datensatz



Projekt Eigenschaften		
Prognosetyp:	Lärm	
Prognoseart:	Lärm (nationale Normen)	
Beurteilung nach:	TA Lärm (1998)	

Elementgruppen	Basislastfall	Zusatzbelastung			
Immissionspunkte	+	+			
WEA Planung	+	+			
Höhenlinien	+	+			
Hilfslinien	+				
nicht verwendet	+				

Globale Parameter	Letzte direkte Eingabe	
Temperatur /°	10	
relative Feuchte /%	70	

Parameter der Bibliothek: ISO 9613	Letzte direkte Eingabe	
Mit-Wind Wetterlage	Ja	
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei		
frequenzabhängiger Berechnung	Nein	
frequenzunabhängiger Berechnung	Ja	

Beurteilur	ngszeiträume	
T1	Werktag (6h-22h)	
T2	Sonntag (6h-22h)	
T3	Nacht (22h-6h)	

	Bezeichnung	Gruppe		Richtwerte /dB(A)	Nutzung	T1	T2	ТЗ	
				Geometrie: x /m	y /m	Z	(abs) /m		z(rel) /m
									
Pkt001	IP 01 Huhnlandhof	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Kern/Dorf/Misch	60.00	60.00	45.00	
		Geo	ometrie:	32356011.00	5520533.00		509.43		5.00
IPkt002	IP 02 St.Georg Str.6	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Kern/Dorf/Misch	60.00	60.00	45.00	
		Ger	ometrie:	32355174.00	5520286.00		489.10		5.00
IPkt003	IP 03 Am Soden 5	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Allg. Wohngebiet	55.00	55.00	40.00	
		Ge	ometrie:	32355108.00	5520090.00		457.92		5,00
IPkt004	IP 04 Forstweg 2	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Allg. Wohngebiet	55.00	55.00	40.00	
		Ge	ometrie:	32355118.00	5519929.00		439.44		5.00
IPkt005	IP 05 Rass Straße 3	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Kern/Dorf/Misch	60.00	60.00	45.00	
		Ge	ometrie:	32355226.00	5519966,00		453.00		5.00
IPkt006	IP 06 Rass Straße 4	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Kern/Dorf/Misch	60.00	60.00	45.00	
,		Ge	ometrie:	32355225.00	5519912.00		450.69		5.00
IPkt007	IP 07 Familienhotel	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Allg. Wohngebiet	55.00	55.00	40.00	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Ge	eometrie:	32354644.00	5519711.00		485.06		5.00
IPkt008	IP 08 Hochwaldstr.49	Immissionspunkte		Richtwerte /dB(A)	Kern/Dorf/Misch	60.00	60.00	45.00	
		Ge	eometrie:	32352319.00	5521341.00		167.23		7.50





1	ISO 9613 (9)		especialists			16.50			Basislastfa
	Bezeichnung	Gruppe		Geometrie: x /m		y /m	z(abs)		z(rel) /
									_(, _,,
EZQi001	Bezeichnung	WEA 01 V112-3.0 MW		Wirkradius /m		99999	9,00		
	Gruppe	WEA Planung	WEA Planung Emission ist			Schal	Schallleistungspegel (Lw)		
	Knotenzahl	1	Emi\	/ariante	Emission				I
	Länge /m				dB(A				
	Länge /m (2D)		Tag		106,50		- 2,00	1	
	Fläche /m²		Nacht		106,50	+			
			Ruhe				- 2,00	·	
			Geometrie	20054000.00	106,50		- 2,00	· — —	
EZQi002	Bezeichnung	WEA 02 V112-3.0 MW	Geometrie		552177	<u> </u>	674,2	28	140,0
	Gruppe			Wirkradius /m		99999	<u> </u>		
		WEA Planung		Emission ist		Schall	leistungspeg	gel (Lw)	
	Knotenzahl	1	EmiV	/ariante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Länge /m				dB(A)	dE	dB	dB(A)	
·	Länge /m (2D)		Tag		106,50		2,00	108,50	
	Fläche /m²		Nacht		106,50		2,00	108,50	**
			Ruhe		106,50		2,00	108,50	
			Geometrie:	32355136,00	5521479	9.00	680,6		140.0
EZQi003	Bezeichnung	WEA 03 V112-3.0 MW		Wirkradius /m		99999			140,0
	Gruppe	WEA Planung		Emission ist	· 1		·		
	Knotenzahi	1	EmiVariante		T =		leistungspeg		
	Länge /m		EmiV	andille	Emission			Lw	
	Länge /m (2D)				dB(A)	dB		dB(A)	
			Tag		106,50	-	2,00	108,50	
	Fläche /m²		Nacht		106,50	-	2,00	108,50	
			Ruhe		106,50	-	2,00	108,50	
			Geometrie:	32355356,00	5521190	0,00	697,3	3	140,0
EZQi004	Bezeichnung	WEA 04 V112-3.0 MW	WEA 04 V112-3.0 MW Wirkradius				,00		
	Gruppe	WEA Planung	WEA Planung Emi				eistungspeg	el (I w)	
	Knotenzahl	1	EmiV	ariante	Emission	Dämmung		Lw	
	Länge /m	_			dB(A)	dB	—— <u> </u>		
	Länge /m (2D)		Tag			ub.	dB	dB(A)	
	Fläche /m²				106,50	-	2,00	108,50	
	Table All		Nacht		106,50	-	2,00	108,50	
			Ruhe		106,50		2,00	108,50	
F70:00F			Geometrie:	32353680,00 Wirkradius /m	5521467	,00	589,3	1	140,00
EZQi005	Bezeichnung	WEA 05 V112-3.0 MW				99999,	00		
	Gruppe	WEA Planung		Emission ist		Schall	eistungspege	el (Lw)	
	Knotenzahl	1	EmiVa	ariante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	Länge /m				dB(A)	dB	₫B	dB(A)	
	Länge /m (2D)		Tag				2,00		
			liag		106,50	-		108,501	
	Fläche /m²	_	Nacht			-	2.00	108,50	
	Fläche /m²	_	Nacht		106,50	-	2,00	108,50	
	Fläche /m²	-	Nacht Ruhe	32354066.00	106,50 106,50	-	2,00	108,50 108,50	440.00
EZQi006		WFA 06 V112-3 0 MW	Nacht	32354066,00	106,50		2,00 619,80	108,50 108,50	140,00
EZQi006	Bezeichnung	WEA 06 V112-3.0 MW	Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m	106,50 106,50	99999,	2,00 619,80	108,50 108,50	140,00
EZQi006	Bezeichnung Gruppe	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141	99999, Schalli	2,00 619,80 00 eistungspege	108,50 108,50 0	140,00
EZQi006	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl		Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission	99999, Schallle Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag	108,50 108,50 0 el (Lw)	140,00
EZQi006	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A)	99999, Schalli	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB	108,50 108,50 0 Del (Lw) Lw dB(A)	140,00
EZQi006	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50	99999, Schallle Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag	108,50 108,50 0 el (Lw)	140,00
EZQi006	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A)	99999, Schallle Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB	108,50 108,50 0 Del (Lw) Lw dB(A)	140,00
EZQi006	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50	99999, Schallle Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00	108,50 108,50 0 Del (Lw) Lw dB(A) 108,50	140,00
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht	Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50	99999, Schallle Dämmung dB - -	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00	108,50 108,50 0 108,50 0 Lw dB(A) 108,50 108,50 108,50	
EZQi006 EZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50	99999, Schallle Dämmung dB - -	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 633,03	108,50 108,50 0 108,50 0 Lw dB(A) 108,50 108,50 108,50	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m²	WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50	99999, Schallle Dämmung dB ,000 999999,	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 633,03	108,50 108,50 0 108,50 0 Lw dB(A) 108,50 108,50 108,50	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m²	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 106,50 5521009	99999, Schallie Dämmung dB ,000 99999, Schallie	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege	108,50 108,50 0 108,50 0 El (Lw) Lw dB(A) 108,50 108,50 108,50	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009	99999, Schallie Dämmung dB ,00 99999,i Schallie Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag	108,50 108,50 0 108,50 0 El (Lw) Lw dB(A) 108,50 108,50 108,50 3	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A)	99999, Schallie Dämmung dB ,000 99999, Schallie	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag	108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 Lw dB(A)	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A) 106,50	99999, Schallie Dämmung dB ,00 99999,i Schallie Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00	108,50 108,50 0 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 Lw dB(A) 108,50	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A) 106,50 106,50	99999, Schallie Dämmung dB ,00 99999,i Schallie Dämmung	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 63,03	108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Amage Ruhe Ruhe Ruhe	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante	106,50 106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A) 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid Dämmung dB	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 2,00 00 2,00 00 2,00 00 2,00 00 2,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	
=ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m Länge /m Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A) 106,50 106,50	99999, Schallid Dämmung dB	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 63,03	108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
=ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m Länge /m Bezeichnung	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung 1 WEA 08 V112-3.0 MW	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante	106,50 106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A) 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid Dämmung dB	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 63,03	108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
=ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m Länge /m Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00	106,50 106,50 5521141 Emission dB(A) 106,50 106,50 5521009 Emission dB(A) 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid Dämmung dB	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 2,00 63,03	108,50 108,50 0 108,50 0 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
=ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m Länge /m Bezeichnung	WEA Planung 1 WEA 07 V112-3.0 MW WEA Planung 1 WEA 08 V112-3.0 MW	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid Dämmung dB	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag 4B 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag 4B 2,00 2,00 614,95	108,50 108,50 0 108,50 0 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
=ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m²	WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag 2,00 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95	108,50 108,50 0 108,50 0 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Knotenzahl Känge /m Länge /m (2D) Fläche /m²	WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50	99999, Schallie 000 99999, Schallie 000 999999, Schallie 000 999999, Schallie 000 999999, Schallie	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag 2,00 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB	108,50 108,50 0 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 00 614,95	108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00
=ZQi007	Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D) Fläche /m² Bezeichnung Gruppe Knotenzahl Länge /m Länge /m (2D)	WEA Planung 1	Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie: EmiVa Tag Nacht Ruhe Geometrie:	Wirkradius /m Emission ist ariante 32354458,00 Wirkradius /m Emission ist ariante 32353631,00 Wirkradius /m Emission ist	106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50	99999, Schallid	2,00 619,80 00 eistungspege Zuschlag 2,00 2,00 2,00 633,03 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB 2,00 2,00 614,95 00 eistungspege Zuschlag dB	108,50 108,50 0 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50	140,00



EZQi009	Bezeichnung	WEA 09 V112-3.0 MW		Wirkradius /m		99999,	00			
	Gruppe	WEA Planung	WEA Planung		Emission ist		Schallleistungspegel (Lw)			
	Knotenzahl	1 Emi.		ariante	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
	Länge /m				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
	Länge /m (2D)	Marie	Tag		106,50	-	2,00	108,50		
	Flache /m²		Nacht		106,50	-	2,00	108,50		
			Ruhe		106,50	-	2,00	108,50		
			Geometrie:	32354542,00	5521567	,00	616,15		140,00	



Berechnungsergebnisse

IEL GmbH

Kirchdorfer Straße 26

Projekt: Horath

U:\ ... 3027-13-L2.IPR

26603 Aurich

Zusammenfassung - Zusatzbelastung

Immissionshorechnung [] o	missionsberechnung [Letzte direkte Eingabe] Beurteilung nach TA Lärm (1998)													
minissionsberechning (Le	izic direkte Elligadoj				Werktag	(6h-22h)	Sonntag (6h-22h)		Nacht (2	22h-6h)				
Immissionspunkt	Y	V	Z	Variante	IRW	Ges-Peg.	IRW	Ges-Peg.	IRW	Ges-Peg.				
minissionspunkt	/m	/m	_ /m		/dB(A)	/dB(A)	/dB(A)	/dB(A)	/dB(A)	/dB(A)				
IP 01 Huhnlandhof	32356011,00	5520533,00	509,43	Zusatzbelastung	60,0	39,5	60,0	39,5	45,0	39,5				
IP 02 St.Georg Str.6	32355174,00	5520286,00	489,10	Zusatzbelastung	60,0	41,7	60,0	41,7	45,0	41,7				
IP 03 Am Soden 5	32355108,00		457,92	Zusatzbelastung	55,0	41,5	55,0	43,2	40,0	39,6				
IP 04 Forstweg 2	,	5519929,00	439,44	Zusatzbelastung	55,0	40,2	55,0	41,9	40,0	38,3				
IP 05 Rass Straße 3	32355226,00	i i		Zusatzbelastung	60,0	38,7	60,0	38,7	45,0	38,7				
IP 06 Rass Straße 4		5519912,00		Zusatzbelastung	60,0	38,4	60,0	38,4	45,0	38,4				
IP 00 Rass Straise 4		5519711,00		Zusatzbelastung	55,0	40,3	55,0	42,0	40,0	38,4				
IP 07 Familiennotei	T	5521341,00		Zusatzbelastung	60,0	36,4	60,0	36,4	45,0	36,4				

IEL GmbH

Kirchdorfer Straße 26

Projekt: Horath

U:\ ... 3027-13-L2.IPR

26603 Aurich

Zusammenfassung - Zusatzbelastung

Einzelpunktberechnung Immission	ort: IP 01 Huh	aniandhaf	
THIOSIGN	X = 32356		Emissionsvariante: Nacht Z = 509.43
Varia	nte: Zusatzbel	lastung	_ 555,15

	sionsberechnung nach ISO 9613								IfT=	lw+Dr-	Adiy - Aatm	- Agr - Afo	- Ahous - A	hor Cma
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	
		/ dB(A)	/dB	/m	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		LAT ges
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1633,1	75,3	3,1	3,9	0,0				700	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi002	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5		1299,9	73.3	2,5	3,6	0,0		0,9	0,0		28,3	ĺ
EZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1 1	70,5	1,8	2,9	0.0	0,0	0,0	0,0		32,1	ĺ
EZQi004	WEA 04 V112-3.0 MW	108.5	3,0		79,0	4,8	4,2	0.0	0,0	0,0	0,0		36,2	
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW	108.5	•	2040,8	77.2	3,9	4,1	, ,	0,0	0,6	0,0		22,9	ı
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	108.5		1629,0	75,2	3,1		0,0	0,0	0,7	0,0		25,6	ĺ
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	1			' 1		3,9	0,0	0,0	0,9	0,0		28,4	I
		108,5	3,0	2448,7	78,8	4,7	4,1	0,0	0,0	0,7	0,0		23,3	ı
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2080,1	77,4	4.0	4,4	0,0	0,0	0.4	0,0		25,4	1
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1799,6	76,1	3,5	4,2	0,0	0,0	0,6	0,0		27,2	

Einzelpunktberechnung Immissionsor	IP 02 St.Georg Str.6		Emissionsvariante: Nacht
	X = 32355174,00	Y = 5520286,00	Z = 489.10
Variante	: Zusatzbelastung		

Schallimmis	sionsberechnung nach ISO 9613								Iff=	lw+Dc-	Adiv - Aatm	Agr Afol	About /	har Cma
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afoi	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	
		/ dB(A)	/ dB	/m	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/ dB(A)	LAT ges
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1512,7	74.6	2,9	3,5	0,0	0,0	1,1	0,0	700	29,4	/ dB(A)
EZQi002	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1208.8	72,6	2,3	3,2	0.0	0,0	0.0	0,0		33,4	1
EZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3,0	945,4	70,5	1,8	2,8	0.0	0,0	0,0	0,0			1
EZQi004	WEA 04 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1907,1	76,6	3,7	3,9	0,0	0,0	0,9	0,0		36,4	
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1405,6	73.9	2,7	3,3	0.0	0.0	0,0	0,0		26,5	
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	108,5		1027,7	71,2	2,0	2,9	0,0	0.0	0,0	0,0		31,6	
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5		1748,6	75,8	3,4	3,2	0,0	0.0	1,5	0,0		35,4	
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5		1783,7	76,0	3,4	3,9	0,0	0,0	0,9	0,0		27,5	
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5		1434,1	74.1	2,8	3,5	0,0	0,0	1,3	0,0		27,3 29,9	

Einzelpunktberechnung	Immissionsort: IP 03 Am Soden 5		Fairein and Market
	X = 32355108,00	Y = 5520090,00	Emissionsvariante: Nacht Z = 457.92
	Variante: Zusatzbelastung		

Element	sionsberechnung nach ISO 9613 Bezeichnung	T .							LTI =	LW + DC - /	Adiv - Aatm	- Agr - Afol	- Ahous - A	bar - Cme
Clement	bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	LAT ges
		/ dB(A)	/ dB	/m	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1702,3	75,6	3,3	3,8	0,0	0,0	1,0	0,0	7 00	27,8	7 00(//)
EZQi002	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1406,9	74,0	2,7	3,5	0.0	0,0	0,0	0,0		31,3	
EZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1152,7	72,2	2,2	3,2	0.0	0,0	0,0	0,0		33,9	1
EZQi004	WEA 04 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1988,1	77,0	3,8	4,0	0.0	0.0	0,8	0,0		25,9	i
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1488,8	74,4	2,9	3,5	0,0	0.0	1,3	0.0		29,4	ĺ
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1139,2	72,1	2,2	3,3	0,0	' 1	1,3	0.0		32,6	I
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1795,6	76,1	3,5	3,4	0,0		1,4	0,0		27,2	l
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1943.6	76,8	3,7	4.1	0.0	0,0	0,7	0,0			1
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5		1589,6	75,0	3,1	3,8	0,0	0,0	0,9	0,0		26,2	

Einzelpunktberechnung	Immissionsort IP 04 Forstweg 2 X = 32355118,00	Y = 5519929.00	Emissionsvariante: Nacht Z = 439,44
	Variante: Zusatzbelastung	. 0070020,00	2 - 100,111

	sionsberechnung nach ISO 9613								LfT =	Lw + Dc -	Adiy - Aatm	- Agr - Afol	I - Ahous - A	har - Cmc
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	LAT ges
		/ dB(A)	/ dB	/m	/dB	/dB	/dB	/ dB	/dB	/dB	/dB	/ dB	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1864,6	76,4	3,6	3,9	0,0	0,0	0,9	0,0		26,7	
EZQi002	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1568,7	74,9	3,0	3,7	0,0	0.0	0,0	0,0		29,9	
EZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1308,9	73,3	2,5	3,4	0,0	0.0	0,0	0,0		32,3	
ZQi004	WEA 04 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2110,9	77,5	4,1	4.1	0,0	0.0	1,0	0,0		24,8	ĺ
ZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1615,0	75,2	3,1	3.7	0.0	0,0	1,1	0,0		28,5	ĺ
ZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1280,4	73,1	2,5	3,5	0.0	0.0	1,2	0,0		31,1	
ZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1900,2	76,6	3,7	3,5	0.0	0.0	1,3	0,0		26,5	
ZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2100,1	77,4	4,0	4,2	0,0	0,0	0,5	0,0		25,3	1
ZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1745,3	75,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,8	0,0		27,5	

IEL GmbH

Kirchdorfer Straße 26

Projekt: Horath

U:\ ... 3027-13-L2.IPR

26603 Aurich

Zusammenfassung - Zusatzbelastung

Einzelpunktberechnung	Immissionsort:	IP 05 Rass Straße 3 X = 32355226,00	Y = 5519966,00	Emissionsvariante: Nacht Z = 453,00
	Variante:	Zusatzbelastung		

Elementtyp:	Einzelschallquelle (ISO 9613)										Litter Andre	A == A fol	About A	har Crost
Schallimmiss	ionsberechnung nach ISO 9613												- Ahous - A	
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	LAT ges
Licinon	20201011113	/ dB(A)	/ dB	/m	/dB	/ dB	/dB	/ dB	/dB	/dB	/dB	/ dB	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1838,8	76,3	3,5	3,9	0,0	0,0	0,2	0,0		27,6	İ
	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1532,6	74,7	2,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		30,2	
EZQi002	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3.0	1254,9	73.0	2,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0		32,8	
EZQi003		108,5		2159,1	77,7	4,2	4,1	0,0	0,0	0,7	0,0		24,9	
EZQi004	WEA 04 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1	75,4	3,2	3,6	0,0	0.0	1,1	0,0		28,2	
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW		- •	1 ' 1	73,3	2,5	3,4	0,0	0.0	0.0	0,0		32,3	
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	108,5		1307,7				0.0	0,0	1,3			26,1	
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5		1963,1	76,9	3,8	3,5				- 1		25,3	
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2101,0	77,4	4,0	4,2	0,0	1 ' 1	0,6	0,0		1	1
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1748,6	75,8	3,4	3,9	0,0	0,0	0,9	0,0		27,5	38,7

Einzelpunktberechnung	mmissionsort:	IP 06 Rass Straße 4 X = 32355225,00	Y = 5519912,00	Emissionsvariante: Nacht Z = 450,69
	Variante:	Zusatzbelastung		

Elementtyp:	Einzelschallquelle (ISO 9613)								107	1 0.	Adia Anton	Agr. Afol	About A	har Cmet
Schallimmissi	remuy. Lift = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Adil - Allimmissionsberechnung nach ISO 9613													
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	LAT ges
Liomon		/ dB(A)	/ dB	/m	/dB	/ dB	/ dB	/ dB	/dB	/ dB	/ dB	/dB	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1892,0	76,5	3,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0		27,5	
EZQI001	WEA 02 V112-3.0 MW	108.5	3,0	1586,2	75,0	3,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		29,8	
	1	108,5	3.0	1308,2	73,3	2,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0		32,3	
EZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	. ,	2196,4	77,8	4,2	4.1	0.0	0,0	0,7	0,0		24,7	
EZQi004	WEA 04 V112-3.0 MW	108,5	3.0	1 1	75.6	3,3	3,6	0.0	0,0	1,1	0,0		27,9	
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW			1 1	73,6	2,6	3,4	0,0	0.0	0.0	0,0		31,9	
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	108,5	3,0		' 1	- 1		0.0		1,3	0,0		25,9	1 1
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5	- , -	1994,2	77,0	3,8	3,5				0,0		25,0)
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2151,0		4,1	4,2	0,0	0,0	0,6			1	1
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1798,0	76,1	3,5	3,9	0,0	0,0	0,9	0,0		27,2	38,4


Einzelpunktberechnung	Immissions		IP 07 Familienhotel X = 32354644,00	Y = 5519711,00	Emissionsvariante: Nacht Z = 485,06
	Varia	te:	Zusatzbelastung		


Elementtyp:	Einzelschallquelle (ISO 9613)								1.5	I D-	A dir. A mban	Agr. Afal	- Ahous - A	har Croot
Schallimmiss	ionsberechnung nach ISO 9613													
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	LAT ges
Lionioni	332307779	/ dB(A)	/ dB	/m	/dB	/dB	/dB	/ dB	/ dB	/dB	/ dB	/dB	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2093,7	77,4	4,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0		26,5	
EZQi001	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1845,5	76,3	3,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0		28,2	'
	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3.0	1655,1	75,4	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0		29,7	1
EZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5		2005.9	77.0	3,9	3,5	0,0	0,0	1,3	0,0		25,8	
EZQi004		108,5	-,-	1548,3	74.8	3,0	2,9	0,0	0,0	0,3	0,0		30,6	1
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW	108,5		1319,6	73.4	2,5	2,9	0.0	0,0	0,0	0.0		32,6	ĺ
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	1 - 1		1723,2	75,7	3,3	2,7	0,0	0.0	1,3	0,0		28,5	
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5	,		' 1	. 1	3,8	0,0	0,0	1,0	0,0		24,6	
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5		2216,7	77,9	4,3			' 1	1,1	0,0		26,8	1
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5	3,0	1863,4	76,4	3,6	3,6	0,0	0,0	1,1	0,0		20,0	38,4

Einzelpunktberechnung	Immissionsort:	IP 08 Hochwaldstr.49 X = 32352319,00	Y = 5521341,00	Emissionsvariante: Nacht Z = 167,23	
	Variante:	Zusatzbelastung			

Elementtyp:	Einzelschallquelle (ISO 9613)								107	. D.	A -1"	Ann Afal	About A	har Cma
Schallimmiss	ionsberechnung nach ISO 9613			,		γ			-				- Ahous - A	LAT ges
Element	Bezeichnung	Lw	Dc	Abstand	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahous	Abar	Cmet	LfT	LfT	•
		/ dB(A)	/ dB	/m	/ dB	/dB	/ dB	/ dB	/dB	/dB	/ dB	/ dB	/ dB(A)	/ dB(A)
EZQi001	WEA 01 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2723,6	79,7	5,2	4,4	0,0	0,0	0,6	0,0		21,6	
ZQi001	WEA 02 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2866,6	80,1	5,5	4,5	0,0	0,0	0,2	0,0		21,1	
=ZQi002 =ZQi003	WEA 03 V112-3.0 MW	108,5	3.0	3086, €	80,8	5,9	4,6	0,0	0,0	0,1	0,0		20,0	
	WEA 04 V112-3.0 MW	108.5	3.0	1430.5	74,1	2,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0		31,0	
EZQi004	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108,5	- /	1815,7	76,2	3,5	4,3	0,0	0,0	0,5	0,0		27,1	
EZQi005	WEA 05 V112-3.0 MW	108,5		2214,2	77,9	4,3	4,6	0,0	0,0	0,2	0,0		24,6	
EZQi006	WEA 06 V112-3.0 MW	1 ' 1		1407.3	74,0	2,7	3,3	0.0	0.0	0.0	0,0		31,5	
EZQi007	WEA 07 V112-3.0 MW	108,5	. ,	1 1				0.0	0,0	1,3	0,0		23,4	
EZQi008	WEA 08 V112-3.0 MW	108,5	3,0		78,1	4,3	4,4	,	' 1		0,0		24,2	
EZQi009	WEA 09 V112-3.0 MW	108,5	3,0	2279,1	78,1	4,4	4,5	0,0	0,0	0,3	0,0		24,2	36,

Standor Schallimmissionsras

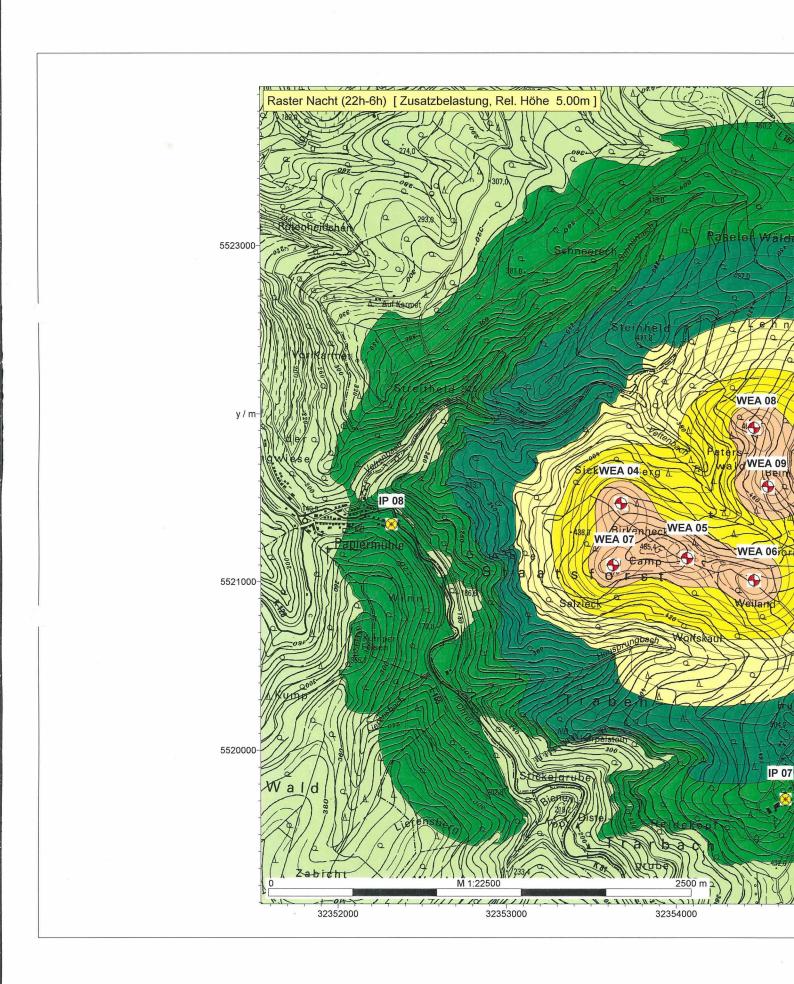

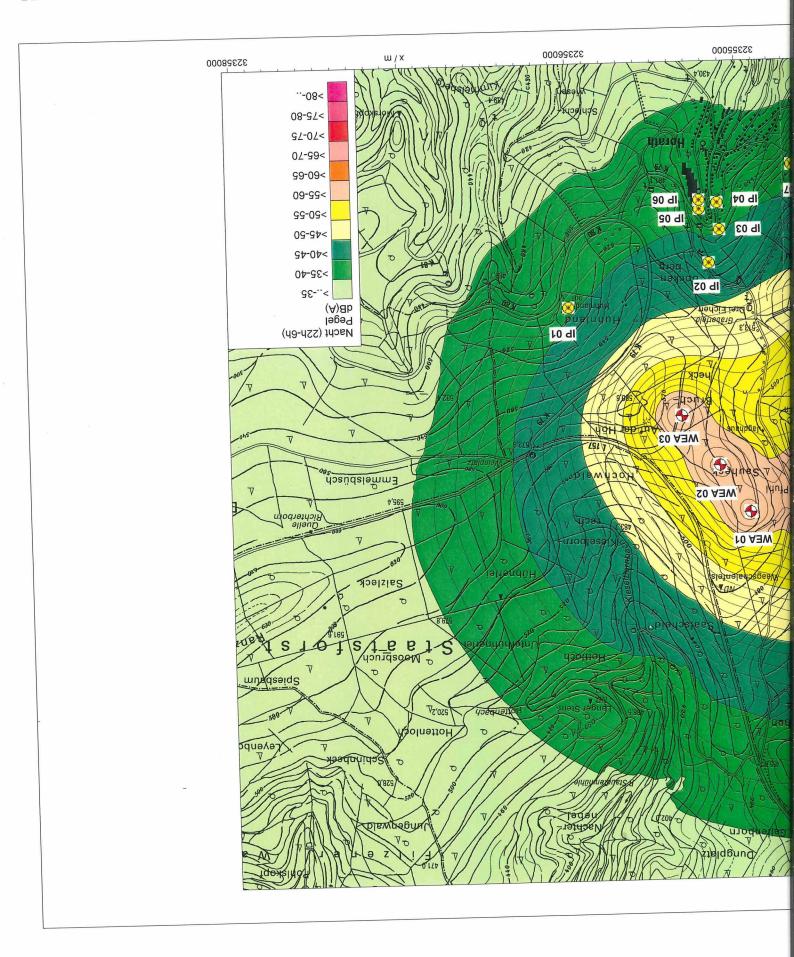





Legende zu den Berechnungsergebnissen



Legende zu den Berechnungsergebnissen:

Dä	mpfung des Schalls bei der	Legende zur Ergebnisliste					
ISO 9613	Ausbreitung im Freien	(Lange Liste)					
LfT = Lw + Dc -	- Adiv – Aatm – Agr – Afol – Aho	ous – Abar - Cmet					
"Abschnitt 1": Bezeichnung des Teilstücks einer Linienschallquelle							
"Teil 1": Bezeichnung einer Teilschallquelle, die durch Unterteilun							
	einer Linien- oder Flächenschal	lquelle entstanden ist					
REFL001/WAND001":	Reflexionsanteil infolge des bez	eichneten Elements					
Lw: Schallleistungspegel							
D. DO . DI . Damana	Raumwinkelmaß + Richtwirkungsmaß + Bodenreflexion						
Dc = D0 + DI + Domega:	(frqunabh. Berechnung)						
Abstand: Abstand s des Immissionsortes von der Schallquelle							
Adiv: Abstandsmaß							
Aatm:	Luftabsorptionsmaß						
Agr:	Agr: Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß						
Afol:	Bewuchsdämpfungsmaß						
Ahous:	Bebauungsdämpfungsmaß						
Abar:	Einfügungsdämpfungsmaß eine Geländemodells	es Schallschirms bzw. eines					
Cmet:	Meteorologische Korrektur						
LfT /dB:	Schalldruckpegel am Immission	nsort für ein Teilstück					
LfT /dB(A) Schalldruckpegel (A-bewertet) am Immissionsort für ein Teilstück							
LAT ges: Schalldruckpegel am Immissionsort, summiert über alle Schallquellen							



Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

1.)	BlmSchG	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge; Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG
2.)	4. BImSchV	Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen)
3.)	TA-Lärm	Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes- Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm vom 26.08.1998)
4.)	DIN ISO 9613-2	Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Oktober 1999
5.)	DIN 45680	Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft, März 1997
6.)	DIN 45681	Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Einzeltonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschemissionen, März 2005
7.)	DIN EN 61400-11	Windenergieanlagen, Teil 11: Schallmessverfahren, November 2003
8.)	DIN EN 50376.Entwurf	Angabe des Schallleistungspegels und der Tonhaltigkeitswerte bei Windenergieanlagen, November 2001
9.)	FGW	Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Fördergesellschaft Windenergie e.V. (FGW), 01.02.2008
10.)	AKGerWEA	Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen 109. Sitzung des LAI am 08. / 09. März 2005
11.)	NRW	Grundsätze für Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen (Windenergie-Erlass Nordrhein-Westfalen vom 11.07.2011)
12.)	Ministerium für Land- wirtschaft, Umweltschutz und Raumplanung	Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg zu Anforderungen an die Geräuschimmissionsprognose und an die Nachweismessung bei Windenergieanlagen, 31.07.2003 sowie Änderung des Erlasses vom 23.05.2013
13.)	Niedersächsisches Umweltministerium	Hinweise zur Beurteilung von Windenergieanlagen im Genehmigungsverfahren vom 19.05.2005
14.)	J. Kötter, Dr. Kühner	TA-Lärm `98: Erläuterungen/Kommentare in: Immissionsschutz 2 (2000) S54-63
15.)	B. Vogelsang	TA-Lärm oder wer muss eigentlich wem wie was sicher nachweisen? in: DAGA 2002, Bochum S. 298-299
16.)	Dr. Ing. Ulrich J. Kurze, Müller-BBM	Abschätzung der Unsicherheit von Immissionsprognosen in: Zeitschrift für Lärmbekämpfung / Heft 5 (2001)
17.)	DiplIng. Detlef Piorr, Landesumweltamt NRW	Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionsrichtwerten mittels Prognose in: Zeitschrift für Lärmbekämpfung / Heft 5 (2001)
18.)	Helmut Klug	Infraschall von Windenergieanlagen: Realität oder Mythos? in: DEWI Magazin Nr. 20, Februar 2002

19.)	Wolfgang Probst, Ulrich Donner	Die Unsicherheit des Beurteilungspegels bei der Immissionsprognose in: Zeitschrift für Lärmbekämpfung / Heft 3 (2002)
20.)		Baunutzungsverordnung, Kommentar unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes mit ergänzenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 8. Auflage (Fickert / Fieseler) 1995, Deutscher Gemeindeverlag Kohlhammer
21.)	Niedersachsen	Gemeinsamer Erlass des Niedersächsischen Umweltministeriums und des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit Verfahren für die Genehmigung von Windkraftanlagen vom 05.11.2004
22.)	Niedersachsen	Stellungnahme des Niedersächsischen Umweltministeriums zu 21.) vom 07. Dezember 2004
23.)	Nordrhein-Westfalen	Schreiben des Umweltministeriums vom 21. Dezember 2005 an die Bezirksregierungen und Staatlichen Umweltämter NRW
24.)	Landesumweltamt NRW	Materialien Nr. 63 "Windenergieanlagen und Immissionsschutz", 2002
25.)	Monika Agatz	Windenergie-Handbuch", 9. Ausgabe, Dezember 2012
26.)	KÖTTER Consulting Engineers	Vortrag "Infraschalluntersuchungen an Windenergieanlagen", 3. Rheiner Windenergie-Forum, 09./10. März 2005
27.)	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt	Hinweise zur schalltechnischen Beurteilung von Windenergieanlagen (WKA) bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren im Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (LvwA LSA), 24.02.2009
28.)	DIN 18005-1	Schallschutz in Städtebau, Juli 2002
29.)	Landesumweltamt NRW	Empfehlungen zur Bestimmung der meteorologischen Dämpfung c_{met} gemäß DIN ISO 9613-2, 26.09.2012
30.)	MULEWF Rheinland-Pfalz	Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben Windenergie); Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz, 28.05.2013
31.)	Baden-Württemberg	Windenergieerlass Baden-Württemberg, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, 09. Mai 2012
32.)	Bayrisches Landesamt für Umwelt	Windkraftanlagen - beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit? Februar 2012
33.)	DiplIng. Detlef Piorr, Landesumweltamt NRW	Geräuschemissionen und -immissionen von Windenergieanlagen, Seminar BEW Duisburg 29. September 2011
34.)	Robert Koch-Institut	Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in Deutschland?, 30. November 2007

