
Dienstleistungen der Geologie und Geographie



# Schallimmissionsprognose

für fünf geplante Windkraftanlagen Enercon E-101 am Standort:

# Mayen-Kürrenberg

(Landkreis Mayen-Koblenz) Rheinland-Pfalz

Auftraggeber:

New Energies Systems AG

Gartenstr. 30 56727 Mayen

Auftragsnummer:

Mayen KB 1-7 - 2013-03-1

Datum:

04.12.2013

# Schallimmissionsprognose Mayen-Kürrenberg 5 x Enercon E-101

## Inhaltsverzeichnis

1.	Bauvorhaben	Seite	2
2.	Auftrag	Seite	2
3.	Lage des Standortes	Seite	3
4.	Allgemeines zur Schallemission und -immissionen	Seite	3
5.	Immissionsrichtwerte	Seite	4
6.	Eingangsgrößen für die Berechnung	Seite	6
7.	Berechnungsmethode	Seite	10
8.	Ergebnis	Seite	11
9.	Literatur	Seite	13

### Anlage

1	Berechnungsergebnisse Gesamtbelastung
2	Berechnungsergebnisse Vorbelastung Biogas
3	Berechnungsergebnisse Gesamtbelastung inkl. Biogas
4	Anlage A und B

5 Schallpegelvermessungsberichte

### 1. Bauvorhaben

Auf der Gemarkungsfläche der Stadt Mayen - Stadtteil Kürrenberg - ist die Errichtung von fünf Windkraftanlagen (WKA oder WEA) des Anlagentyps Enercon E-101 mit einer Nennleistung von 3.050 kW, einem Rotordurchmesser von 101,0 m und einer Nabenhöhe von 149,0 m vorgesehen. Auf der beplanten Fläche wurden bereits zugunsten des Antragsstellers durch die Stadt Mayen vier WKA genehmigt, welche jedoch durch die neu beantragen WKA ersetzt werden. Die Standorte der bereits genehmigten WKA und der neuen WKA sind teilweise identisch und schließen sich gegenseitig aus. Zwischen dem Antragssteller und der Stadt Mayen besteht insofern eine vertragliche Vereinbarung, dass mit Erteilung einer Genehmigung für die neu geplanten WKA Zug um Zug die bereits bestehenden Genehmigungen aufgehoben bzw. zurückgegeben werden, so dass die bereits genehmigten WKA nicht als Vorbelastung berücksichtigt werden.

### 2. Auftrag

Die TERRAGraphica GmbH wurde von der New Energies Systems AG mit der Durchführung einer Schallimmissionsprognose, inklusive der graphischen Darstellung der Untersuchungsergebnisse beauftragt. Für die in der vorliegenden Schallimmissionsprognose verwendeten Ausgangsdaten werden seitens des Gutachters keine Garantie übernommen. Für die sachgerechte Handhabung und Weiterverarbeitung der Daten innerhalb des Berechnungsprogramms wird unsererseits eine Garantie übernommen.

Die Ergebnisse basieren auf der Berechnung nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm, 8/1998) und der deutschen Norm DIN ISO 9613-2 sowie den vom Anlagenhersteller und Auftraggeber vorgegebenen Standort- und Anlagedaten. Die Berechnungen werden mit Softwareprogramm WindPro DECIBEL der Firma EMD durchgeführt.

### 3. Lage des Standortes

Der in diesem Gutachten untersuchte Standort für die Windkraftanlage befindet sich in Rheinland-Pfalz, im Landkreis Mayen-Koblenz. Die Höhe der Flächen für die geplanten Anlagen liegt zwischen 440 m und 480 m ü. NN. Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Das Relief des Standortes ist leicht wellig. Darüber hinaus findet sich eine stärkere Reliefierung. Nördlich verläuft die B 258, östlich die K 23.

### 4. Allgemeines zur Schallemission und -immissionen

Insbesondere durch die aerodynamische Umströmung des Rotors entstehen beim Betrieb von Windkraftanlagen **Schallemissionen**. Dabei kennzeichnet der **Schallleistungspegel** die gesamte von einer Schallquelle (WKA) abgestrahlte Schallleistung. Der Schallpegel wird üblicherweise in Dezibel (dB) angegeben. Bei einer Erhöhung des Schallpegels um 10 dB verdoppelt sich dabei nach menschlichem Empfinden die Lautstärke, das es sich um eine logarithmische Skala handelt. Um der Empfindung des menschlichen Ohrs näher zu kommen, wird das gemessene Frequenzspektrum mit einem bestimmten Gewichtungsschema bewertet. Zur Bestimmung des Schallleistungspegel von WKA wird die A-Gewichtung verwendet, gekennzeichnet durch die Einheit **dB(A)**.

Wahrnehmbar sind die Geräusche von WKA überwiegend als Rauschen, das aus zahlreichen sich überlagernden Frequenzen besteht. Die technische Kenngröße zur Quantifizierung des Geräusches ist dabei der Schallleistungspegel. Es können jedoch auch Reintöne auftreten. Da diese als störender empfunden werden, wird beim Auftreten von Einzeltönen ein Aufschlag zum gemessenen Schallpegel hinzugerechnet, sofern diese Werte von mehr als 2 db(A) erreichen. Die Angabe des Schallleistungspegel einer WKA bezieht sich auf Schallemission direkt an der Rotornabe.

Ausschlaggebend für eine Prognose sind jedoch die **Schallimmissionen**, die z.B. in Wohngebieten auftreten.

Der **Schalldruckpegel** ist der Wert, der an einem Immissionsort (z.B. Wohnhaus) berechnet, gemessen oder wahrgenommen werden kann. Er bildet die

Grundlage für die Beurteilung der Geräuschemission zur Überprüfung, ob die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Der Schall breitet sich kreisförmig um die Schallquelle aus und nimmt mit dem Abstand zu ihr hörbar ab. Treten mehrere Schallquellen auf, wie z.B. in einem Windpark, überlagern sich die Schallwellen und addieren sich energetisch.

Die Schallabstrahlung einer WKA ist nie konstant, sondern stark von der Leistung und somit von der Windgeschwindigkeit abhängig. Der immissionsrelevante Schalleistungspegel wird üblicherweise bei einer standardisierten Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe ü. Grund angegeben. Falls eine Anlage 95% ihrer Nennleistung schon bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten erzeugt, wird das Geräuschverhalten im 95%-Betriebspunkt der Planung zu Grunde gelegt. Die Anforderung an die Schallmessung und Auswertung sind in der Technischen Richtlinie zur Bestimmung der Leistungskurve, der Schallemissionswerte und der elektrischen Eigenschaften von Windenergieanlagen, "Technische Richtlinie zur Akustischen Vermessung von Windenergieanlagen" (Hrsg. FGW Fördergesellschaft für Windenergie e.V. unter Mitwirkung des Arbeitskreises "Geräusche von Windenergieanlagen" der Immissionsschutzbehörden und Messinstitute), beschrieben. Diese Richtlinie enthält - in der jeweils aktuellsten Fassung - die gültigen nationalen und internationalen Normen, die entsprechend konkretisiert worden sind. Emissionsmessungen sollten nach den Mess- und Auswertevorschriften dieser Richtlinie durchgeführt werden. Die Vermessungsergebnisse bilden die Grundlage zur Berechnung der Schallimmissionswerte.

### 5. Immissionsrichtwerte

Um eine Lärmbelästigung für die Anwohner auszuschließen, gibt es je nach Baugebiet unterschiedliche Grenzwerte des Schalldruckpegels, die eingehalten werden müssen. Diese sind in der TA-Lärm aufgeführt.

Die **TA-Lärm vom 26. August 1998** dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche.

In der **Baunutzungsverordnung** sind die Baugebietsarten festgelegt, denen nach der TA-Lärm eine Immissionsschutz-Rangfolge zugeordnet wird. Danach gelten folgende Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden:

Baugebietsart	nachts dB(A)	tags dB(A)
Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten	35	45
Reines Wohngebiet	35	50
Allgemeines Wohngebiet und Kleinsiedlungsgebiet	40	55
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete	45	60
Gewerbegebiet	50	65

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich tags auf den Beurteilungszeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und im Nachtzeitraum auf 22.00 bis 06.00 Uhr. Für Flächen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Abschnitt 6.6 der TA-Lärm entsprechend ihrer **Schutzbedürftigkeit** zu beurteilen.

Nach Abschnitt 3.2.1. der TA-Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche dann gegeben, wenn die Gesamtbelastung durch die Geräusche aller einwirkenden Anlagen, die nach der TA-Lärm zu beurteilen sind, die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.

Die TA-Lärm legt demnach fest:

Die "Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese TA-Lärm gilt ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage".

Die "Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsächlich (bei bestehenden Anlagen) hervorgerufen wird."

Die "Gesamtbelastung ist im Sinne dieser Technischen Anleitung die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die diese Technische Anleitung gilt".

### 6. Eingangsgrößen für die Berechnung

Diese Prognose wurde für elf schallkritische Punkte (Immissionspunkte) erstellt. Die Berechnungen zur Schallimmission beruhen auf der Kartengrundlage TK 1: 25 000 (Blatt 5609 Mayen) und den zugehörigen Flurkarten aus dem Netgis Server RLP, sowie einer Ortsbegehung.

Die Immissionspunkte sind im Bereich der nächsten Wohnhäuser in der westlich gelegenen Ortschaft Hirten, der südöstlich gelegenen Ortschaft Reudelsterz sowie der nördlich bis östlich gelegenen Ortschaft Kürrenberg um die neu geplante WKA festgelegt worden. Nach Auskunft des zuständigen Bauamtes, sowie der Flächennutzungspläne und Bebauungspläne liegen die Immissionspunkte innerhalb von Dorf- bzw. Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten.

Die IP sind nachfolgend nochmals zusammen gestellt:

IP	Ort	Straße/Hausnummer	Ost	Nord	Immissions- richtwert nachts	Ausweisung nach BauNVO
Α	Kürrenberg	Krabachsberg 1	32.366.496	5.576.971	45	Außenbereich
В	Kürrenberg	Laachstr. 40	32.368.407	5.577.536	40	FNP Wohnbauflächen
С	Kürrenberg	Im Weiherhölzchen 25	32.368.445	5.577.516	40	FNP Wohnbauflächen
D	Kürrenberg	Goldbuschweg 4	32.368.691	5.577.373	45	Außenbereich
Е	Hirten	Auf der Helt 2	32.366.059	5.576.653	45	B-Plan MI
F	Hirten	Untere Dorfstraße 36	32.366.055	5.576.614	40	F-Plan W
G	Hirten	Zum Hessental	32.366.067	5.576.583	40	F-Plan W
Н	Reudelsterz	Am Nachtgraben 10	32.368.304	5.575.517	40	B-Plan WA
I	Reudelsterz	Neustr. 6	32.368.470	5.575.626	45	B-Plan MD
J	Reudelsterz	Am Hochgarten 3	32.368.598	5.575.704	45	B-Plan MD
K	Kürrenberg	Kreisstraße 23	32.368.384	5.577.419	50	FNP Gewerbe

Die Koordinaten und Höhen ü. NN der schallkritischen Punkte sind in den Berechnungstabellen der Anlage aufgeführt. Die Berechnung der Höhen ü. NN basieren auf dem digitalen Geländemodell. Die Grundlage für das Geländemodell bilden die Höhenlinien der topographischen Karte 1:25.000.

### Vorbelastung

Es liegt eine **Vorbelastung** durch eine Biogasanlage vor. Der Standort der ist wie folgt beschrieben:

WKA Nr.	Тур	X	Y	Z	Nabenhöhe m
0	Biogas	32.368.787	5.576.958	440	5

In der Karte der Berechnungsergebnisse ist sie als "exis. WEA" mit blauem Symbol dargestellt.

Im Bereich der IP finden sich, nach örtlicher Prüfung seitens des Gutachters, keine weiteren Anlagen, die Geräusche verursachen (nachts).

Die Stadtverwaltung Mayen ebenso wie die Kreisverwaltung Mayen bestätigte auf mündlich Nachfrage hin, dass keine gewerblichen Betriebe im Bereich der Immissionsaufpunkte bekannt sind, welche nachts Schall emittieren. Im Rahmen der Ortsbegehung wurde jedoch der Nachtbetrieb einer Biogasanlage (Flur 34 Nr. 112/2) festgestellt. Subjektiv konnte an der Außenseite des Gebäudes neben den Abgasanlagen ein Geräuschpegel etwa in der Lautstärke einer Waschmaschine (ca. 60 dB) wahrgenommen werden. Da kein Emissionswerte der Anlage bekannt sind, wurde vor Ort ein Schallmessung mit dem Schallpegelmessgerät PCE-999 durchgeführt. Mehrere Messungen an unterschiedlichen Standorten nahe dem Gebäude ergaben Schallpegel von 60 bis 63 db(A). Die Messungenauigkeit des Gerätes beträgt ca. 1,5 db(A). Da die Vorbelastung mit Unsicherheiten belastet ist, wird zur Prognose ein Wert von 65 db(A) zu Grunde gelegt.

Eine durchgeführte Berechnung (Anlage 2) ergab, dass die Beurteilungspegel der Biogasanlage an allen Immissionsorten bei einem zugrunde gelegten Schalleistungspegel von 65 dB(A) unter 0 dB(A) liegen und daher keine zu berücksichtigende Vorbelastung darstellen.

Vorsorglich wurde eine zusätzliche Gesamtbelastungsberechnung inklusive der Vorbelastungsanlage "Biogas" durchgeführt (Anlage 3), welche ebenfalls zu dem Ergebnis kommt, dass die Biogasanlage auf das Gesamtbelastungsergebnis keinen Einfluß hat.

Schutzbedürftige Räume, welche durch Dritte genutzt werden, sind bei den Außenbereichsgebäuden am Randbereich von Kürrenberg auch nach eingehenden Ortsbesichtigungen nicht bekannt geworden, so dass hier keine Vorbelastungen berücksichtigt werden müssen.

Die Immissionsaufpunkte wurden in der Anlage A zusammengefasst und den zuständigen Behörden vorgelegt zur Bestätigung.

Die Prognoseunsicherheit wurde wahrscheinlichkeitsmathematisch ermittelt aus der Serienstreuung für den Anlagentyp, der Unsicherheit der Schallvermessung des Anlagentyps und der Standardabweichung, die für die Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 angenommen wird. Die resultierende Unsicherheit wurde im Sinne der Ermittlung der oberen Vertrauensbereichsgrenze bei 90%iger Wahrscheinlichkeit mit einem Faktor von 1,28 multipliziert. Die in die Berechnung eingeflossenen Schallleistungspegel der einzelnen WKA-Typen ergeben sich aus den Ergebnissen der jeweiligen Schallvermessungsprotokolle zuzüglich der Gesamtunsicherheit im Bereich der oberen Vertrauensbereichsgrenze und lassen sich nach folgender Formel berechnen:

$$L_{ges} = L_m + (1.28 * \sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_P^2 + \sigma_{prog}^2)}).$$

= Mittelwert der Schallvermessungen der WKA Lm

= Unsicherheit der Schallvermessung=0,5 bei mind. einer  $\sigma_{\mathsf{R}}$ 

Vermessung gem. DIN 61400 – 11

= Standardabweichung (Serienstreuung)  $\sigma_P$ 

= Programmunsicherheit = konstant 1,5  $\sigma_{prog}$ 

Die **WKA E-101 des Herstellers Enercon** ist bisher nach Auskunft des Herstellers einmal vermessen. Für diese WKA sind folgende Werte in die Berechnung eingeflossen:

E-101:  $107.4 = 104.8 + (1.28 * \sqrt{0.5^2 + 1.22^2 + 1.5^2}).$ 

Lm 104,8 db(A) (Vermessung: Kötter Nr. 213121-01.01)

σ<sub>P</sub> 1,22 (Standardabweichung)

 $\sigma_R$  0,5

Ton- und Impulshaltigkeiten wurden nicht prognostiziert.

Die Koordinaten der **neu geplanten WEA** wurden aus dem Kartenmaterial, das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurde, ermittelt und sind der Tabelle zu entnehmen:

WKA Nr.	Тур	X	Y	Z	Nabenhöhe m
1	E-101	32.367.476	5.577.119	480	149,00
2	E-101	32.367.070	5.576.885	461	149,00
5	E-101	32.367.685	5.576.818	455	149,00
6	E-101	32.367.068	5.576.424	440	149,00
7	E-101	32.367.760,7	5.576.389,5	447	149,00

In der Karte der Berechnungsergebnisse sind sie als "neue WKA" mit rotem Symbol dargestellt.

Die **Gesamtbelastung** im Untersuchungsraum ergibt sich schließlich aus den fünf geplanten Windkraftanlagen als **Zusatzbelastung**. Da am untersuchten Standort keine **zu berücksichtigende** Vorbelastung vorliegt, entspricht das Ergebnis der Gesamtbelastung (Anlage 1) dem Ergebnis der Zusatzbelastung.

Aufgrund der verwendeten Schallpegel inkl. Gesamtunsicherheit im Bereich der oberen Vertrauensbereichsgrenze ergeben sich im Ergebnis der Berechnung höhere Werte, als diese i.d.R. von den WKA erzeugt werden. Dies trägt jedoch zu einem größeren Sicherheitspuffer bei.

### 7. Berechnungsmethode

Die vorliegende Immissionsprognose wurde mit dem Kalkulationsmodul **DECIBEL** des Programms **WindPro** berechnet. Die Schallausbreitungsberechnung basiert dabei auf der **DIN ISO 9613-2**. Verwendet wird im Rahmen der "detaillierten Prognose", das "alternative Verfahren zur Berechnung Abewerteter Schalldruckpegel der DIN ISO 9613-2, Abschnitt 7.3.2.. Dieses Verfahren zur Berechnung des Bodeneffekts (Agr) kann angewandt werden, wenn nur der A-bewertete Schalldruckpegel von Bedeutung ist, wenn der Schall sich über porösem oder gemischten, überwiegend porösem Boden ausbreitet und wenn der Schall kein reiner Ton ist. Die Bodendämpfung kann dann für beliebig geformte Bodenoberflächen unter der Verwendung der in der DIN ISO 9613-2 aufgeführten Formel, Abschnitt 7.3.2 berechnet werden.

Das Berechnungsprogramm verwendet die sogenannte "worst case" - Annahme, d.h. die Dämpfungen des Schalls durch Bewuchs und Bebauung (Amisc) und durch Abschirmung (Abar) werden vernachlässigt bzw. gleich 0 gesetzt. Weitere Dämpfungsparameter die in die Gleichung mit einfließen, sind die Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung (Adiv) und die Dämpfung aufgrund der Luftabsorption (Aatm). Auch deren Formeln sind in der DIN ISO 9613-2 detailliert aufgeführt. Das Prognosemodell DIN ISO 9613-2 berechnet zunächst den Schalldruckpegel, der am Immissionsort unter Mitwindbedingungen herrscht. Wenn eine Schallquelle unter Mitwindbedingungen einwirkt, sind besonders gute Ausbreitungsbedingungen für Geräusche gegeben, denn sie wirkt mit einem höheren Schalldruckpegel ein, als unter Gegenwind.

In die novellierte TA-Lärm 1998 wurde eine **meteorologische Korrektur** eingeführt. Auf diese Weise werden die im Langzeitmittel auftretenden unterschiedlichen Windrichtungen und die dadurch verursachten unter-schiedlichen akustischen Ausbreitungsbedingungen bei der Beurteilung berücksichtigt. Die meteorologische Korrektur bewirkt nach dem in der DIN ISO 9613-2 vorgegebenen Algorithmus erst bei Abständen, die größer als das 10-fache der Summe aus Schallquellenhöhe und Immissionspunkthöhe sind, eine Dämpfung im Vergleich zur Mitwindrichtung. Daraus können sich durchaus Abstände von 800 m aufwärts ergeben, ab denen die meteorologische Korrektur einen Ein-

fluss auf den berechneten Beurteilungspegel hat. In dieser Prognose wird der meteorologische Korrekturfaktor C<sub>met</sub> = 0 gesetzt.

Die meteorologische Korrektur (Cmet) liegt nach DIN ISO 9613-2: 1999 bei Co day = 2,0 dB(A)

 $C_0$  evening = 1,0 dB(A)

 $C_0 \text{ night} = 0.0 \text{ dB(A)}$ 

### 8. Ergebnis

Für die geplanten Windkraftanlagen wurden für elf relevante Immissionspunkte eine Prognose der Schallimmission erstellt.

Aufgrund der verwendeten Schallpegel inkl. Gesamtunsicherheit im Bereich der oberen Vertrauensbereichsgrenze ergeben sich im Ergebnis der Berechnung höhere Werte, als diese i.d.R. von den WKA erzeugt werden.

### Gesamtbelastung

Die nachfolgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Berechnung unter den beschriebenen Voraussetzungen für die **Gesamtbelastung** an:

IP	Bezeichnung	Immissi-	Beurtei-	Abstand IRW-
	25 manager 1 manager	ons-	lungspegel	Beurteilungs-
	是_2000 <del>经国际工程工程</del>	richtwert	(berechnet)	pegel
		(IWR)		
Α	Kürrenberg Karbachsberg 1	45	44,3 dB(A)	0,7 dB(A)
В	Kürrenberg Laachstr. 40	40	39,9 dB(A)	0,1 dB(A)
С	Kürrenberg Im Weiherhölzchen 25	40	39,6 dB(A)	0,4 dB(A)
D	Kürrenberg Goldbuschweg 4	45	38,1 dB(A)	6,9 dB(A)
Е	Hirten Auf der Held 2	45	39,5 dB(A)	5,5 dB(A)
F	Hirten Untere Dorfstr. 36	40	39,5 dB(A)	0,5 dB(A)
G	Hirten Zum Hessental	40	39,6 dB(A)	0,4 dB(A)
Н	Reudelsterz Am Nachtgraben 10	40	37,8 dB(A)	2,2 dB(A)
I	Reudelsterz Neustr. 6	45	37,6 dB(A)	7,4 dB(A)
J	Reudelsterz Am Hochgarten 3	45	37,2 dB(A)	7,8 dB(A)
K	Kürrenberg Kreisstr. 23	50	40,9 dB(A)	9,1 dB(A)

Daraus geht hervor, dass durch die neu geplante WEA entstehende Gesamtbelastung die zulässigen Richtwerte an keinem Immissionspunkt überschritten

werden. (s. Anlage 1).

Schallreflexionen

Vereinfachend kann davon ausgegangen werden, dass sich die Lautstärke an einem Aufpunkt durch eine Reflektion an einer Gebäudefläche maximal ver-

doppelt (+ 3 dB(A)). Daher sind Reflektionen nur an Aufpunkten relevant, an denen ein Beurteilungspegel von mehr als 3 dB(A) unter dem Immissions-

richtwert berechnet wurde.

Schallreflexionen wurden nicht berücksichtigt, da an den IP keine Schallrefle-

xion durch andere Gebäude zu erwarten sind, da reflexionsfähige Gebäude

oder Hänge in der Nähe der IP nicht vorhanden sind. Die Nachbargebäude

der IP A, B, C, F, G und H werden zum einen durch die IP aus Richtung der

Schallquellen vollständig abgedeckt, da die benachbarten Gebäude eine nied-

rigere Höhe aufweisen, zum anderen sind die kleinen Gebäudeflächen nicht

als Reflektor geeignet. Zudem befindet sich an den IP A, B und C Baumbe-

wuchs vor den Gebäuden, so dass potentielle Reflexionen erheblich gedämpft

würden.

Einer Genehmigung steht daher aus schalltechnischer Sicht nichts ent-

gegen.

Die detaillierten Ergebnisse der gesamten Berechnungen sind in Anlage 1

dargestellt. Dort wird für jeden Immissionspunkt der Schallimmissionsbeitrag

der WEA angegeben. Desweiteren sind die Einflussgrößen auf den Beurtei-

lungspegel detailliert dargestellt sowie die mittlere Höhe zwischen WEA und

Immissionspunkt angegeben. In der Übersichtskarte sowie den Detailkarten ist

dazu jeweils die Schallausbreitung dargestellt.

Alzey, den 04.12.2013

TERRAGraphica GmbH

A. Stork

Dipl.-Geogr.

12

### 9. Literatur

- 1. BlmSchG vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 721) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. I S. 3830), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist.
- 2. TA-Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) Ausgabe August 1998.
- 3. DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren.
- 4. Empfehlung des Arbeitskreises "Geräusche von Windenergieanlagen": Schallimmissionsschutz im Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen, Oktober 1999.
- 5. Mielke, Bernd: Räumliche Steuerung von Windenergieanlagen. Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW (Hrsg.), ILS-Schriften, 1. Aufl. Heft 100, Dortmund 1995.
- 6. Landesumweltamt NRW (Hrsg.): Sachinformationen zur Geräuschemissionen und -immissionen von Windenergieanlagen.
- 7. Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1: "Bestimmung der Emissionswerte" Revision 18, Stand: 1.2.2008, Hrsg. Fördergesellschaft für Windenergieanlagen e.V., Kiel.

# Anlage 1

Berechnungsergebnisse Gesamtbelastung

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 15:54 / 1

izenzierter Anwender:

TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

## DECIBEL - Hauptergebnis

### Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Lautester Wert bis 95% Nennleistung Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A)

Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A)

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) Gewerbegebiet: 50 dB(A) Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)



Neue WEA

Maßstab 1:40.000 ■ Schall-Immissionsort

### **WEA**

I	UTM WGS84 2				WEA-T						Schall	werte			
١	Ost	Nord	Z	Beschreibung	Aktuell	Hersteller	Тур	Nenn-	Rotor-	Nabenhöhe	Quelle	Name	Windgeschw.	LWA	Einzel-
ı								leistung	durchmesser						töne
ı			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]	
ı	1 32.367.476,0				Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0	USER	Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107.4	0 dB
	2 32.367.070,0				Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0		Volllast Vermessung + Zuschlag		107.4	0 dB
	5 32.367.685,0				Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0	USER	Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107.4	0 dB
	6 32.367.068,0				Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149.0				107.4	
ı	7 32.367.760,7	5.576.389,5	447,1	WKA 7	Ja	ENERCON	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0		Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107,4	

### Berechnungsergebnisse

### Beurteilungspegel

	Schall-Immissionsort	UTM WGS84	Zone: 32			Anforderungen	Beurteilu	naspeael	Anforderungen erfüllt?		
	Nr. Name	Ost	Nord	Z	Aufpunkthöhe		Von	Distanz	Schall		
ı							WEA	zum			
ı								Richtwert			
	VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII			[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]			
	A IP A Krabachsberg	32.366.496,4	5.576.971,0	431,8	5,0	45,0	44,3	36	Ja		
ı	B IP B Kürrenberg Laachstr 40	32.368.407,2	5.577.536,3	497,6	5,0	40,0	39,9	12	Ja		
	C IP C Kürrenberg Im Weiherhölzchen 25	32.368.445,4	5.577.515,7	494,1	5,0	40.0	39,6	32	Ja		
	D IP D Kürrenberg Goldbuschweg 4	32.368.690,8	5.577.372,8	474,3	5,0	45,0	38,1	529	Ja		
ı	E IP E Hirten Auf der Held 2	32.366.059,3	5.576.653,5	444,3	5,0	45,0	39,5	460	Ja		
ľ	F IP F Hirten Untere Dorfstr. 36	32.366.054,7	5.576.613,6	445,9	5,0	40.0	39.5	53	Ja		
ı	G IP G Hirten Zum Hessental	32.366.067,5	5.576.583,1	445,8	5.0	40,0	39,6	39	Ja		
	H IP H Reudelsterz Am Nachtgraben 10	32.368.303,7	5.575.517,4	427.7	5.0			282			
ı	I IP i Reudelsterz Neustr. 6	32.368.470,2	5.575.625,7	432,7	5.0	45.0	37,6	530	Ja		
ı	J IP J Reudelsterz Am Hochgarten 3	32.368.598,4	5.575.703,6	437.0	5,0			564	Ja		
ı	K IP K Kürrenberg Kreisstr 23	32 368 384 0	5 577 419 1	186.7	5.0		PROF. 1000	574	la		

### Abstände (m)

WEA										
Schall-Immissionsort	1	2	6	7	5					
Α	991	580	791	1392	1198					
В	1020	1487	1741	1316	1019					
С	1047	1513	1758	1318	1032					
D	1241	1693	1880	1353	1149					
E	1491	1037	1034	1722	1634					
F	1509	1051	1031	1721	1643					
G	1507	1047	1013	1704	1635					
H	1803	1842	1533	1027	1440					
I	1794	1883	1614	1043	1428					
J	1806	1932	1692	1083	1441					
K	956	1418	1650	1203	922					

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 15:55 / 1

Lizenzierter Anwender:
TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey

+49 (0) 157714077198 Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### **DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse**

Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s

### Annahmen

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet (Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

LWA,ref:

Schalldruckpegel an WEA

K:

Einzeltöne

Dc:

Richtwirkungskorrektur

Adiv:

Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Aatm:

Dämpfung aufgrund von Luftabsorption Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts

Agr: Abar:

Dämpfung aufgrund von Abschirmung

Amisc:

Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Cmet:

Meteorologische Korrektur

### Berechnungsergebnisse

### Schall-Immissionsort: A IP A Krabachsberg

A			Lautester \	Wert bis	95% N	Vennlei	stung						
Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
991	1.009	76,2	Ja	35,21	107,4	3,00	71,08	1,92	2,19	0,00	0,00	75,19	0,00
580	606	70,6	Ja	41,88	107,4	2,99	66,64	1,15	0,72	0,00	0,00	68,52	0,00
1.198	1.210	69,0	Ja	32,61	107,4	3,01	72,66	2,30	2,83	0,00	0,00	77,79	0,00
791	806	62,7	Ja	37,65	107,4	3,00	69,12	1,53	2,10	0,00	0,00	72,75	0,00
1.392	1.401	71,4	Nein	29,02	107,4	3,01	73,93	2,66	4,80	0,00	0,00	81,39	0,00
	Abstand [m] 991 580 1.198 791	Abstand Schallweg [m] [m] 991 1.009 580 606 1.198 1.210 791 806	Abstand Schallweg Mittlere Höhe [m] [m] [m] [m] 991 1.009 76,2 580 606 70,6 1.198 1.210 69,0 791 806 62,7	Abstand Schallweg Mittlere Höhe Sichtbar [m] [m] [m] 991 1.009 76,2 Ja 580 606 70,6 Ja 1.198 1.210 69,0 Ja 791 806 62,7 Ja	Abstand         Schallweg         Mittlere Höhe         Sichtbar         Berechnet           [m]         [m]         [m]         [dB(A)]           991         1.009         76,2         Ja         35,21           580         606         70,6         Ja         41,88           1.198         1.210         69,0         Ja         32,61           791         806         62,7         Ja         37,65	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe [m]         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB(A)]           991         1.009         76,2         Ja 35,21         107,4           580         606         70,6         Ja 41,88         107,4           1.198         1.210         69,0         Ja 32,61         107,4           791         806         62,7         Ja 37,65         107,4	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe [m]         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB(A)]         Dc [dB(A)]         [d	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe [m]         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB(A)]         Dc [dB(A)]         Adiv [dB]           991         1.009         76,2         Ja 35,21         107,4         3,00         71,08           580         606         70,6         Ja 41,88         107,4         2,99         66,64           1.198         1.210         69,0         Ja 32,61         107,4         3,01         72,66           791         806         62,7         Ja 37,65         107,4         3,00         69,12	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe [m]         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB(A)]         Dc [dB]         Adiv [dB]         Attraction           991         1.009         76,2         Ja 35,21         107,4         3,00         71,08         1,92           580         606         70,6         Ja 41,88         107,4         2,99         66,64         1,15           1.198         1.210         69,0         Ja 32,61         107,4         3,01         72,66         2,30           791         806         62,7         Ja 37,65         107,4         3,00         69,12         1,53	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe [m]         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB]         Dc [dB]         Adiv [dB]         Aatm [dB]         Agr [dB]           991         1.009         76,2         Ja 35,21         107,4         3,00         71,08         1,92         2,19           580         606         70,6         Ja 41,88         107,4         2,99         66,64         1,15         0,72           1.198         1.210         69,0         Ja 32,61         107,4         3,01         72,66         2,30         2,83           791         806         62,7         Ja 37,65         107,4         3,00         69,12         1,53         2,10	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe [m]         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB]         Dc [dB]         Adiv [dB]         Aatm [dB]         Agr [dB]         [dB]	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB(A)]         Dc [dB]         Adiv [dB]         Aatm [dB]         Agr [dB]         Amisc [dB]	Abstand [m]         Schallweg [m]         Mittlere Höhe         Sichtbar [dB(A)]         Berechnet [dB(A)]         LWA [dB(A)]         Dc [dB]         Adiv [dB]         Atmail [dB]         Abar Amisc [dB]         Amisc [dB] </th

Summe 44,34

### Schall-Immissionsort: B IP B Kürrenberg Laachstr 40

WEA I						Lautester \	Wert bis	95% N	Vennlei	stung						
	Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet	
Ì		[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	
	1	1.020	1.028	77,0	Ja	35,00	107,4	3,00	71,24	1,95	2,21	0,00	0,00	75,41	0,00	
ķ	2	1.487	1.491	77,9	Ja	30,10	107,4	3,01	74,47	2,83	3,00	0,00	0,00	80,31	0,00	
l	5	1.019	1.024	81,9	Ja	35,22	107,4	3,00	71,20	1,94	2,03	0,00	0,00	75,18	0,00	
١	6	1.741	1.743	85,8	Ja	28,16	107,4	3,01	75,83	3,31	3,11	0,00	0,00	82,25	0,00	
ı	7	1.316	1.320	82,7	Ja	31,85	107,4	3,01	73,41	2,51	2,64	0.00	0.00	78.56	0.00	

Summe 39,87

### Schall-Immissionsort: C IP C Kürrenberg Im Weiherhölzchen 25

ı	VVE	4				Lautester \	Wert bis	95% N	lennlei	stung					
	Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
		[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
l	1	1.047	1.055	77,0	Ja	34,65	107,4	3,00	71,47	2,01	2,28	0,00	0,00	75,75	0,00
	2	1.513	1.517	77,7	Ja	29,87	107,4	3,01	74,62	2,88	3,04	0,00	0,00	80,54	0,00
l	5	1.032	1.037	81,0	Ja	35,02	107,4	3,00	71,32	1,97	2,10	0,00	0,00	75,39	0,00
l	6	1.758	1.760	84,7	Ja	28,01	107,4	3,01	75,91	3,34	3,15	0,00	0,00	82,40	0,00
١	7	1.318	1.322	81,6	Ja	31,80	107,4	3,01	73,42	2,51	2,67	0,00	0,00	78,61	0,00

Summe 39,64

### Schall-Immissionsort: D IP D Kürrenberg Goldbuschweg 4

W	EΑ					Lautester \	Wert bis	95% N	Vennlei	stung					
Nr	. /	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
		[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
	1	1.241	1.250	77,8	Ja	32,44	107,4	3,01	72,94	2,37	2,65	0,00	0,00	77,97	0,00
	2	1.693	1.698	76,7	Ja	28,34	107,4	3,01	75,60	3,23	3,25	0,00	0,00	82,07	0,00
	5	1.149	1.155	78,1	Ja	33,49	107,4	3,01	72,25	2,20	2,47	0,00	0,00	76,92	0,00
	6	1.880	1.883	80,8	Ja	27,01	107,4	3,01	76,50	3,58	3,33	0,00	0,00	83,40	0,00
	7	1.353	1.358	77,7	Ja	31,33	107,4	3,01	73,66	2,58	2,83	0,00	0,00	79,07	0,00

Projekt

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 15:55 / 2

TERRAGraphica GmbH Spießgasse 59 DE-55232 Alzey

+49 (0) 157714077198 Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s

### Schall-Immissionsort: E IP E Hirten Auf der Held 2

WEA	4				Lautester \	Wert bis	95% N	lennlei	stung					
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.491	1.502	89,0	Ja	30,26	107,4	3,01	74,53	2,85	2,76	0,00	0,00	80,15	0,00
2	1.037	1.049	84,7	Ja	34,99	107,4	3,00	71,42	1,99	2,01	0,00	0,00	75,42	0,00
5	1.634	1.641	84,1	Ja	28,95	107,4	3,01	75,30	3,12	3,04	0,00	0,00	81,46	0,00
6	1.034	1.044	86,7	Ja	35,12	107,4	3,00	71,37	1,98	1,93	0,00	0,00	75,28	0,00
7	1.722	1.728	88,5	Ja	28,33	107,4	3,01	75,75	3,28	3,04	0,00	0,00	82,07	0,00

Summe 39,51

### Schall-Immissionsort: F IP F Hirten Untere Dorfstr. 36

ı	VV E	4				Lautester \	Wert bis	95% N	lennlei	stung					
	Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
		[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
	1	1.508	1.519	89,2	Ja	30,11	107,4	3,01	74,63	2,89	2,78	0,00	0,00	80,30	0,00
	2	1.051	1.063	85,6	Ja	34,84	107,4	3,00	71,53	2,02	2,02	0,00	0,00	75,57	0,00
	5	1.643	1.650	85,3	Ja	28,90	107,4	3,01	75,35	3,14	3,02	0,00	0,00	81,51	0,00
	6	1.031	1.040	87,9	Ja	35,21	107,4	3,00	71,34	1,98	1,88	0,00	0,00	75,19	0,00
	7	1.721	1.727	90,2	Ja	28,38	107,4	3,01	75,74	3,28	3,01	0,00	0,00	82,03	0,00

Summe 39,47

### Schall-Immissionsort: G IP G Hirten Zum Hessental

WE	4				Lautester \	Wert bis	95% N	lennlei	stung					
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.507	1.518	89,3	Ja	30,12	107,4	3,01	74,62	2,88	2,78	0,00	0,00	80,28	0,00
2	1.047	1.059	86,5	Ja	34,92	107,4	3,00	71,50	2,01	1,98	0,00	0,00	75,48	0,00
5	1.634	1.642	85,7	Ja	28,98	107,4	3,01	75,31	3,12	3,01	0,00	0,00	81,43	0,00
6	1.013	1.022	88,5	Ja	35,46	107,4	3,00	71,19	1,94	1,81	0,00	0,00	74,94	0,00
7	1.704	1.710	91,0	Ja	28,52	107,4	3,01	75,66	3,25	2,97	0,00	0,00	81,88	0,00

Summe 39,62

# Schall-Immissionsort: H IP H Reudelsterz Am Nachtgraben 10

VV E	4				Lautester	vert bis	95% r	venniei	stung					
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.803	1.814	81,0	Ja	27,53	107,4	3,01	76,17	3,45	3,27	0,00	0,00	82,88	0,00
2	1.842	1.850	87,3	Ja	27,37	107,4	3,01	76,35	3,52	3,18	0,00	0,00	83,04	0,00
5	1.440	1.450	71,2	Ja	30,31	107,4	3,01	74,23	2,76	3,11	0,00	0,00	80,10	0,00
6	1.533	1.541	88,1	Ja	29,89	107,4	3,01	74,75	2,93	2,83	0,00	0,00	80,51	0,00
7	1.027	1.040	71,7	Ja	34,67	107,4	3,00	71,34	1,98	2,42	0,00	0,00	75,73	0,00

Summe 37,85

### Schall-Immissionsort: I IP i Reudelsterz Neustr. 6

WE	4				Lautester \	Wert bis	95% N	Vennlei	stung					
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.794	1.804	79,7	Ja	27,57	107,4	3,01	76,13	3,43	3,28	0,00	0,00	82,84	0,00
2	1.883	1.891	81,9	Ja	26,97	107,4	3,01	76,53	3,59	3,31	0,00	0,00	83,44	0,00
5	1.428	1.437	69,8	Ja	30,40	107,4	3,01	74,15	2,73	3,13	0,00	0,00	80,01	0,00
6	1.614	1.620	83,1	Ja	29,10	107,4	3,01	75,19	3,08	3,04	0,00	0,00	81,31	0,00
7	1.042	1.054	70,1	Ja	34,44	107,4	3,00	71,46	2,00	2,50	0,00	0,00	75,97	0,00

Summe 37,60

Projekt

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 15:55 / 3

Lizenzierter Anwender

TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland 10,0 m/s

### Schall-Immissionsort: J IP J Reudelsterz Am Hochgarten 3

WEA	A				Lautester \	Nert bis	95% N	lennlei	stung					
Nr.	Abstand	Schallweg	Mittlere Höhe	Sichtbar	Berechnet	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[m]	[m]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
1	1.806	1.816	80,0	Ja	27,49	107,4	3,01	76,18	3,45	3,29	0,00	0,00	82,92	0,00
2	1.932	1.939	79,8	Ja	26,58	107,4	3,01	76,75	3,68	3,39	0,00	0,00	83,82	0,00
5	1.441	1.450	69,9	Ja	30,28	107,4	3,01	74,23	2,76	3,14	0,00	0,00	80,12	0,00
6	1.692	1.698	81,3	Ja	28,43	107,4	3,01	75,60	3,23	3,15	0,00	0,00	81,98	0,00
7	1.083	1.094	69,0	Ja	33,93	107,4	3,00	71,78	2,08	2,62	0,00	0,00	76,47	0,00

Summe 37,20

### Schall-Immissionsort: K IP K Kürrenberg Kreisstr. 23

9	eg Mittlere Höhe Sichtbar	Ber	echnet	1 1 1 / / /	-	20100	100					
	P		COMME	LWA	Dc	Adiv	Aatm	Agr	Abar	Amisc	Α	Cmet
	[m]	[d	B(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
6	66 77,5 Ja	3	5,85	107,4	3,00	70,70	1,84	2,02	0,00	0,00	74,56	0,00
3	23 78,2 Ja	3	0,73	107,4	3,01	74,07	2,70	2,91	0,00	0,00	79,68	0,00
9	29 80,6 Ja	3	6,49	107,4	3,00	70,36	1,76	1,79	0,00	0,00	73,92	0,00
3	53 83,8 Ja	2	8,85	107,4	3,01	75,36	3,14	3,06	0,00	0,00	81,56	0,00
8	.08 80,2 Ja	3	2,96	107,4	3,01	72,64	2,30	2,51	0,00	0,00	77,45	0.00
393	66 77,5 Ja 23 78,2 Ja 29 80,6 Ja 53 83,8 Ja	3 3 3 2	5,85 0,73 6,49 8,85	107,4 107,4 107,4 107,4	3,00 3,01 3,00 3,01	70,70 74,07 70,36 75,36	1,84 2,70 1,76 3,14	2,02 2,91 1,79 3,06	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	r1 r1

Summe 40,87

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 15:56 / 1

TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey

+49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung

Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7

Schallberechnungs-Modell:

ISO 9613-2 Deutschland

Windgeschwindigkeit:

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Bodeneffekt:

Alternatives Verf.

Meteorlogischer Koeffizient, C0:

0,0 dB

Art der Anforderung in der Berechnung: 1: WEA-Geräusch vs. Schallrichtwert (DK, DE, SE, NL etc.)

Schallleistungspegel in der Berechnung:

Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel; Standard)

Einzeltöne:

Einzelton- und Impulszuschläge werden zu Schallwerten addiert

Aufpunkthöhe ü.Gr.:

5,0 m Aufpunkthöhe in Immissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell

verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts:

0.0 dB(A)

Keine Oktavbanddaten verwendet

Luftdämpfung: 1,9 dB/km

WEA: ENERCON E-101 3050 101.0 !O! Schall: Volllast Vermessung + Zuschlag

Quelle/Datum Quelle Bearbeitet

Kötter Nr. 213121-01.01 03.04.2013

USER 18.06.2013 14:51

Status

Nabenhöhe

Windgeschw. [m/s]

LWA Einzel- töne

[m] 149,0 95% der Nennleistung

[dB(A)]107,4 Nein

Von WEA-Katalog

Schall-Immissionsort: IP A Krabachsberg-A Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP B Kürrenberg Laachstr 40-B

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP C Kürrenberg Im Weiherhölzchen 25-C

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP D Kürrenberg Goldbuschweg 4-D

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP E Hirten Auf der Held 2-E Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Projekt

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 15:56 / 2

Lizenzierter Anwender:

TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung

Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP F Hirten Untere Dorfstr. 36-F

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP G Hirten Zum Hessental-G

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP H Reudelsterz Am Nachtgraben 10-H Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP i Reudelsterz Neustr. 6-I Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Abstand:

Schall-Immissionsort: IP J Reudelsterz Am Hochgarten 3-J Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)


Abstand:

Schall-Immissionsort: IP K Kürrenberg Kreisstr. 23-K Vordefinierter Berechnungsstandard: Gewerbegebiet Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 50,0 dB(A)

Abstand:

### WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7 15.08.2013 15:58 / 1 Lizenzierter Anwender TERRAGraphica GmbH Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198 Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de Berechnet: 15.08.2013 15:29/2.9.250 DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 Schall [dB(A)] 35 dB(A)

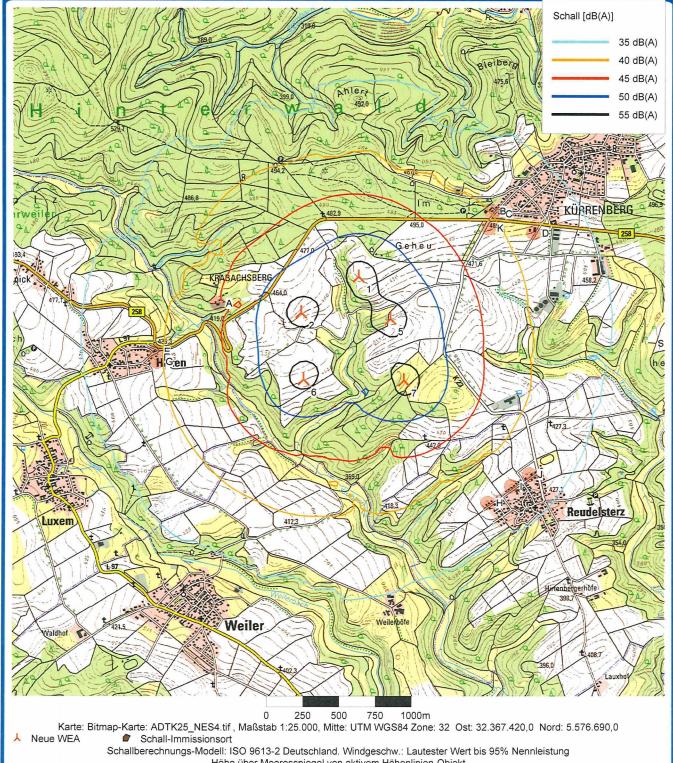

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7 15.08.2013 16:35 / 1 Lizenzierter Anwende TERRAGraphica GmbH Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198 Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de 15.08.2013 15:29/2.9.250 DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 Schall [dB(A)] 35 dB(A) 486,8 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) KRABACHSBERG 464,0 419,0 500 250 750 1000m Karte: Bitmap-Karte: ADTK25\_NES4.tif , Maßstab 1:12.500, Mitte: UTM WGS84 Zone: 32 Ost: 32.366.630,0 Nord: 5.576.700,0 Neue WEA Schall-Immissionsort Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland. Windgeschw.: Lautester Wert bis 95% Nennleistung Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 16:41 / 1


TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung

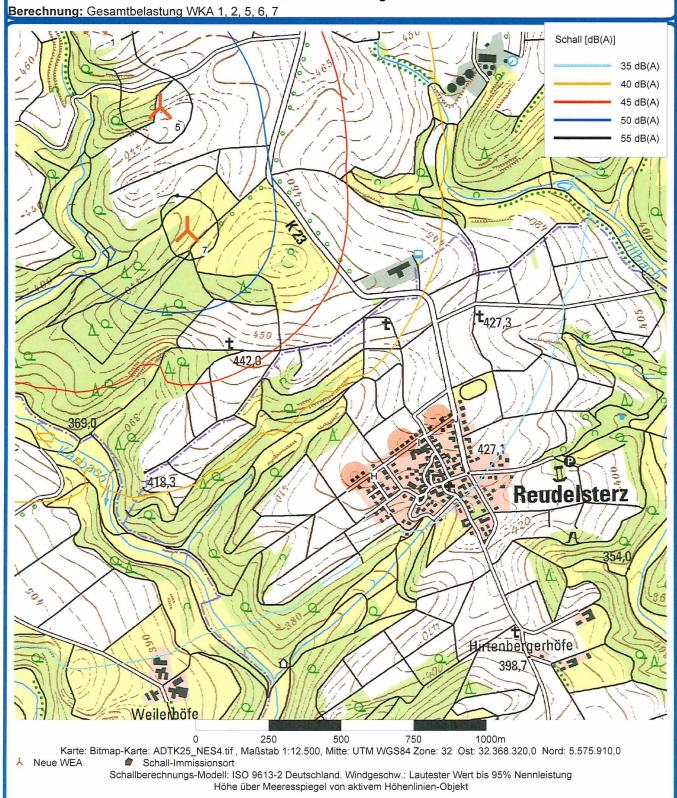

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

15.08.2013 16:56 / 1

Lizenzierter Anwender:


TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

15.08.2013 15:29/2.9.250

### DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung

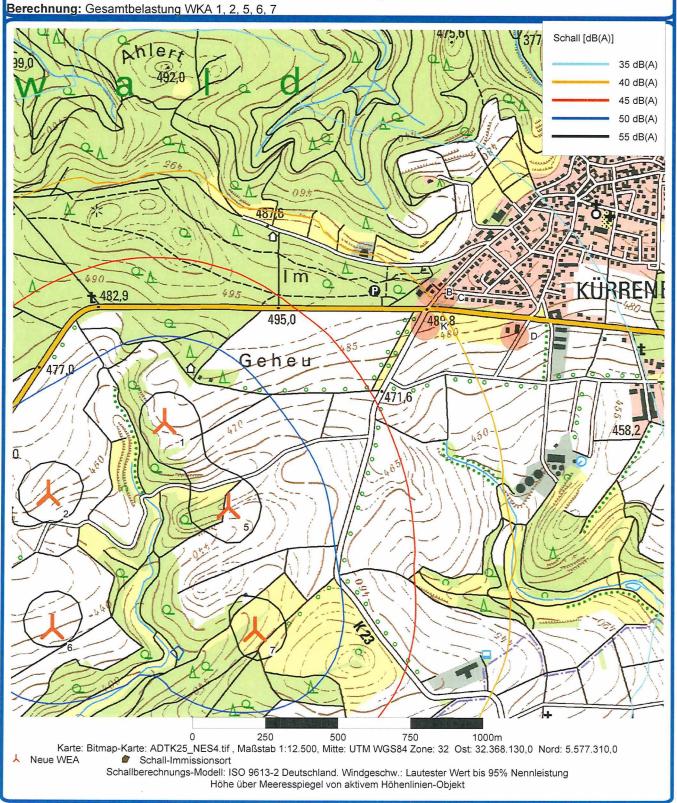

# Anlage 2

Berechnungsergebnisse Vorbelastung Biogasanlage

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

04.12.2013 17:26 / 1

Lizenzierter Anwender

### TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

01.10.2013 11:02/2.9.250

### **DECIBEL - Hauptergebnis**

### Berechnung: Vorbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 Biogasanlage

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB


Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A)

Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A)

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) Gewerbegebiet: 50 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)

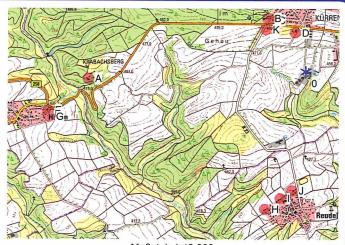

Maßstab 1:40.000 \* Existierende WEA Schall-Immissionsort

### WEA

	UTM WG	S84 Zone:	32		WEA-T	ур					Schall	werte			
	Ost	Nord	Z	Beschreibung	Aktuell	Hersteller	Тур	Nenn-	Rotor-	Nabenhöhe	Quelle	Name	Windgeschw.	LWA	Einzel-
								-	durchmesser						töne
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]	
0	368.787	5.576.958	440,0	) Biogasanlage	Ja	Biogas	-0	0	0,0	5,0	<b>USER</b>	Biogas	(95%)	65.0	0 dB

### Berechnungsergebnisse

### Beurteilungspegel

Schall-Imm	issionsort	UTM WG	S84 Zone:	32		Anforderungen	Beurteilungspegel	Anforderungen erfüllt?
Nr.	Name	Ost	Nord	Z	Aufpunkthöhe	Schall	Von WEA	Schall
192				[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	
	IP A Krabachsberg	366.496	5.576.971	431,8	5,0	45,0	Keine Berechnung	Ja
	IP B Kürrenberg Laachstr 40	368.407	5.577.536	497,6	5,0	40,0	Keine Berechnung	Ja
	IP C Kürrenberg Im Weiherhölzchen 25	368.445	5.577.516	494,1	5,0	40,0	Keine Berechnung	Ja
D	IP D Kürrenberg Goldbuschweg 4	368.691	5.577.373	474,3	5,0	45,0	Keine Berechnung	Ja
E	IP E Hirten Auf der Held 2	366.059	5.576.653	444,3	5,0	45,0	Keine Berechnung	Ja
F	IP F Hirten Untere Dorfstr. 36	366.055	5.576.614	445,9	5,0	40,0	Keine Berechnung	Ja
G	IP G Hirten Zum Hessental	366.067	5.576.583	445,8	5,0		Keine Berechnung	Ja
Н	IP H Reudelsterz Am Nachtgraben 10	368.304	5.575.517	427,7	5,0		Keine Berechnung	Ja
1	IP i Reudelsterz Neustr. 6	368.470	5.575.626	432,7	5,0		Keine Berechnung	Ja
J	IP J Reudelsterz Am Hochgarten 3	368.598	5.575.704	437,0	5,0	45,0	Keine Berechnung	Ja
К	IP K Kürrenberg Kreisstr. 23	368.384	5.577.419	486,7	5,0		Keine Berechnung	Ja

### Abstände (m)

()	
	WEA
Schall-Immissionsort	0
Α	2291
В	692
C	654
D	426
E	2745
F	2754
G	2745
H	1519
1	1369
J	1268
K	613

# Anlage 3

Berechnungsergebnisse Gesamtbelastung inkl. Biogasanlage

Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

08.10.2013 09:20 / 1

Lizenzierter Anwender:

TERRAGraphica GmbH

Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

07,10,2013 11;30/2,9,250

### **DECIBEL - Hauptergebnis**

### Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 inkl. Biogasanlage

Detaillierte Prognose nach TA-Lärm / DIN ISO 9613-2

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"


Lautester Wert bis 95% Nennleistung Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0,0 dB

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A)

Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A)

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) Gewerbegebiet: 50 dB(A) Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)

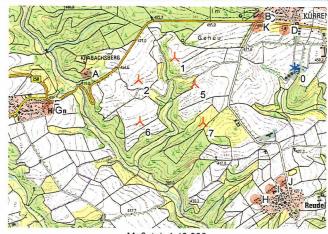

Neue WEA

Maßstab 1:40.000 ★ Existierende WEA

Schall-Immissionsort

### WEA

ı	UTM WG	S84 Zone: 3 Nord		Beschreibung	WEA-T		Тур	Nenn-	Rotor-	Nabenhöhe	Schall		Windgeschw.	LWA	Cinnel
	3.52		-	Decen mensuring	rutaon	i iorotolioi	1 ) [		durchmesser		Quelle	Name	vviriagescriw.	LVVA	Einzel- töne
			[m]					[kW]	[m]	[m]			[m/s]	[dB(A)]	torie
				Biogasanlage	Ja	Biogas	-0	0	0,0	5,0	USER	Biogas	(95%)	65.0	0 dB
		5.577.119			Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0	USER	Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107.4	0 dB
		5.576.885			Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0		Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107.4	0 dB
		5.576.818			Ja	<b>ENERCON</b>	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0		Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107.4	0 dB
		5.576.424					E-101-3.050		101,0	149,0		Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107,4	
1	7 367.761	5.576.389	447,1	WKA 7	Ja	ENERCON	E-101-3.050	3.050	101,0	149,0	USER	Volllast Vermessung + Zuschlag	(95%)	107,4	0 dB

### Berechnungsergebnisse

### Beurteilungspegel

ш	0.0								
	Schall-Immissionsort	<b>UTM WG</b>	S84 Zone:	32		Anforderungen	Beurteilu	ngspegel	Anforderungen erfüllt?
ı	Nr. Name	Ost	Nord	Z	Aufpunkthöhe	Schall	Von	Distanz	Schall
ı							WEA	zum	
ı								Richtwert	
ı	BC MINISTER POLY IS 12			[m]	[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	
ı	A IP A Krabachsberg	366.496	5.576.971	431,8	5,0	45,0	44,3	36	Ja
ı	B IP B Kürrenberg Laachstr 40		5.577.536	497,6	5,0	40,0	39,9	12	Ja
ı	C IP C Kürrenberg Im Weiherhölzchen 25	368.445	5.577.516	494,1	5,0	40,0	39,6	32	Ja
۱	D IP D Kürrenberg Goldbuschweg 4	368.691	5.577.373	474,3	5,0	45,0	38,1	529	Ja
ŀ	E IP E Hirten Auf der Held 2	366.059	5.576.653	444,3	5,0	45,0	39,5	460	Ja
ı	F IP F Hirten Untere Dorfstr. 36	366.055	5.576.614	445,9	5,0	40,0	39,5	53	Ja
ı	G IP G Hirten Zum Hessental	366.067	5.576.583	445,8	5,0	40,0	39,6	39	Ja
ı	H IP H Reudelsterz Am Nachtgraben 10	368.304	5.575.517	427,7	5,0	40,0	37,8	282	Ja
	I IP i Reudelsterz Neustr. 6	368.470	5.575.626	432,7	5,0	45.0	37.6	530	Ja
	J IP J Reudelsterz Am Hochgarten 3	368.598	5.575.704	437,0	5,0	45,0	37.2	564	Ja
	K IP K Kürrenberg Kreisstr. 23	368.384	5.577.419	486.7	5.0	50.0	40.9	574	.la

### Abstände (m)

	WEA					
Schall-Immissionsort	1	2	6	7	5	0
Α	991	580	791	1392	1198	2291
В	1020	1487	1741	1316	1019	692
С	1047	1513	1758	1318	1032	654
D	1241	1693	1880	1353	1149	426
E	1491	1037	1034	1722	1634	2745
F	1509	1051	1031	1721	1643	2754
G	1507	1047	1013	1704	1635	2745
Н	1803	1842	1533	1027	1440	1519

<sup>Projekt</sup> Kürrenberg WKA 1, 2, 5, 6, 7

08.10.2013 09:20 / 2

Lizenzierter Anwender: **TERRAGraphica GmbH** Spießgasse 59 DE-55232 Alzey +49 (0) 157714077198

Terragraphica GmbH / schmitz@terragraphica.de

07.10,2013 11:30/2.9.250

### **DECIBEL - Hauptergebnis**

Berechnung: Gesamtbelastung WKA 1, 2, 5, 6, 7 inkl. Biogasanlage

..Fortsetzung von der vorigen Seite

WEA

Schall-Immissionsort 1 2 6 7 5 0 I 1794 1883 1614 1043 1428 1369 J 1806 1932 1692 1083 1441 1268 K 956 1418 1650 1203 922 613 Anlage 4

Anlage A und B

# Immissionsaufpunkte (Nachweis Gebiets- und Flächenausweisungen)

		1000					1	1	1	-	_	The same of the sa	=
Bebauungsplan, wenn vorhanden, ansonsten Flächennutzungsplan (Name, Datum)	Außenbereich	FNP, 19.07.06 Wohnbauflächen	FNP, 19.07.06 Wohnbauflächen	Außenbereich	FNP Gewerbebaufläche - Feuerwehrgerätehaus							igen 04.12.2013	
Ausweisu ng nach BauNVO												Hat vorgelegen	1 6 7
Immissions- Ausweisu richtwert ng nach nachts BauNVO	45	40	40	45	50							14	
Nord	5.576.971	5.577.536	5.577.516	5.577.373	5.577.419								
Ost	32.366.496	32.368.407	32.368.445	32.368.691	32.368.384								
Flur Flurstück Gemarkung	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg								
Flurstück	99	63	60/84	5	_								
Flur	24	27	27	34	34								
Straße/Hausnummer	Krabachsberg 1	Laachstr. 40	Im Weiherhölzchen 25	Goldbuschweg 4	Kreisstraße 23								
Ort	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg								
르	⋖	В	ပ	۵	ス								

New Energies Systems AG Gartenstrake 30 D - 56727 Mayon Tel. 0265/149155 - 20 / Fex - 10 Info@neseg.de Ort und Datum: My My 4, 72, 13 Unterschrift Antragsteller /

nterschrift und Stempel der Iständigen Baugenehmigungsbehörde


Aktenzeichen:

Windkraftanlagen Kürrenberg Bauvorhaben:

Gemarkung: Antragsteller

Kürrenberg Kürrenberg New Energies Systems AG



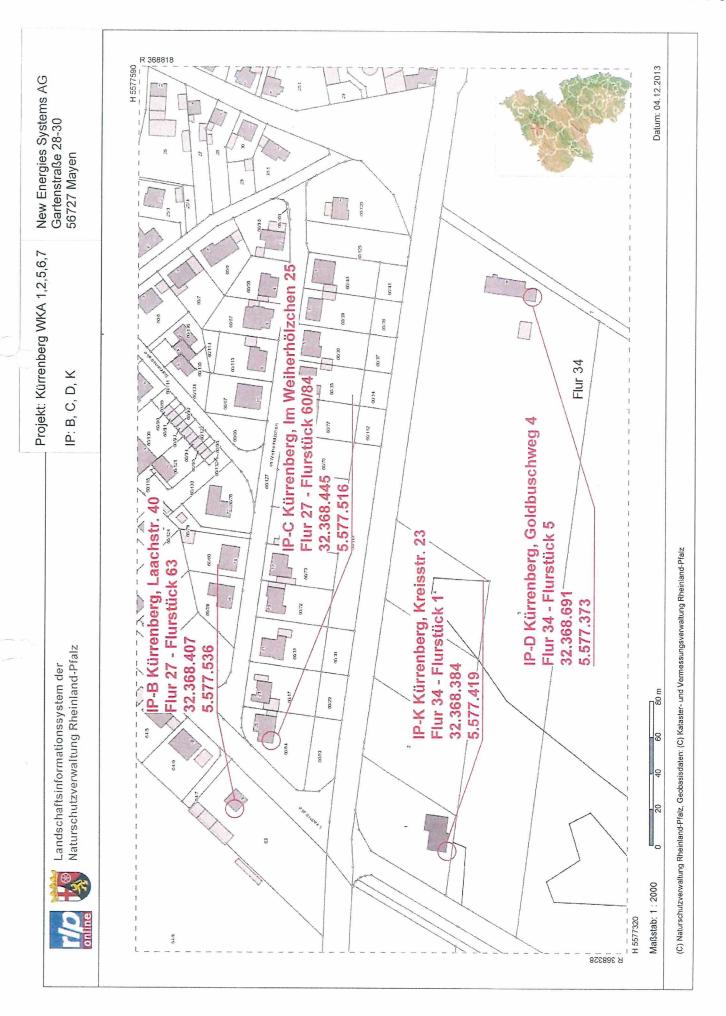


WKA Mayen Kürrenberg Kürrenberg Kürrenberg

Aktenzeichen: Bauvorhaben: Ort:

Gemarkung: Antragsteller

# Immissionsaufpunkte (Nachweis Gebiets- und Flächenausweisungen)

으	Ort	Straße/Hausnummer	Flur	Flurstück	Flur Flurstück Gemarkung	Rechtswert	Hochwert	Immissions- Ausweisu richtwert ng nach nachts BauNVO	Ausweisu ng nach BauNVO	Bebauungsplan, wenn vorhanden, ansonsten Flächennutzungsplan (Name, Datum)
Ш	Hirten	Auf der Helt 2	7	23/17	Hirten 7	32.366.059	5.576.653	45	MI-Fläche,	B-Plan "Auf der Helt"
ட	Hirten	Untere Dorfstraße 36	5		Hirten 7	32.366.055	5.576.614	40	W-Fläche,	F-Plan /
ഗ	Hirten	Zum Hessental	5	14/9~	9 ✓ Hirten ✓	32.366.067	5.576.583	40	W-Fläche	F-Plan /
工	Reudelsterz	Am Nachtgraben 10	8	95 /	Reudelsterz V	32.368.304	5.575.517	40	WA-Fläche	B-Plan "Gillertchen II"
-	Reudelsterz	Neustraße 6	2 0	43/10~	Reudelsterz	32.368.470	5.575.626	45	MD-Fläche	B-Plan "Gillertchen"
٦	Reudelsterz	Am Hochgarten 3	34	3/7	Reudelsterz _	32.368.598	5.575.704	45	MD-Fläche	B-Plan "Am Hochgarten
									2485	
									7000	
									Hat vorgelegen	en
Ort L	Ort und Datum: Mym, 4.12.13 Unterschrift Antragsteller M, SM		New En	Iergies Sy Gartenstraße Gartenstraße 56148155 - 20 Info@nessg.d	New Energies Systems AG Gartenstrate 30 D - 561577 Mayen Tel. 0265149155 - 20 / Fax - 10 Info@nessg.de				S. 42	Syrear Sagano inder erwaltung Post And Stanton der der Straße 28 Unterschrift und Stembel der Mayen zuständigen Baugenehmigungsbehörde

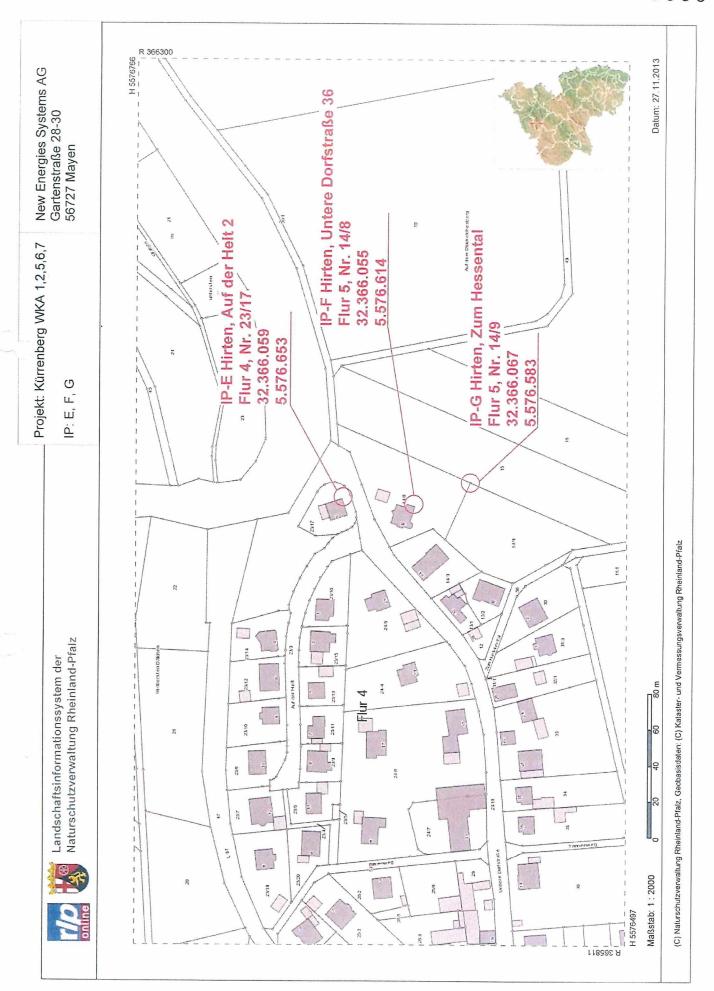

Datum: 27.11.2013 New Energies Systems AG Gartenstraße 28-30 56727 Mayen Flur 3 IP-J Reudelsterz, Am Hochgarten 3 Projekt: Kürrenberg WKA 1,2,5,6,7 IP: H, I, J Flur 3, Nr. 3/7 32.368.598 5.575.704 (C) Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: (C) Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz P-I Reudelsterz, Neustraße 6 Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz Landschaftsinformationssystem der Flur 2, Nr. 43/10 IP-H Reudelsterz, Am Nachtgraben 10. 32.368.470 5.575.626 1173 Flur 8, Nr. 95 32,368,304 5.575.517 Maßstab: 1:2000 R 368202

### Vereinbarung zwischen

der Stadt Mayen, Rathaus Rosengasse 2, 56727 Mayen

und der

New Energies Systems AG, Gartenstr. 30, 56727 Mayen

Die New Energies Systems AG ist Inhaber von 3 Genehmigungen für insgesamt 4 WKA sowie eines Genehmigungsantrages für eine WKA in der Gemarkung Kürrenberg. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen:

Gem.	Flur	Nr.	RW	HW	Anlagentyp	Bescheid	Az
K'berg K'berg K'berg	33 32 33	82/83 110 35	367472 367205 2581236 [367621	5577125 5576913 5577259 55764991	Nordex N 100 Nordex N 100 Enercon E 82	18.02.2013 18.02.2013 04.04.2013	3-NES-K-1 3-NES-K-1 3-NES-K-2
K'berg K'berg	32 33	89 25	367070 367785	5576613 5576503	Enercon E 82 Enercon E 101	05.06.2013 25.05.2012(Antrag)	3-NES-K-3 3-NES-K-4

Die vorgenannten Genehmigungen sollen durch neue Genehmigungen an teilweise anderen Standorten und für andere Anlagentypen ersetzt werden.

Da es sich auch bei Änderungen rechtlich um Neuanträge handelt, vereinbaren die Parteien, dass die bereits bestehenden Genehmigungen solange bestehen bleiben, bis die New-Energies Systems AG durch die Stadt Mayen als Genehmigungsbehörde neuer Genehmigungen erhalten hat. Mit der Erteilung von neuen Genehmigungen, welche die Errichtung und Betrieb von 5 WKA des Typs Enercon E 101 beinhalten, erklärt die New-Energies Systems AG hiermit, dass sie die derzeit bereits bestehenden Genehmigungen zurückzieht.

Mayen, den 04.12.2013

New Energies Systems AG

Gartenstraße 30
D - 56727 Mayen
Tel. 02651/49155 -20 / Fax -10/
info@nestag.db

New Energies Systems AG

Stadt Mayen

(für Genehmigungsverfahren nach BImSchG)

Zu berücksichtigende Vorbelastung

	field (A) 8b ni		
	(A) 8b ni gnuuərtenəhə8	++	-
	(A) 8b ni swJ		ms AG
	WM ni gnufsiəlnnəM		Vew Energies Systems AG Gartonetras 30 D - 36727 Mayon Tor Eth 1995 HR155 - 20 (Free 20)
	ni neseserrin Neter		Datum Garlen D - 367
-	ni ərlörinədsM		Orkund Datur Gan Gan D - 3
	qvjnəgsinA		273
	Anlagenherateller		Ch14.7
	Ветегкилдел		Ort und Datum Myy Ort und Datum Myy Interschrift Betreiher
	Z		
	(SE MTU) broM		
TO THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	(SE MTU) f2O		
	Fluratűck		
	Gemarkung		
	seb remmunnegsinA sreliefsganfnA		- 113
The second second	- Anlagennummer	178	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR
SECOND CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	Gemeinde May	2 (Rath	stempel u. Unterschri
TOTAL STREET,	ebniernegebnade Verbandsgemeinde	SONGBOS 27 May	Hat vorgelegen
	Rieja Kreis	2 2	Hat vorg

attenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken !!!!

	T	T	T	T	0.000	067
101 3050 107 4		3050	3050	3050		mo@nesag.de
149		Ĭ.	Ĺ		SASTURES	
Enercon   E-101	Enercon E-101		Enercon E-101	Enercon E-101	MUW ENERGIES SYSTEMS AG	
480	461	455	440	447		
32.367.476,0 5.577.119,0	32.367.070,0 5.576.885,0	32.367.685,0 5.576.818,0	32.367.068,0 5.576.424,0	32.367.760,7 5.576.389,5		
82, 83	110	18, 19	91	25		
33	32	33	32	33	AG	
Kürrenberg	Kürrenberg 32	Kürrenberg	Kürrenberg	Kürrenberg 33	Fünf WKA Kürrenberg Mayen Kürrenberg, Flur 32, 33 New Energies Systems AG	
-	2	5	9	7	WKA M	
					Fünf W Mayen Kürren New Er	
Mayen	Mayen	Mayen	Mayen	Mayen		
MYK Mayen Mayen	MYK Mayen	MYK Mayen	MYK Mayen	MYK Mayen Mayen	Vorhaben: Ort: Gemarkung: Betreiber:	

ür Genehmigungsverfahren nach BlmSchG)

Zu berücksichtigende Vorbelastung		intragringen der Genehmigungsbehörd Standortdaten und allgemeine Anlagendaten	Control of the contro
N	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	intrac	TOTAL STREET,

ni neseser in Meter Mennleistung in KW  (A) Bb ni sw.  Lwa in dB (A)  (A) Ab ni chartenung in dB (A)  (A) Ab ni dB (A)	98										d-Batum		CONTINUE BY CHASTEE
Nabenhöhe in Meter		AATRA	1								Ort yn	The state of the s	
qyinegainA				1							06.73	Y	rmerken III
Anlagenhersteller				-							JKN 129.	W. S.	eplan zu ve
gewerknngen			**************************************								Ort und Datum // n.get n	Interschrift Retreiber	chattenprognosen zu verwenden und im Lageplan zu vermerken !!!
Z										arrangue.			sen zu ve
(SE MTU) broM				52						777			hattenprognos
(SE MTU) 1eO				10000000000000000000000000000000000000									n Schall- und Sc
Fluratück				P P F									Wichtig: Die vorgeweigengemungennum (Spalte 4) sind u.a. analog in den Schall- und S.
Gemarkung				0 >					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The same of the sa			Spalte 4 ) sinc
səb rəmmunnəpsinA ərəliətəpsrinA					ALEAN SPECIAL METERS SPECIAL S						148	7	Mylern (
ration on Against										times.			(OS)
ន្ទភ្នំពេះទេ (១) (១) (១) (១) (១) (១) (១) (១) (១) (១)							TO Make the second seco		200			Terrod 626	To be with the same of the sam
яршишабэраясуйд	VOR -					The state of the s	- 10 mm	2000		Hat vordelegen			: Die vorg
TO TO A A	MVK									Hat vord	25 7	Datum	Wichtig.

Änderungsantrag

bezoaen auf

		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.			- Annual Company of the Company of t	Control of the Contro	
	1000	3030 107,4	107,4	107.4	107 /	t, 101	107.4
	1	- 1	8		1	ă.	
	Discount of the last	10.	Ī		-	OTE OF	
	1/10	2 5	7	74	14(	7 4	-
	F-101	107	101-	=-101	=-101	104	101-
	Fuercon F-101	Jaroon	1 100001	Jercon	nercon []	Energon E 104	10000
ž							-
משקה שמו	3-NES-K	3-NFS-K		7-1400-1	3-NES-K-	3-NFS-K	
2	480 Az, 3-NES-K-1	461 Az 3-NFS-K-1	AEE A-	400 P.C., 0-14E5-N-Z	440 Az.	447 Az	
200.00		ı		0,0	124,0	389.5	The second secon
SALD STATE OF THE PERSON OF TH	476,0 5.577.119,0	0 5.576.	1 5 578 5	7.0.0	7.976.6	7 5.576.3	Wednesday of the second
2005 Method 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 2	33 82, 83   32,367,476,	32.367.070,0 5.576.885.0	32 367 685 0 5 578 818 0	1000	32.307.008,0 5.576.424,0 4	32.367.760,7 5.576,389.5	- Average and a second
The state of the s	32.	32.			32.,	32.	ACTION AND CONTRACTOR OF THE PERSONS ASSESSMENTS
	82, 8	110	18 19			22	
CC	3	32	33	22	77	8	PRODUCE ACTIONS
	Kurrenberg	Kürrenberg	Kürrenbera	Kilmonhor	אמו פווסנול	Kürrenberg 33	
7		2	2	9		7	
T.A.		Mayen	Mayen	Mayen	15	Iwayen	
Mayan	ividy cit	Mayen	WYK Mayen	AYK Mayen	MVK Mayor	wayeri	
	2000	IN Y K	Z Z X X X	MYK	NAVIC B	I WI I W	

Gemarkung: Vorhaben;

Fünf WKA Kürrenberg - Änderungsantrag bzgl. Az. 3-NES-K-1, 3-NES-K-2, 3-NES-K-3, 3-NES-K-4 Mayen

Kürrenberg, Flur 32, 33 New Energies Systems AG

Betreiber

NEW ENERGIES SYSTEMS AG

Gartenstraße 28-30 56727 Mayen Tel. +49 2651 4915520 Fax: +49 2651 4915510 www.nesag.de info@nesag.de

000068

Anlage 5
Schallpegelvermessungsbericht



### Auszug aus dem Prüfbericht

Stammblatt "Geräusche", entsprechend den "Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte"

Rev. 18 vom 01.Februar 2008 (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V. Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel)

Auszug aus dem Prüfbericht 213121-01.01

zur Schallemission einer Windenergieanlage vom Typ E-101

	Zui Schallennission en	ner vviridenergieanlage vom Typ E-10	)1
Allgemeine	Angaben	Technische Daten (H	lerstellerangaben)
Anlagenhersteller	Enercon GmbH	Nennleistung (Generator):	3.0 (3.25) MW
Seriennummer:	1010002	Rotordurchmesser:	101 m
WEA-Standort (ca.):	49733 Haren	Nabenhöhe über Grund:	99 m
Standortkoordinaten:	RW: 25.76.214	Turmbauart:	Beton
	HW: 58.59.856	Leistungsregelung:	Pitch
Ergänzende Da		Ergänzende Daten zu Ge	
(Hersteller	angaben)	(Herstellera	ngaben)
Rotorblatthersteller	Enercon	Getriebehersteller	entfällt
Typenbezeichnung Blatt:	E-101-1	Typenbezeichnung Getriebe:	entfällt
Blatteinstellwinkel:	variabel	Generatorhersteller	Enercon
Rotorblattanzahl: 3		Typenbezeichnung Generator:	C 101/20 C2
	3	ryperibezeichnung Generator.	G-101/30-G2

Leistungskurve: Leistungskennlinie E101 3 MW OM I (berechnet) der Enercon GmbH zur E-101 vom 05.07.2012

	Referenzpun								ınkt			Schallemissions-					
				Normierte Windgeschwindig- keit in 10 m Höhe				Elektrische			Parameter			Bemerkungen			
						_	Wirkleistung										
		6 ms <sup>-1</sup>					1.414 kW			103,6 dB(A)							
Schallleistungs-Pegel L <sub>WA,P</sub>			7 ms <sup>-1</sup>					2.077 kW			104,3 dB(A)						
			8 ms <sup>-1</sup>					2.751 kW			104,7 dB(A)						
			9 ms <sup>-1</sup>					2.987 kW			104,6 dB(A)				(3	)	
			10 ms <sup>-1</sup>					3.050 kW			dB(A)			(2)			
			8,3 ms <sup>-1</sup>					2.850 kW			104,8 dB(A)			(1)			
Tonzuschlag für den Nahbereich K <sub>TN</sub>			6 ms <sup>-1</sup>					1.	1.414 kW			0 dB bei 116 Hz				/	
			7 ms <sup>-1</sup>					2.077 kW			0 dB						
			8 ms <sup>-1</sup>					2.751 kW			0 dB						
			9 ms <sup>-1</sup>					2.987 kW			0 dB			(3)			
			10 ms <sup>-1</sup>					3.050 kW			dB			(2)			
			8,3 ms <sup>-1</sup>					2.850 kW			0 dB			(1)			
	6 ms <sup>-1</sup>					1.414 kW			0 dB			( - /					
				7 ms <sup>-1</sup>				2.077 kW			0 dB						
Impulszuschlag für den Nahbereich K <sub>IN</sub>			8 ms <sup>-1</sup>					2.751 kW			0 dB						
			9 ms <sup>-1</sup>					2.987 kW			0 dB			(3)			
			10 ms <sup>-1</sup>					3.050 kW			dB			(2)			
			8,3 ms <sup>-1</sup>					2.850 kW			0 dB			(1)			
Terz-Schallleistungspegel für v <sub>s</sub> = 8,3 ms <sup>-1</sup> in dB(A) entsprechend dem maximalen Schallleistungspegel																	
Frequenz	50	6	33	80	100		25	160	200	250		315	400		500	630	
L <sub>WA,P,max</sub>	78,8	82	2,1	82,7	84,4		3,4	86,7	90,0	94,8	_	95.0	95,6		6.3	96.2	
Frequenz	800	1.0	000	1.250	1.600	2.0	000	2.500	3.150	4.00	_	5.000	6.300	_	.000	10.000	
$L_{WA,P,max}$	95,0	93	3,3	91,5 90,4 86,6		6,6	85,4	83,7	80,8	_	75,8	69,7*	_	7,1**	65.5**		
Oktav-Schallleistungspegel für v <sub>s</sub> = 8,3 ms <sup>-1</sup> in dB(A) entsprechend dem maximalen Schallleistungspegel																	
Frequenz	63	63		125 250				500	1.000		2.000		4.000		8.000		
L <sub>WA,P,max</sub>	86,3			91,6		98,6		100,8	98,3		92,8		85,9			73.3**	

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 13.03.2013. Die Angaben ersetzen nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).

Bemerkungen:

- (1) Die normierte Windgeschwindigkeit von  $v_s = 8.3 \text{ ms}^{-1}$  entspricht 95 % der Nennleistung.
- (2) Witterungsbedingt keine Daten vorhanden
- (3) Höchste gemessene normierte Windgeschwindigkeit bei WEA-Betrieb vs = 9,5 m/s
- Abstand zwischen Anlagengeräusch und Fremdgeräusch < 6 dB, Pegelkorrektur um 1,3 dB</li>
- \*\* Abstand zwischen Anlagengeräusch und Fremdgeräusch < 3 dB, keine Pegelkorrektur

Gemessen durch:

KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG

Datum: 03.04.2013



i. A. Matthias Humpohl, B. Sc.

Bonifatiusstraße 400 · 48432 Rheine Tel 0.59.71 · 97.10.0 · Fax 0.59.71 · 97.10.43